


# 処理フロー

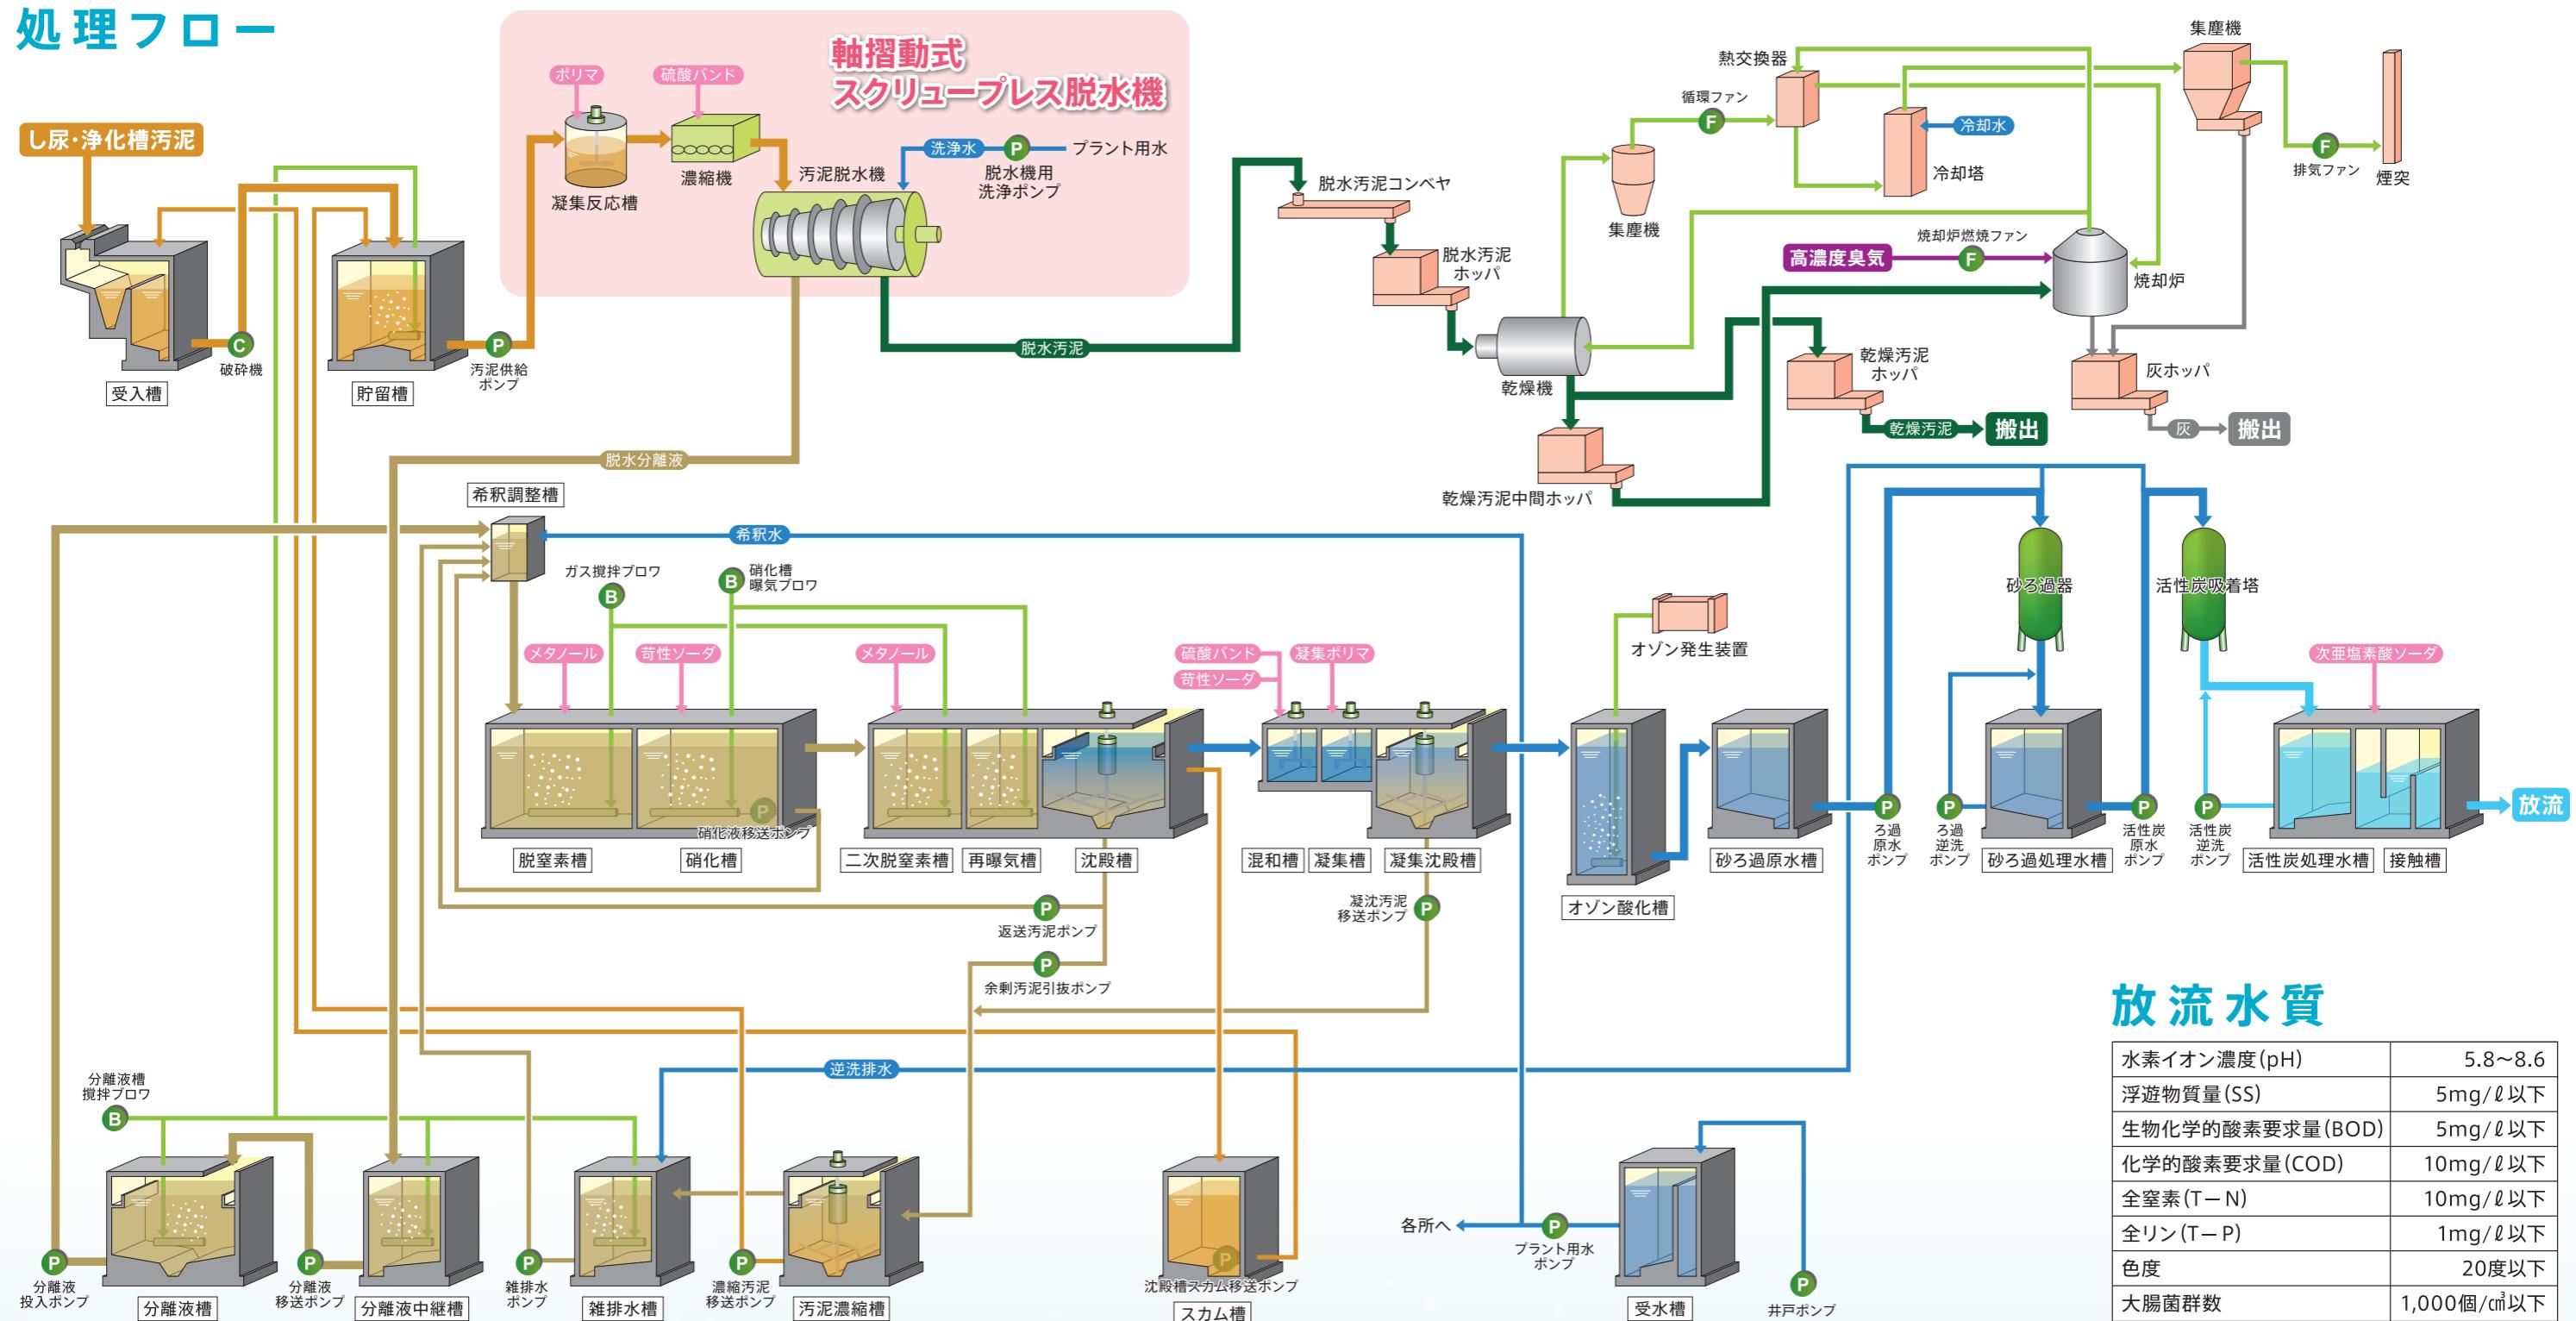

## 放流水質

水素イオン濃度(pH)	5.8~8.6
浮遊物質量(SS)	5mg/l以下
生物化学的酸素要求量(BOD)	5mg/l以下
化学的酸素要求量(COD)	10mg/l以下
全窒素(T-N)	10mg/l以下
全リン(T-P)	1mg/l以下
色度	20度以下
大腸菌群数	1,000個/cm³以下

## 軸摺動式スクリュープレス脱水機の仕組み

