# 令和5年度　水道水質検査結果

この冊子は、令和５年度春日井市水道水質検査計画に基づき作成し、公表するものです。内容に関するご質問等は、上下水道部配水管理事務所までお問い合わせください。

目　次


１　水質検査の概要 …… 1
２　採水場所 …… 5
３　水質検査結果のまとめ …… 6
４　水質検査結果
（１）浄水（水道水） …… 7
　ア　毎日検査（給水栓） …… 8
　イ　月ごとの検査
　（ア）給水栓 …… 44
　（イ）浄水場 …… 62
　（ウ）配水場 …… 66
（２）原水 …… 85
　ア　地下水（水源） …… 86
　イ　浄水受水 ……102
５　市内水質平均値 ……108
（１）給水栓 ……109
（２）地下水（水源） ……111
参考資料 ……113


春日井市

# １　水質検査の概要

この「令和５年度　水道水質検査結果」は、「令和５年度　春日井市水道水質検査計画」に基づき、令和５年４月から令和６年３月までの１年間に行った水質検査・試験の結果を集録しています。

なお、一部の項目については、水道法第 20 条第３項に定める検査機関への委託により検査・試験を実施しました。また、県営水道から受水する浄水については愛知県企業庁が行った水質検査結果により確認しました。

検査・試験項目及び基準値等は別表のとおりです。

# 別表　水質基準等一覧

## 水質基準項目

| 番号 | 項目 | 水質基準 |
|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 100 個 /mL以下 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300mg/L以下 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
| 46 | 有機物 | 3mg/L以下 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 48 | 味 | 異常でないこと |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと |
| 50 | 色度 | 5度以下 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 |

## 水質管理目標設定項目

| 番号 | 項目 | 目標値 |
|---|---|---|
| 1 | アンチモン | 0.02mg/L以下 |
| 2 | ウラン | 0.002mg/L以下(暫定) |
| 3 | ニッケル | 0.02mg/L以下 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
| 8 | トルエン | 0.4mg/L以下 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) |
| 14 | 抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) |
| 15 | 農薬類 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 16 | 残留塩素 | 1mg/L以下 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| 18 | マンガン | 0.01mg/L以下 |
| 19 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 |
| 21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 |
| 23 | 臭気強度(TON) | 3以下 |
| 24 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| 25 | 濁度 | 1度以下 |
| 26 | pH値 | 7.5程度 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| 28 | 従属栄養細菌 | 2,000 個 /mL以下(暫定) |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
| 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定) |

## 要検討項目

| 番号 | 項目 | 目標値 |
|---|---|---|
| 4 | モリブデン | 0.07mg/L以下 |
| 39 | キシレン | 0.4mg/L以下 |

## 原水管理項目

| 番号 | 項目 | 目標値 |
|---|---|---|
| 1 | アンモニア態窒素 | - |
| 6 | 侵食性遊離炭酸 | - |

## 参考値

| 番号 | 項目 | 目標値 |
|---|---|---|
| - | 大腸菌群 | - |
| - | 嫌気性芽胞菌 | - |
| - | 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 |
| - | 水温 | - |
| - | 電気伝導率 | - |
| - | アルカリ度 | - |

## 水質管理設定項目（農薬類）

| 番号 | 農薬名 | 目標値 |
|---|---|---|
| 1 | 1,3-ジクロロプロペン（D－D） | 0.05mg/L以下 |
| 2 | 2,2-DPA(ダラポン) | 0.08mg/L以下 |
| 3 | 2,4-D(2,4-PA) | 0.02mg/L以下 |
| 4 | EPN | 0.004mg/L以下 |
| 5 | MCPA | 0.005mg/L以下 |
| 6 | アシュラム | 0.9mg/L以下 |
| 7 | アセフェート | 0.006mg/L以下 |
| 8 | アトラジン | 0.01mg/L以下 |
| 9 | アニロホス | 0.003mg/L以下 |
| 10 | アミトラズ | 0.006mg/L以下 |
| 11 | アラクロール | 0.03mg/L以下 |
| 12 | イソキサチオン | 0.005mg/L以下 |
| 13 | イソフェンホス | 0.001mg/L以下 |
| 14 | イソプロカルブ（MIPC） | 0.01mg/L以下 |
| 15 | イソプロチオラン（I PT） | 0.3mg/L以下 |
| 16 | イプフェンカルバゾン | 0.002mg/L以下 |
| 17 | イプロベンホス（I BP） | 0.09mg/L以下 |
| 18 | イミノクタジン | 0.006mg/L以下 |
| 19 | インダノファン | 0.009mg/L以下 |
| 20 | エスプロカルブ | 0.03mg/L以下 |
| 21 | エトフェンプロックス | 0.08mg/L以下 |
| 22 | エンドスルファン(ベンゾエピン) | 0.01mg/L以下 |
| 23 | オキサジクロメホン | 0.02mg/L以下 |
| 24 | オキシン銅(有機銅) | 0.03mg/L以下 |
| 25 | オリサストロビン | 0.1mg/L以下 |
| 26 | カズサホス | 0.0006mg/L以下 |
| 27 | カフェンストロール | 0.008mg/L以下 |
| 28 | カルタップ | 0.08mg/L以下 |
| 29 | カルバリル（NAC） | 0.02mg/L以下 |
| 30 | カルボフラン | 0.0003mg/L以下 |
| 31 | キノクラミン(ACN) | 0.005mg/L以下 |
| 32 | キャプタン | 0.3mg/L以下 |
| 33 | クミルロン | 0.03mg/L以下 |
| 34 | グリホサート | 2mg/L以下 |
| 35 | グルホシネート | 0.02mg/L以下 |
| 36 | クロメプロップ | 0.02mg/L以下 |
| 37 | クロルニトロフェン（CNP） | 0.0001mg/L以下 |
| 38 | クロルピリホス | 0.003mg/L以下 |
| 39 | クロロタロニル（TPN） | 0.05mg/L以下 |
| 40 | シアナジン | 0.001mg/L以下 |
| 41 | シアノホス(CYAP) | 0.003mg/L以下 |
| 42 | ジウロン(DCMU) | 0.02mg/L以下 |
| 43 | ジクロベニル（DBN） | 0.03mg/L以下 |
| 44 | ジクロルボス（DDVP） | 0.008mg/L以下 |
| 45 | ジクワット | 0.01mg/L以下 |
| 46 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | 0.004mg/L以下 |
| 47 | ジチオカルバメート系農薬 | 0.005mg/L以下（二硫化炭素として） |
| 48 | ジチオピル | 0.009mg/L以下 |
| 49 | シハロホップブチル | 0.006mg/L以下 |
| 50 | シマジン（CAT） | 0.003mg/L以下 |
| 51 | ジメタメトリン | 0.02mg/L以下 |
| 52 | ジメトエート | 0.05mg/L以下 |
| 53 | シメトリン | 0.03mg/L以下 |
| 54 | ダイアジノン | 0.003mg/L以下 |
| 55 | ダイムロン | 0.8mg/L以下 |
| 56 | ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチアネート | 0.01mg/L以下（メチルイソシアネートとして） |

| 番号 | 農薬名 | 目標値 |
|---|---|---|
| 57 | チアジニル | 0.1mg/L以下 |
| 58 | チウラム | 0.02mg/L以下 |
| 59 | チオジカルブ | 0.08mg/L以下 |
| 60 | チオファネートメチル | 0.3mg/L以下 |
| 61 | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
| 62 | テフリルトリオン | 0.002mg/L以下 |
| 63 | テルブカルブ（MBPMC） | 0.02mg/L以下 |
| 64 | トリクロピル | 0.006mg/L以下 |
| 65 | トリクロルホン（DEP） | 0.005mg/L以下 |
| 66 | トリシクラゾール | 0.1mg/L以下 |
| 67 | トリフルラリン | 0.06mg/L以下 |
| 68 | ナプロパミド | 0.03mg/L以下 |
| 69 | パラコート | 0.005mg/L以下* |
| 70 | ピペロホス | 0.0009mg/L以下 |
| 71 | ピラクロニル | 0.01mg/L以下 |
| 72 | ピラゾキシフェン | 0.004mg/L以下 |
| 73 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | 0.02mg/L以下 |
| 74 | ピリダフェンチオン | 0.002mg/L以下 |
| 75 | ピリブチカルブ | 0.02mg/L以下 |
| 76 | ピロキロン | 0.05mg/L以下 |
| 77 | フィプロニル | 0.0005mg/L以下 |
| 78 | フェニトロチオン（MEP） | 0.01mg/L以下 |
| 79 | フェノブカルブ（BPMC） | 0.03mg/L以下 |
| 80 | フェリムゾン | 0.05mg/L以下 |
| 81 | フェンチオン（MPP） | 0.006mg/L以下 |
| 82 | フェントエート（PAP） | 0.007mg/L以下 |
| 83 | フェントラザミド | 0.01mg/L以下 |
| 84 | フサライド | 0.1mg/L以下 |
| 85 | ブタクロール | 0.03mg/L以下 |
| 86 | ブタミホス | 0.02mg/L以下 |
| 87 | ブプロフェジン | 0.02mg/L以下 |
| 88 | フルアジナム | 0.03mg/L以下 |
| 89 | プレチラクロール | 0.05mg/L以下 |
| 90 | プロシミドン | 0.09mg/L以下 |
| 91 | プロチオホス | 0.007mg/L以下 |
| 92 | プロピコナゾール | 0.05mg/L以下 |
| 93 | プロピザミド | 0.05mg/L以下 |
| 94 | プロベナゾール | 0.03mg/L以下 |
| 95 | ブロモブチド | 0.1mg/L以下 |
| 96 | ベノミル | 0.02mg/L以下 |
| 97 | ペンシクロン | 0.1mg/L以下 |
| 98 | ベンゾビシクロン | 0.09mg/L以下 |
| 99 | ベンゾフェナップ | 0.005mg/L以下 |
| 100 | ベンタゾン | 0.2mg/L以下 |
| 101 | ペンディメタリン | 0.3mg/L以下 |
| 102 | ベンフラカルブ | 0.02mg/L以下 |
| 103 | ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.01mg/L以下 |
| 104 | ベンフレセート | 0.07mg/L以下 |
| 105 | ホスチアゼート | 0.005mg/L以下 |
| 106 | マラチオン(マラソン) | 0.7mg/L以下 |
| 107 | メコプロップ（MCPP） | 0.05mg/L以下 |
| 108 | メソミル | 0.03mg/L以下 |
| 109 | メタラキシル | 0.2mg/L以下 |
| 110 | メチダチオン（DMTP） | 0.004mg/L以下 |
| 111 | メトミノストロビン | 0.04mg/L以下 |
| 112 | メトリブジン | 0.03mg/L以下 |
| 113 | メフェナセット | 0.02mg/L以下 |
| 114 | メプロニル | 0.1mg/L以下 |
| 115 | モリネート | 0.005mg/L以下 |

※令和6年4月1日から0.01 mg/L以下

# ２　採水場所

## （１）浄水（水道水）

ア　給水栓

毎日検査については、効率的な水質管理が可能な 18 か所としました。

配水区ごとに、主として配水管の末端に近い 16 か所としました。

イ　浄水場

町屋送水場及び知多配水場の２か所としました。

ウ　配水場

桃山 No. １配水場始め 15 か所及び県水受水ポンプ場としました。

## （２）原水

ア　地下水（水源）

12 か所の深井戸としました。

イ　浄水受水

県営水道から受水する浄水については、市内４か所の犬山浄水場、高蔵寺浄水場及び供給点としました。

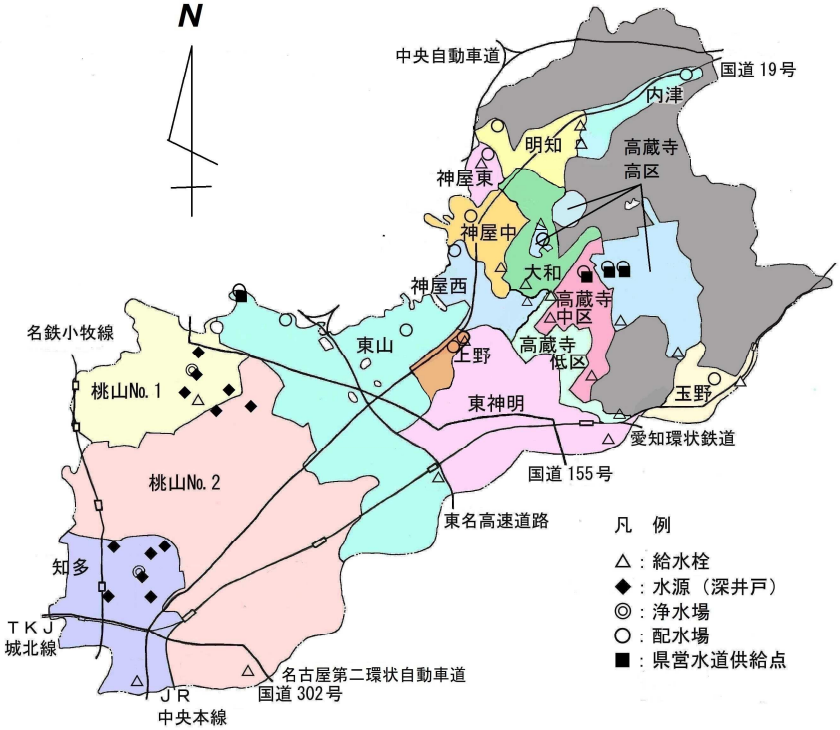


【配水区域概要図及び採水場所】

# ３　水質検査結果のまとめ

## １　浄水（水道水）

（１）毎日検査（給水栓）

水質に異常はありませんでした。

（２）月ごとの検査

ア　給水栓

水質基準に適合し、水質に異常はありませんでした。

イ　浄水場

水質基準に適合し、水質に異常はありませんでした。

ウ　配水場

水質基準に適合し、水質に異常はありませんでした。

## ２　原水

（１）地下水（水源）

町屋水源の一部の井戸水において、PFOS 及び PFOA が含まれていることを確認しましたが、水道水の安全は確認できています。その他は、水質に異常はありませんでした。

（２）浄水受水

水質に異常はありませんでした。

# ４　水質検査結果

## （１）浄水（水道水）

**ア　毎日検査(給水栓)**

**採水場所**

桃山No.1配水区 岩野公園

| 検　査　項　目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 17.1 | 17.1 | 16.3 | 16.6 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.0 | 16.8 | 17.2 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.5 | 18.3 | 17.8 | 17.5 | 18.1 | 18.0 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 18.2 | 18.2 | | 18.3 | 16.1 | 17.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 11.1 | 11.1 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 11.8 | 11.5 | 10.5 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 12.5 | 10.9 | 12.0 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 12.2 | 11.1 | 13.1 | 11.6 | 12.4 | 12.7 | 11.8 | 11.2 | 12.9 | 13.6 | | 13.6 | 10.5 | 11.9 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 18.8 | 18.9 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.4 | 21.1 | 21.1 | 20.9 | 20.5 | 20.6 | 21.1 | 21.4 | 21.6 | 21.0 | 21.3 | 21.8 | 21.8 | 17.9 | 20.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 11.7 | 11.4 | 10.6 | 12.0 | 12.6 | 12.2 | 12.8 | 11.9 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | 12.1 | 11.2 | 12.9 | 11.6 | 11.4 | 10.7 | 10.4 | 12.5 | 13.4 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 11.2 | 12.4 | 11.9 | 11.9 | 11.2 | 13.5 | 13.4 | 12.2 | 13.5 | 10.4 | 11.9 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 21.5 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 22.0 | 22.1 | 21.8 | 21.8 | 22.4 | 22.8 | 22.7 | 24.1 | 22.9 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 24.0 | 23.8 | 24.2 | | 24.2 | 21.1 | 22.4 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 12.1 | 11.9 | 11.2 | 13.2 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.4 | 13.1 | 11.9 | 12.7 | 12.5 | 11.1 | 12.1 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 12.8 | 12.2 | 11.7 | 12.3 | 13.0 | 12.1 | 12.4 | 11.9 | 12.1 | | 13.2 | 11.1 | 12.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 24.4 | 24.2 | 24.7 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | 25.2 | 25.4 | 25.4 | 25.0 | 25.7 | 25.7 | 25.9 | 26.3 | 26.9 | 26.8 | 27.1 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.2 | 28.3 | 28.6 | 28.6 | 23.9 | 25.9 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 12.8 | 11.8 | 11.0 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 11.1 | 12.5 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | 11.0 | 11.2 | 11.6 | 10.9 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 11.2 | 11.8 | 11.8 | 10.9 | 11.5 | 11.4 | 12.1 | 11.7 | 10.7 | 11.2 | 10.8 | 13.1 | 10.5 | 11.5 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 28.9 | 28.5 | 29.1 | 28.8 | 28.9 | 28.9 | 28.6 | 29.0 | 28.9 | 28.9 | 28.6 | 28.7 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.0 | 28.5 | 28.8 | 28.5 | 29.0 | 29.1 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.0 | 28.7 | 28.8 | 28.0 | 28.6 | 28.3 | 29.0 | 29.3 | 28.0 | 28.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.8 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 12.2 | 11.7 | 12.1 | 13.0 | 12.6 | 13.1 | 12.0 | 10.9 | 11.0 | 11.5 | 11.9 | 11.4 | 11.4 | 12.0 | 12.5 | 11.5 | 12.6 | 12.8 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 13.1 | 10.7 | 11.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | | 7.3 | 6.9 | 7.0 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 29.1 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 27.6 | 27.9 | 27.4 | 27.7 | 28.2 | 28.5 | 27.8 | 28.3 | 27.9 | 27.6 | 28.4 | 27.9 | 27.7 | 27.4 | 27.7 | 27.5 | 28.1 | 27.9 | 27.9 | | 29.1 | 27.4 | 28.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 11.7 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 11.4 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 12.8 | 12.2 | 12.7 | 13.0 | 13.5 | 12.0 | 12.8 | 13.0 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 12.3 | | 13.5 | 11.2 | 12.3 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 27.9 | 27.0 | 27.0 | 25.8 | 26.3 | 25.1 | 25.0 | 24.8 | 24.0 | 24.1 | 24.1 | 24.0 | 24.3 | 23.6 | 23.6 | 23.5 | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.9 | 22.3 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 22.3 | 22.3 | 22.5 | 22.6 | 20.9 | 22.3 | 21.5 | 27.9 | 20.9 | 23.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 13.2 | 11.8 | 11.1 | 12.5 | 12.9 | 11.7 | 11.7 | 12.7 | 13.4 | 12.1 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 11.4 | 11.6 | 11.2 | 12.0 | 10.9 | 11.1 | 12.0 | 11.3 | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 11.7 | 12.1 | 13.3 | 13.0 | 11.9 | 13.4 | 10.9 | 12.0 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 21.8 | 22.0 | 20.7 | 20.8 | 22.0 | 21.6 | 21.1 | 20.8 | 21.3 | 21.1 | 20.9 | 21.0 | 20.1 | 20.0 | 19.7 | 18.9 | 18.7 | 19.0 | 18.2 | 18.2 | 18.0 | 17.9 | 17.6 | 18.0 | 17.7 | 17.7 | 17.0 | 16.9 | 16.4 | 16.3 | | 22.0 | 16.3 | 19.4 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 11.9 | 12.3 | 14.0 | 13.8 | 13.2 | 12.4 | 12.8 | 12.5 | 12.0 | 12.3 | 12.4 | 11.8 | 12.0 | 11.2 | 11.7 | 11.4 | 12.2 | 11.8 | 12.5 | 11.0 | 11.0 | 11.3 | 11.9 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | | 14.0 | 10.7 | 11.9 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 16.3 | 16.9 | 16.9 | 15.7 | 15.3 | 15.7 | 16.2 | 15.8 | 16.1 | 15.8 | 15.3 | 15.5 | 15.1 | 15.5 | 15.7 | 15.3 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 14.9 | 13.9 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 13.3 | 13.6 | 13.1 | 13.4 | 14.1 | 13.1 | 16.9 | 13.1 | 14.9 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 11.8 | 12.6 | 12.1 | 11.9 | 12.5 | 11.8 | 12.6 | 13.7 | 12.7 | 12.9 | 12.9 | 13.3 | 12.2 | 12.7 | 13.0 | 13.7 | 12.4 | 11.8 | 11.5 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 10.6 | 11.7 | 12.1 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 11.1 | 11.2 | 13.7 | 10.4 | 12.0 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 12.7 | 13.3 | 13.0 | 13.3 | 12.9 | 13.1 | 12.7 | 12.6 | 11.7 | 12.4 | 12.1 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 11.6 | 11.4 | 11.1 | 11.9 | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 11.7 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 11.3 | 11.4 | 13.3 | 10.9 | 12.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 12.9 | 11.9 | 11.5 | 12.3 | 12.6 | 13.1 | 12.9 | 13.0 | 12.5 | 12.3 | 13.4 | 13.2 | 12.2 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 13.3 | 12.8 | 13.3 | 12.6 | 12.8 | 12.3 | 11.6 | 11.7 | 12.1 | 12.6 | 12.9 | 13.6 | 11.5 | 12.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | | | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.4 | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 12.2 | 12.0 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | | | 12.8 | 10.8 | 11.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 12.8 | 13.0 | 12.2 | 12.1 | 13.4 | 12.1 | 11.4 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 13.1 | 11.9 | 11.8 | 13.3 | 12.7 | 12.4 | 11.5 | 11.8 | 10.0 | 9.9 | 11.0 | 11.9 | 11.6 | 12.6 | | | 13.4 | 9.9 | 12.0 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 12.4 | 11.6 | 12.4 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 12.4 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 12.1 | 12.9 | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 12.7 | 12.7 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 14.0 | 14.0 | 11.6 | 12.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 11.4 | 10.9 | 10.3 | 12.5 | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 11.7 | 11.0 | 10.8 | 12.7 | 12.2 | 10.8 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | 11.1 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 12.0 | 11.7 | 13.1 | 13.5 | 14.1 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 10.4 | 9.9 | 14.1 | 9.9 | 11.9 | |

桃山No.2配水区 道風公園

| 検査項目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.5 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 17.8 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 18.7 | 18.1 | 18.4 | 18.4 | | 18.7 | 15.9 | 17.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | | 7.1 | 5.2 | 6.5 | |

| 検査項目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 19.0 | 18.7 | 18.9 | 20.2 | 20.0 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.0 | 20.5 | 20.0 | 20.3 | 21.0 | 20.2 | 20.6 | 20.5 | 21.5 | 21.1 | 21.2 | 21.5 | 22.4 | 22.2 | 21.9 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 22.5 | 22.7 | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 22.7 | 18.7 | 21.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.8 | 6.4 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.6 | 6.4 | |

| 検査項目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 22.5 | 22.7 | 22.8 | 23.0 | 22.7 | 22.3 | 23.2 | 22.4 | 22.6 | 23.3 | 22.5 | 23.1 | 23.0 | 23.2 | 23.0 | 22.8 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 24.1 | 24.3 | 24.0 | 24.4 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.6 | 25.3 | 25.1 | 25.3 | | 25.3 | 22.3 | 23.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.8 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | | 6.8 | 5.5 | 6.2 | |

| 検査項目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 26.1 | 25.4 | 25.7 | 25.8 | 26.6 | 26.2 | 26.7 | 26.8 | 26.3 | 26.4 | 26.6 | 26.9 | 26.3 | 26.7 | 26.9 | 26.5 | 26.2 | 27.1 | 27.1 | 27.6 | 27.5 | 28.0 | 28.4 | 29.0 | 29.0 | 29.1 | 29.4 | 29.4 | 30.3 | 29.9 | 30.2 | 30.3 | 25.4 | 27.4 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.0 | 6.6 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 5.1 | 5.9 | |

| 検査項目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 30.4 | 29.9 | 30.0 | 30.4 | 30.9 | 30.1 | 30.3 | 30.3 | 30.7 | 29.8 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 30.9 | 30.2 | 30.4 | 30.2 | 30.0 | 30.1 | 30.1 | 30.2 | 30.4 | 30.0 | 30.2 | 29.6 | 29.7 | 29.5 | 29.6 | 29.3 | 29.6 | 29.3 | 30.9 | 29.3 | 30.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.4 | 6.8 | 7.7 | |

| 検査項目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 29.9 | 30.0 | 30.0 | 29.7 | 29.7 | 28.9 | 29.2 | 28.8 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 29.0 | 28.8 | 28.8 | 29.3 | 29.0 | 28.9 | 29.1 | 29.1 | 28.8 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.5 | 28.9 | | 30.0 | 28.3 | 29.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 10.3 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | | 10.3 | 8.1 | 9.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 28.5 | 27.7 | 27.9 | 26.8 | 26.9 | 25.6 | 25.5 | 25.8 | 24.1 | 24.9 | 24.8 | 24.5 | 24.5 | 24.0 | 24.0 | 23.7 | 23.1 | 23.2 | 23.3 | 23.6 | 22.1 | 22.3 | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 22.4 | 22.5 | 22.2 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 28.5 | 21.5 | 24.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.7 | 9.0 | 8.7 | 8.8 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 8.9 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 9.0 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 10.0 | 10.6 | 8.1 | 9.2 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 21.5 | 21.4 | 21.2 | 20.8 | 21.8 | 21.6 | 21.7 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 20.8 | 19.1 | 19.9 | 19.8 | 19.4 | 19.6 | 18.3 | 18.7 | 18.3 | 17.8 | 17.4 | 17.9 | 17.2 | 17.5 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 16.3 | 16.1 | | 21.8 | 16.1 | 19.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 11.0 | 11.6 | 10.7 | 10.7 | 11.0 | 10.2 | 9.5 | 10.4 | 10.4 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | | 11.6 | 8.4 | 9.6 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 15.9 | 16.0 | 15.8 | 15.4 | 14.7 | 15.4 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15.2 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.0 | 14.0 | 14.6 | 14.0 | 14.2 | 14.1 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 13.1 | 16.0 | 12.3 | 14.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.1 | 10.1 | 10.2 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 11.1 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 8.8 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 11.1 | 7.7 | 9.4 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 12.6 | 12.8 | 12.8 | 13.0 | 12.4 | 12.7 | 11.7 | 12.0 | 12.1 | 11.7 | 11.3 | 11.6 | 10.5 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 10.9 | 10.7 | 10.3 | 10.8 | 10.7 | 13.0 | 10.3 | 11.4 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 9.7 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 10.4 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 9.0 | 10.0 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | | | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.0 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.9 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 11.9 | 11.8 | 12.1 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 12.2 | | | 12.8 | 10.2 | 11.4 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.4 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.5 | 7.6 | | | 10.4 | 7.0 | 9.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.9 | 11.0 | 11.3 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 12.3 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 12.0 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 13.0 | 12.6 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 12.8 | 12.5 | 12.1 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13.5 | 13.5 | 11.0 | 12.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | 7.4 | 9.3 | 7.4 | 8.4 | |

東山配水区　糸田公園

| 検査項目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 16.2 | 16.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 16.9 | 17.0 | 17.4 | 17.2 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 18.1 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.4 | 18.5 | 18.4 | 19.0 | 18.8 | 19.1 | 19.0 | 18.7 | 18.7 | 19.0 | 19.1 | | 19.1 | 16.2 | 17.9 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 10.0 | 9.9 | 8.7 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 9.0 | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | | 10.0 | 8.0 | 9.1 | |

| 検査項目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 18.9 | 18.9 | 18.7 | 19.3 | 20.0 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 20.3 | 20.6 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 22.0 | 21.3 | 21.9 | 22.5 | 22.5 | 22.2 | 22.1 | 22.8 | 22.9 | 22.7 | 22.9 | 23.0 | 22.3 | 22.3 | 22.9 | 23.0 | 18.7 | 21.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.3 | 9.1 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.4 | 9.2 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.8 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 8.3 | 9.1 | |

| 検査項目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 23.0 | 22.9 | 23.4 | 22.5 | 22.8 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 23.5 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 22.5 | 23.0 | 22.9 | 23.7 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 24.7 | 24.7 | 25.0 | 25.0 | 25.1 | 24.6 | 24.7 | 25.5 | 25.3 | 25.3 | | 25.5 | 22.5 | 23.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.3 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.7 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | | 9.7 | 8.3 | 8.9 | |

| 検査項目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 26.4 | 25.7 | 25.8 | 27.0 | 26.3 | 26.4 | 26.8 | 26.7 | 27.0 | 26.6 | 26.7 | 27.3 | 26.4 | 27.2 | 27.0 | 27.2 | 26.9 | 27.1 | 27.7 | 28.4 | 28.9 | 28.6 | 28.8 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 30.0 | 29.4 | 30.0 | 30.0 | 30.6 | 30.6 | 25.7 | 27.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.8 | 9.6 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.9 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 9.1 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 9.0 | 8.6 | 9.8 | 7.9 | 8.6 | |

| 検査項目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 30.8 | 30.6 | 30.9 | 30.7 | 30.8 | 30.6 | 30.8 | 30.9 | 30.3 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 31.2 | 30.8 | 31.1 | 30.9 | 29.6 | 30.3 | 30.5 | 29.9 | 30.1 | 30.7 | 30.1 | 30.4 | 30.0 | 29.9 | 30.0 | 29.6 | 29.7 | 29.1 | 30.1 | 31.2 | 29.1 | 30.4 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.7 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 9.8 | 10.6 | 10.4 | 9.7 | 9.3 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 10.6 | 8.1 | 9.3 | |

| 検査項目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 29.9 | 30.0 | 29.5 | 30.0 | 30.1 | 29.0 | 29.4 | 29.9 | 29.8 | 29.4 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 28.9 | 28.6 | 28.9 | 28.9 | 29.0 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 29.3 | 28.2 | 28.5 | 28.0 | 28.4 | 28.6 | 28.5 | 28.4 | 28.7 | | 30.1 | 28.0 | 29.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 10.6 | 10.5 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.2 | 9.8 | | 10.6 | 8.5 | 9.5 | |

| 検査項目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 28.5 | 28.4 | 27.2 | 26.5 | 26.9 | 26.6 | 25.6 | 25.6 | 24.3 | 24.8 | 25.0 | 24.1 | 24.8 | 24.1 | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 23.9 | 23.0 | 22.9 | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.2 | 22.7 | 22.3 | 22.3 | 22.6 | 21.8 | 22.1 | 21.4 | 28.5 | 21.4 | 24.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.1 | 9.4 | 9.0 | 9.2 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 10.2 | 10.9 | 8.5 | 9.6 | |

| 検査項目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 22.0 | 20.9 | 21.4 | 21.2 | 21.6 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 21.6 | 21.3 | 20.9 | 20.8 | 20.4 | 19.9 | 19.4 | 19.6 | 18.4 | 17.7 | 18.0 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 16.6 | 17.1 | 16.3 | 16.2 | | 22.0 | 16.2 | 19.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.4 | 10.6 | 11.4 | 11.5 | 11.8 | 11.1 | 11.0 | 11.2 | 10.8 | 10.0 | 10.6 | 10.6 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 9.6 | 9.2 | 9.7 | 9.8 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 11.9 | | 11.9 | 8.8 | 10.1 | |

| 検査項目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | 15.1 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.4 | 14.8 | 14.4 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 13.2 | 12.7 | 16.0 | 12.4 | 14.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.6 | 10.4 | 10.6 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 9.7 | 9.0 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 11.4 | 8.3 | 9.9 | |

| 検査項目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 11.6 | 12.4 | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 12.1 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 11.6 | 10.8 | 10.9 | 11.3 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 11.5 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 10.7 | 12.9 | 10.7 | 11.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 9.8 | 10.4 | |

| 検査項目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | | | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.1 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 10.6 | 11.2 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.9 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 12.8 | 13.0 | 12.2 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.2 | 13.0 | 12.3 | | | 13.1 | 10.6 | 11.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.0 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 9.7 | 9.2 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | | | 10.6 | 7.6 | 9.6 | |

| 検査項目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 12.6 | 11.8 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 12.4 | 13.3 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 13.4 | 14.0 | 14.5 | 14.5 | 11.8 | 12.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.2 | 8.9 | 8.2 | 9.7 | 8.2 | 9.0 | |

東神明配水区　前浪公園

| 検査項目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 14.7 | 14.8 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 15.5 | 14.6 | 15.2 | 15.8 | 16.2 | 15.6 | 15.0 | 15.9 | 16.1 | 16.0 | 15.8 | 16.4 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.1 | 16.5 | 17.1 | 17.4 | 17.5 | | 17.5 | 14.6 | 16.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | | 9.9 | 8.3 | 9.2 | |

| 検査項目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 18.5 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 19.5 | 19.1 | 19.2 | 18.9 | 19.3 | 22.1 | 21.1 | 23.3 | 24.1 | 24.1 | 22.1 | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 22.9 | 24.7 | 22.2 | 23.1 | 23.4 | 24.7 | 17.2 | 20.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.6 | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 8.5 | 9.2 | |

| 検査項目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 23.2 | 22.6 | 24.5 | 23.6 | 23.1 | 23.1 | 24.4 | 24.1 | 23.0 | 23.3 | 23.0 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 23.1 | 23.7 | 23.8 | 24.4 | 23.3 | 23.4 | 22.9 | 23.0 | 23.4 | 23.5 | 23.3 | 23.8 | 24.5 | 24.0 | 24.3 | | 24.5 | 22.6 | 23.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | | 9.6 | 8.5 | 9.0 | |

| 検査項目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 24.5 | 24.3 | 24.4 | 24.6 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.7 | 25.5 | 25.2 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 26.0 | 26.9 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 28.3 | 28.5 | 28.7 | 28.7 | 24.3 | 26.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.7 | 9.7 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.9 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 8.1 | 8.8 | |

| 検査項目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 28.9 | 28.7 | 29.0 | 29.1 | 28.9 | 29.3 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.9 | 29.2 | 29.2 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | 28.6 | 28.3 | 27.9 | 28.0 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 28.1 | 27.8 | 28.0 | 29.3 | 27.7 | 28.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 10.0 | 10.2 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 10.6 | 10.0 | 9.7 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 10.6 | 8.8 | 9.7 | |

| 検査項目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 27.6 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.3 | 27.0 | 27.2 | 27.4 | 27.1 | 27.3 | 27.4 | 27.2 | 27.5 | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 27.0 | 26.8 | 26.6 | | 28.4 | 26.6 | 27.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 10.9 | 10.5 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 10.1 | | 10.9 | 8.8 | 9.8 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 26.4 | 25.1 | 24.7 | 24.6 | 24.4 | 23.4 | 23.1 | 23.6 | 22.7 | 23.1 | 22.0 | 21.5 | 21.8 | 21.5 | 21.6 | 20.8 | 20.5 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 20.2 | 20.0 | 19.5 | 19.8 | 20.0 | 19.8 | 19.8 | 19.6 | 18.5 | 18.9 | 19.2 | 26.4 | 18.5 | 21.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 9.4 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 8.7 | 9.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 19.1 | 19.0 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.9 | 19.8 | 19.3 | 19.2 | 19.5 | 18.6 | 18.3 | 16.6 | 16.9 | 16.5 | 17.0 | 16.8 | 13.3 | 15.6 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.2 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 14.2 | 14.1 | | 19.9 | 13.3 | 16.9 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.5 | 11.7 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 10.1 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.0 | 9.9 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | | 11.7 | 8.9 | 10.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 13.9 | 13.8 | 13.6 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 13.3 | 12.8 | 12.4 | 12.9 | 13.0 | 13.6 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.4 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 11.4 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 10.4 | 10.7 | 13.9 | 10.4 | 12.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.6 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | 9.8 | 9.0 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 9.6 | 9.6 | 11.5 | 8.0 | 9.8 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.0 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 9.0 | 8.5 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 11.0 | 8.5 | 9.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.5 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 10.3 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 10.9 | 9.4 | 10.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | | | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 10.0 | 10.2 | 11.2 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | | | 11.8 | 8.6 | 9.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.8 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 10.0 | 10.5 | 10.3 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | | | 10.6 | 7.4 | 9.3 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 10.7 | 10.1 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 9.7 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 11.3 | 11.5 | 12.3 | 12.2 | 12.7 | 12.7 | 9.7 | 11.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 9.3 | 8.2 | 8.7 | |

玉野配水区　水道施設ドレン管（玉野町）

| 検査項目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 16.2 | 16.7 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 16.9 | 16.3 | 15.9 | 16.1 | 17.1 | 17.6 | 16.8 | 17.5 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 18.4 | 18.9 | 19.2 | 19.8 | 19.3 | 18.7 | 18.2 | 17.7 | 18.5 | 19.0 | 18.8 | | 19.8 | 15.9 | 17.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 8.9 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | | 8.9 | 5.6 | 6.6 | |

| 検査項目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.3 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 20.9 | 21.2 | 20.8 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 20.5 | 20.1 | 20.8 | 21.6 | 22.6 | 21.9 | 22.1 | 22.7 | 23.0 | 22.9 | 22.4 | 22.8 | 22.3 | 22.5 | 23.1 | 22.7 | 22.5 | 22.4 | 23.1 | 18.3 | 21.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.0 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.0 | 5.7 | 6.2 | |

| 検査項目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 22.6 | 22.4 | 22.0 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 22.2 | 22.8 | 22.6 | 23.1 | 22.3 | 22.4 | 22.4 | 22.9 | 23.2 | 23.0 | 23.9 | 24.6 | 24.8 | 25.2 | 25.0 | 24.2 | 23.6 | 24.0 | 24.3 | 24.5 | 25.1 | 25.9 | 25.2 | 25.5 | | 25.9 | 22.0 | 23.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | | 6.8 | 5.3 | 6.0 | |

| 検査項目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 25.3 | 25.3 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 26.7 | 26.7 | 27.2 | 26.9 | 26.6 | 26.7 | 27.6 | 26.6 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 27.6 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.8 | 28.9 | 29.3 | 29.5 | 29.9 | 30.1 | 30.2 | 30.6 | 30.7 | 30.5 | 30.7 | 25.3 | 27.9 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.4 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 5.4 | 5.8 | |

| 検査項目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 30.7 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 30.5 | 30.4 | 29.9 | 29.9 | 30.6 | 31.0 | 30.7 | 29.0 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30.4 | 30.5 | 30.4 | 30.0 | 28.6 | 29.2 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.6 | 31.0 | 28.6 | 30.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 7.5 | 6.1 | 6.8 | |

| 検査項目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 29.8 | 29.7 | 30.0 | 30.1 | 30.1 | 28.6 | 29.4 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 28.4 | 27.8 | 28.3 | 28.2 | 28.2 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 28.9 | 28.6 | 28.4 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 27.9 | 28.0 | 28.4 | 28.2 | 28.1 | | 30.1 | 27.8 | 28.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 9.0 | 9.0 | 9.7 | 8.6 | 8.0 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | | 9.7 | 6.6 | 7.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 27.7 | 26.3 | 26.4 | 25.5 | 25.0 | 24.6 | 24.4 | 24.4 | 23.0 | 24.0 | 23.7 | 23.4 | 23.3 | 23.1 | 22.7 | 22.3 | 22.7 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 21.8 | 21.7 | 21.2 | 21.5 | 21.2 | 21.2 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 20.7 | 27.7 | 20.7 | 23.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 6.7 | 7.6 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.5 | 20.9 | 20.8 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 19.5 | 19.2 | 18.5 | 17.9 | 17.4 | 17.6 | 17.1 | 16.8 | 16.5 | 16.9 | 16.3 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 16.2 | 15.3 | 15.2 | | 20.9 | 15.2 | 18.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 9.0 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | | 9.5 | 6.8 | 8.0 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.0 | 13.7 | 14.1 | 14.2 | 13.8 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 14.3 | 14.0 | 13.9 | 13.7 | 14.1 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 11.3 | 14.8 | 11.3 | 13.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | 8.0 | 7.6 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 9.4 | 6.0 | 7.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 9.7 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 10.1 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 11.6 | 9.5 | 10.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 9.2 | 7.4 | 8.3 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 9.7 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 10.1 | 9.8 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 12.6 | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | | | 12.6 | 9.6 | 10.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 7.9 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | | | 8.8 | 5.6 | 7.8 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.5 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 11.4 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.0 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.2 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.8 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 11.0 | 11.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 7.5 | 7.3 | 8.6 | 6.5 | 7.5 | |

上野配水区　緑が丘西児童遊園

| 検査項目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 16.0 | 16.0 | 16.3 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.4 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 18.1 | 18.0 | 18.1 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | | 18.5 | 16.0 | 17.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.9 | 9.9 | 9.1 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | | 9.9 | 8.4 | 9.2 | |

| 検査項目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 18.4 | 17.9 | 18.2 | 19.0 | 19.2 | 19.9 | 20.0 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 19.9 | 20.2 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.0 | 20.9 | 21.0 | 20.7 | 21.5 | 21.1 | 21.2 | 21.6 | 21.5 | 21.7 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 21.8 | 22.1 | 17.9 | 20.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 9.4 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 8.5 | 9.1 | |

| 検査項目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 22.2 | 22.1 | 21.9 | 22.0 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 23.9 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 25.0 | | 25.0 | 21.8 | 23.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.5 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | | 9.7 | 8.5 | 9.0 | |

| 検査項目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 25.0 | 24.7 | 24.9 | 25.0 | 25.2 | 26.3 | 25.9 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.8 | 26.2 | 26.0 | 26.0 | 26.1 | 26.4 | 26.1 | 26.4 | 26.8 | 27.1 | 27.3 | 27.7 | 27.5 | 27.8 | 28.0 | 28.3 | 28.4 | 28.7 | 29.6 | 29.1 | 29.6 | 29.6 | 24.7 | 26.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 9.0 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 9.7 | 8.2 | 8.8 | |

| 検査項目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 29.6 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.7 | 29.2 | 29.6 | 29.8 | 29.6 | 29.6 | 29.7 | 29.3 | 29.6 | 30.0 | 29.3 | 29.4 | 29.0 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 28.7 | 29.0 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 30.0 | 28.7 | 29.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.0 | 9.1 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 10.2 | 9.6 | 10.7 | 10.1 | 10.2 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 11.2 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 10.1 | 9.8 | 10.6 | 9.8 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 11.2 | 8.6 | 9.8 | |

| 検査項目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 29.4 | 29.1 | 29.2 | 29.4 | 29.3 | 28.6 | 28.6 | 28.9 | 28.6 | 28.5 | 28.0 | 28.0 | 28.3 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 28.2 | 27.6 | 27.8 | 28.0 | 28.6 | 28.6 | 27.8 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.5 | 28.0 | 27.9 | 27.7 | | 29.4 | 27.5 | 28.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.8 | 10.6 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | | 10.8 | 8.8 | 9.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 27.7 | 27.2 | 26.1 | 26.1 | 25.5 | 25.2 | 24.6 | 25.1 | 24.1 | 24.3 | 23.6 | 23.6 | 23.3 | 23.0 | 22.9 | 23.0 | 22.8 | 22.4 | 22.6 | 23.1 | 22.2 | 22.0 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 27.7 | 21.1 | 23.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.2 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 9.6 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 8.4 | 9.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 21.1 | 20.8 | 21.0 | 21.3 | 21.1 | 21.4 | 21.2 | 20.9 | 21.2 | 20.9 | 20.7 | 19.6 | 18.9 | 18.8 | 18.2 | 18.8 | 18.3 | 18.1 | 17.2 | 17.2 | 16.3 | 16.4 | 17.3 | 17.2 | 16.7 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | | 21.4 | 16.3 | 18.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 11.4 | 11.7 | 11.2 | 11.1 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | 10.8 | 11.0 | 10.2 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 10.0 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | | 11.7 | 9.0 | 10.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 15.5 | 15.7 | 15.3 | 14.8 | 14.7 | 14.3 | 15.1 | 14.5 | 14.8 | 14.6 | 15.1 | 15.2 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.2 | 14.2 | 13.7 | 14.0 | 12.9 | 13.0 | 13.3 | 13.2 | 12.7 | 12.6 | 12.9 | 13.7 | 12.9 | 12.4 | 12.6 | 15.7 | 12.4 | 14.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.7 | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 11.4 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.9 | 10.8 | 10.0 | 9.3 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 11.4 | 8.2 | 9.8 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 12.7 | 12.2 | 12.3 | 11.7 | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.0 | 10.9 | 10.4 | 10.1 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.0 | 10.5 | 10.7 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 12.8 | 10.1 | 11.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.5 | 10.3 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.0 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.9 | 9.2 | 10.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | | | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.0 | 10.6 | 10.7 | 11.0 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 11.8 | 11.9 | 12.6 | 13.0 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 12.0 | 11.4 | 12.0 | 12.1 | | | 13.0 | 10.4 | 11.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.8 | 9.9 | 10.5 | 10.6 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 10.3 | 10.4 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | | | 10.6 | 7.5 | 9.5 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 12.0 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 11.7 | 12.0 | 12.1 | 11.7 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | 11.7 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.0 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.7 | 13.2 | 12.7 | 13.6 | 13.6 | 11.3 | 12.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.9 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 9.0 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 7.9 | 8.7 | |

神屋西配水区　廻間町向地区ポケットパーク

| 検査項目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 14.6 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.7 | 15.9 | 15.5 | 16.0 | 15.8 | 16.1 | 16.0 | 15.9 | 16.3 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 17.5 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | | 17.5 | 14.6 | 16.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.8 | 9.9 | 9.1 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 9.0 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.9 | 9.8 | | 9.9 | 8.0 | 9.1 | |

| 検査項目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 17.0 | 16.9 | 17.2 | 17.6 | 17.7 | 18.8 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.4 | 18.9 | 19.6 | 19.0 | 20.2 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 16.9 | 19.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 9.1 | 9.2 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 9.5 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 8.5 | 9.0 | |

| 検査項目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.4 | 21.9 | 21.8 | 22.0 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.9 | 22.9 | 22.6 | 23.1 | | 23.1 | 20.3 | 21.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.4 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 9.3 | 9.4 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | | 9.5 | 8.5 | 8.9 | |

| 検査項目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 23.3 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.6 | 23.9 | 24.1 | 24.0 | 23.8 | 24.2 | 24.1 | 24.3 | 24.0 | 24.7 | 24.1 | 24.5 | 25.0 | 24.9 | 25.1 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 26.1 | 26.7 | 26.9 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 23.1 | 24.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.8 | 9.7 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 9.2 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.6 | 9.2 | 8.6 | 9.8 | 8.0 | 8.7 | |

| 検査項目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.4 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.4 | 27.5 | 27.3 | 27.0 | 27.1 | 27.1 | 26.9 | 27.0 | 27.3 | 26.7 | 27.2 | 26.9 | 26.8 | 26.7 | 27.0 | 26.9 | 27.1 | 27.8 | 26.7 | 27.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 10.4 | 10.6 | 9.7 | 9.4 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 10.6 | 8.2 | 9.3 | |

| 検査項目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 27.0 | 26.8 | 27.1 | 27.2 | 27.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.7 | 26.5 | 26.4 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26.4 | 26.5 | 26.6 | 26.8 | 27.2 | 27.0 | 27.0 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.0 | | 27.6 | 26.0 | 26.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.5 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 10.0 | | 10.8 | 8.5 | 9.6 | |

| 検査項目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 25.8 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 24.2 | 23.3 | 23.1 | 23.4 | 22.4 | 23.0 | 22.1 | 22.3 | 22.0 | 21.7 | 21.6 | 21.4 | 21.0 | 20.0 | 20.8 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.1 | 20.5 | 20.1 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 19.4 | 19.5 | 25.8 | 19.4 | 21.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.1 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 10.3 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 10.2 | 10.9 | 8.6 | 9.6 | |

| 検査項目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 19.3 | 19.0 | 19.4 | 19.4 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 19.2 | 19.3 | 19.3 | 18.8 | 18.6 | 17.1 | 17.4 | 17.0 | 17.3 | 16.8 | 16.4 | 15.7 | 16.0 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 15.0 | 14.6 | 14.5 | | 19.5 | 14.5 | 17.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11.5 | 11.7 | 11.1 | 11.0 | 11.2 | 11.0 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 10.0 | 9.5 | 9.2 | 9.7 | 9.5 | 10.0 | 9.9 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.9 | 9.9 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | | 11.7 | 8.8 | 10.0 | |

| 検査項目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 14.2 | 13.9 | 13.9 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 13.5 | 13.0 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 13.6 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 13.7 | 13.0 | 12.1 | 12.4 | 12.9 | 12.2 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 14.2 | 11.2 | 12.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.5 | 10.4 | 10.4 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 10.1 | 9.4 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 11.5 | 8.4 | 9.9 | |

| 検査項目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 11.3 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.4 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 11.4 | 9.2 | 10.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 9.9 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 9.3 | 10.4 | |

| 検査項目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | | | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.6 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | | | 11.7 | 9.1 | 10.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 9.5 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | | | 10.8 | 7.6 | 9.6 | |

| 検査項目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.2 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 11.0 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 10.5 | 11.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 8.6 | 8.4 | 9.7 | 8.0 | 8.9 | |

神屋中配水区　神屋公園

| 検　査　項　目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 15.1 | 15.3 | 16.3 | 15.9 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 16.0 | 15.8 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 16.2 | 17.0 | 17.0 | 16.9 | 18.1 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | | 18.1 | 15.1 | 16.4 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 10.0 | 9.9 | | 10.0 | 8.4 | 9.2 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.8 | 18.1 | 18.8 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 18.7 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.8 | 19.0 | 19.8 | 19.4 | 19.1 | 20.3 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 19.9 | 20.0 | 20.5 | 20.6 | 20.9 | 20.5 | 20.9 | 17.4 | 19.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.8 | 9.4 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 8.5 | 9.2 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.9 | 22.1 | 22.1 | 22.0 | 22.4 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 23.1 | 23.4 | 23.2 | 23.4 | | 23.4 | 20.5 | 21.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | | 9.8 | 8.6 | 9.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 23.7 | 23.5 | 23.8 | 23.5 | 23.7 | 24.4 | 24.0 | 24.1 | 24.3 | 24.0 | 24.1 | 24.4 | 24.2 | 23.3 | 24.2 | 24.7 | 24.5 | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 24.0 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 26.1 | 26.3 | 26.1 | 26.4 | 26.8 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 23.3 | 24.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 8.1 | 8.8 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 27.1 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.7 | 27.8 | 27.5 | 27.7 | 28.1 | 27.6 | 27.6 | 27.2 | 26.9 | 27.0 | 26.5 | 27.3 | 27.1 | 26.9 | 27.0 | 27.1 | 26.9 | 27.1 | 27.3 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 28.1 | 26.5 | 27.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 10.6 | 9.5 | 9.6 | 10.0 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 9.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 10.0 | 8.6 | 8.8 | 10.6 | 8.6 | 9.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 27.8 | 27.4 | 27.3 | 27.7 | 27.8 | 27.5 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 26.5 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 26.9 | 27.1 | 26.8 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 26.6 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | | 27.8 | 26.4 | 27.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | 9.9 | 10.1 | | 10.8 | 8.8 | 9.8 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 26.3 | 25.1 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 22.9 | 23.5 | 23.8 | 22.7 | 23.3 | 22.5 | 22.1 | 21.9 | 22.2 | 21.9 | 21.6 | 21.3 | 20.9 | 20.9 | 21.2 | 21.1 | 21.3 | 20.5 | 20.3 | 20.1 | 20.2 | 20.6 | 19.9 | 21.8 | 20.6 | 20.1 | 26.3 | 19.9 | 22.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 10.3 | 10.1 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 8.8 | 9.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 19.8 | 19.5 | 19.7 | 20.0 | 19.3 | 19.8 | 20.0 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19.1 | 18.6 | 17.6 | 17.9 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 16.7 | 16.0 | 16.1 | 15.9 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.3 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 14.7 | 14.6 | | 20.0 | 14.6 | 17.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 10.0 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.9 | 10.0 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | | 11.7 | 9.1 | 10.2 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 14.7 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.4 | 13.3 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13.8 | 13.3 | 13.0 | 12.9 | 13.0 | 12.8 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 14.7 | 11.3 | 13.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.7 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 10.3 | 9.2 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 11.5 | 8.0 | 9.8 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 9.9 | 10.2 | 9.8 | 10.4 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 8.9 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 11.6 | 8.9 | 10.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.5 | 9.4 | 10.0 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 10.3 | 10.0 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 11.3 | 9.4 | 10.2 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | | | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 10.1 | 10.0 | 9.6 | 10.0 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 11.4 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 12.1 | 11.4 | 11.3 | | | 12.1 | 9.5 | 10.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.9 | 9.8 | 10.5 | 10.7 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 9.3 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.6 | 10.4 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 8.5 | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | | | 10.7 | 7.4 | 9.4 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 12.0 | 11.1 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.6 | 10.8 | 10.6 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 11.1 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 12.1 | 11.6 | 12.2 | 12.1 | 12.5 | 12.5 | 10.6 | 11.4 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.9 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.0 | 8.8 | 8.4 | 9.5 | 7.9 | 8.8 | |

内津配水区　春日園ふれあいちびっこ広場

| 検　査　項　目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.9 | 16.9 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 17.0 | 17.2 | 17.9 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 18.0 | 18.1 | 18.3 | 19.0 | 18.4 | 18.5 | 19.1 | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 19.0 | | 19.1 | 16.2 | 17.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.6 | 9.3 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 10.1 | 10.0 | | 10.1 | 8.4 | 9.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 18.9 | 19.1 | 18.9 | 19.4 | 20.0 | 20.0 | 20.4 | 20.3 | 21.0 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 21.2 | 21.1 | 21.0 | 21.2 | 22.0 | 21.3 | 21.3 | 22.4 | 22.4 | 22.1 | 21.9 | 22.0 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 22.7 | 22.0 | 22.6 | 22.2 | 22.9 | 18.9 | 21.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 8.5 | 9.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 22.7 | 22.5 | 23.0 | 22.7 | 22.4 | 22.4 | 23.2 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 22.9 | 23.0 | 23.2 | 23.0 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 23.5 | 23.0 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 25.3 | 25.1 | 25.5 | | 25.5 | 22.4 | 23.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.3 | 9.3 | 10.2 | 10.1 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | | 10.2 | 8.5 | 9.0 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 25.5 | 25.2 | 25.4 | 25.6 | 25.9 | 26.7 | 26.4 | 26.6 | 26.8 | 27.0 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 26.9 | 26.6 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.9 | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 29.0 | 29.2 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30.0 | 30.1 | 30.3 | 30.3 | 25.2 | 27.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.7 | 9.6 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 8.2 | 8.8 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 30.3 | 30.4 | 29.9 | 30.3 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 31.0 | 30.7 | 30.8 | 30.8 | 31.0 | 29.1 | 30.3 | 30.3 | 30.0 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 30.2 | 30.4 | 29.4 | 30.0 | 30.3 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 29.4 | 29.9 | 31.0 | 29.1 | 30.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.0 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 9.9 | 9.9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 10.8 | 11.0 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 11.0 | 8.4 | 9.5 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 30.2 | 29.9 | 30.3 | 30.4 | 30.0 | 30.1 | 29.7 | 29.7 | 29.8 | 29.5 | 29.6 | 28.9 | 28.9 | 28.5 | 29.0 | 29.0 | 29.2 | 29.1 | 28.8 | 29.0 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 29.1 | 28.9 | 28.7 | 28.5 | 28.9 | 29.2 | 28.8 | | 30.4 | 28.5 | 29.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 10.7 | | 11.0 | 8.5 | 9.6 | |

| 検査項目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 28.9 | 28.1 | 27.4 | 27.3 | 26.9 | 26.1 | 25.6 | 26.2 | 25.3 | 25.8 | 24.6 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 24.2 | 24.1 | 24.1 | 23.8 | 23.9 | 23.6 | 23.6 | 24.1 | 23.0 | 23.2 | 22.9 | 22.5 | 22.7 | 22.5 | 22.8 | 22.5 | 22.3 | 28.9 | 22.3 | 24.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.6 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 10.5 | 10.7 | 10.2 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 9.8 | 10.7 | 8.8 | 9.6 | |

| 検査項目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 22.0 | 22.1 | 22.3 | 22.4 | 22.2 | 22.4 | 22.1 | 22.0 | 21.7 | 22.0 | 21.8 | 21.7 | 20.4 | 20.5 | 19.4 | 19.8 | 19.2 | 19.5 | 18.9 | 18.5 | 17.6 | 17.9 | 18.0 | 18.3 | 17.9 | 17.4 | 17.2 | 17.7 | 17.2 | 16.9 | | 22.4 | 16.9 | 19.9 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 11.2 | 11.4 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | 12.0 | 11.8 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | 9.6 | 9.7 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | | 12.0 | 8.9 | 10.2 | |

| 検査項目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 16.8 | 16.6 | 16.5 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 15.0 | 15.5 | 15.4 | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 15.8 | 15.1 | 14.4 | 14.4 | 14.6 | 13.4 | 13.8 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 13.4 | 13.1 | 16.8 | 12.6 | 14.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.1 | 9.9 | 10.0 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 10.9 | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10.1 | 9.5 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 9.2 | 9.3 | 11.4 | 8.6 | 10.0 | |

| 検査項目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 12.6 | 12.8 | 13.3 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.1 | 12.4 | 12.1 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 11.7 | 11.4 | 10.7 | 11.2 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 12.1 | 11.6 | 11.7 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 10.2 | 10.6 | 13.3 | 10.2 | 11.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.9 | 9.0 | 10.4 | |

| 検査項目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 12.5 | 12.6 | 13.0 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 12.6 | 12.4 | 12.8 | 12.7 | 12.0 | | | 13.0 | 10.8 | 11.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.0 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 8.9 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | | | 10.5 | 7.9 | 9.9 | |

| 検査項目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 12.6 | 12.3 | 11.4 | 12.3 | 12.2 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 12.2 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 12.6 | 13.1 | 13.0 | 12.6 | 12.9 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 11.4 | 12.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 7.8 | 8.9 | |

大和配水区　欅ヶ丘第3児童遊園

| 検査項目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 16.1 | 16.2 | 17.9 | 18.0 | 16.9 | 17.8 | 18.0 | 15.9 | 15.8 | 16.6 | 16.8 | 17.4 | 17.3 | 16.7 | 16.6 | 16.9 | 17.1 | 18.2 | 18.6 | 17.5 | 17.4 | 17.8 | 18.7 | 19.1 | 19.3 | 18.8 | 17.7 | 17.4 | 17.5 | 18.2 | | 19.3 | 15.8 | 17.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | | 7.5 | 5.7 | 6.5 | |

| 検査項目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 19.2 | 17.2 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 19.0 | 20.1 | 20.4 | 19.2 | 20.7 | 20.3 | 20.7 | 20.7 | 20.1 | 20.5 | 19.4 | 19.2 | 21.0 | 21.1 | 22.1 | 20.7 | 20.7 | 21.1 | 21.0 | 21.1 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.5 | 22.0 | 21.4 | 22.5 | 17.2 | 20.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 7.1 | 5.7 | 6.2 | |

| 検査項目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 21.5 | 22.2 | 21.3 | 22.4 | 22.1 | 22.4 | 21.6 | 22.9 | 22.2 | 22.8 | 21.8 | 23.0 | 22.7 | 23.0 | 24.5 | 21.9 | 23.5 | 22.4 | 23.3 | 23.1 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 24.4 | 23.4 | 23.3 | 24.3 | 24.8 | 24.8 | 24.1 | | 25.0 | 21.3 | 23.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | | 6.8 | 5.4 | 5.9 | |

| 検査項目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 24.6 | 24.3 | 25.4 | 24.8 | 25.8 | 25.0 | 25.6 | 25.6 | 25.8 | 26.5 | 26.6 | 25.4 | 26.0 | 25.2 | 27.0 | 27.1 | 25.9 | 26.5 | 26.4 | 26.6 | 27.2 | 27.6 | 27.7 | 27.2 | 28.0 | 28.4 | 28.1 | 29.8 | 28.6 | 29.0 | 28.9 | 29.8 | 24.3 | 26.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 5.3 | 5.8 | |

| 検査項目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 29.3 | 29.3 | 29.5 | 29.7 | 29.9 | 30.0 | 31.4 | 30.5 | 29.8 | 29.1 | 29.6 | 30.8 | 30.5 | 29.8 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 30.5 | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 30.0 | 30.6 | 28.1 | 29.5 | 28.9 | 29.1 | 30.8 | 29.6 | 28.9 | 29.0 | 31.4 | 28.1 | 29.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.5 | 6.0 | 6.8 | |

| 検査項目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | | 0.4 | 0.3 | 0.3 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 28.6 | 29.0 | 29.1 | 30.5 | 29.5 | 28.9 | 28.9 | 29.6 | 29.8 | 28.7 | 29.3 | 28.4 | 28.6 | 28.9 | 29.8 | 28.3 | 29.5 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 28.4 | 28.9 | 28.9 | 29.4 | 27.9 | 29.2 | 29.5 | 28.5 | 29.5 | 28.6 | | 30.5 | 27.9 | 29.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | | 9.0 | 6.6 | 7.6 | |

| 検査項目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 28.0 | 26.9 | 26.7 | 27.1 | 26.1 | 25.2 | 25.0 | 25.4 | 24.4 | 24.7 | 23.3 | 23.7 | 23.9 | 24.7 | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 22.5 | 22.6 | 23.7 | 21.9 | 22.3 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 22.1 | 22.4 | 21.8 | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 28.0 | 21.4 | 23.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.7 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 8.5 | 6.7 | 7.6 | |

| 検査項目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 21.2 | 21.3 | 21.6 | 22.2 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 21.4 | 21.3 | 22.0 | 20.4 | 19.5 | 18.0 | 17.5 | 17.3 | 17.8 | 18.1 | 16.8 | 17.1 | 16.0 | 16.7 | 17.1 | 17.3 | 17.9 | 17.5 | 16.4 | 15.9 | 16.0 | 15.5 | 15.8 | | 22.2 | 15.5 | 18.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.5 | 9.6 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | | 9.6 | 6.8 | 8.0 | |

| 検査項目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.2 | 14.3 | 15.0 | 14.4 | 14.8 | 13.9 | 15.4 | 15.0 | 15.1 | 14.8 | 14.4 | 14.8 | 14.2 | 13.6 | 12.9 | 13.2 | 12.4 | 11.9 | 12.3 | 12.2 | 11.7 | 12.0 | 13.0 | 12.8 | 11.9 | 12.2 | 11.4 | 15.4 | 11.4 | 13.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.0 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 8.4 | 7.9 | 7.0 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 9.5 | 6.1 | 7.7 | |

| 検査項目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 12.3 | 12.6 | 11.8 | 12.0 | 11.7 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 9.9 | 10.1 | 10.0 | 10.2 | 9.7 | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 9.2 | 9.8 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 10.1 | 10.7 | 12.6 | 8.8 | 10.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 8.9 | 7.4 | 8.3 | |

| 検査項目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 10.3 | 10.3 | 9.6 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 10.1 | 10.5 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 10.2 | 10.9 | 11.9 | 10.3 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | 13.0 | 13.9 | 12.6 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 11.4 | 11.2 | 10.7 | 11.9 | | | 13.9 | 9.6 | 11.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | | | 8.7 | 5.7 | 7.8 | |

| 検査項目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.5 | 10.7 | 10.9 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.7 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 11.6 | 12.1 | 12.7 | 12.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 11.3 | 12.4 | 11.9 | 11.6 | 11.8 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 10.7 | 12.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 8.6 | 6.4 | 7.4 | |

知多配水区　地蔵ヶ池公園

| 検査項目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 16.9 | 17.1 | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 18.6 | 18.0 | 16.6 | 17.1 | 17.2 | 17.6 | 18.2 | 17.9 | 18.3 | 17.9 | 18.4 | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 18.7 | 19.3 | 19.4 | 18.6 | 19.4 | 19.7 | 19.0 | 18.7 | 19.1 | 19.7 | 19.7 | | 19.7 | 16.6 | 18.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.9 | 9.2 | 8.5 | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 9.6 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 7.8 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 9.6 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 9.0 | 9.2 | 10.8 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 9.0 | 9.3 | 10.5 | 10.8 | | 10.8 | 7.8 | 9.1 | |

| 検査項目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 19.3 | 19.4 | 19.8 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 21.6 | 20.7 | 21.4 | 21.4 | 21.0 | 22.1 | 21.7 | 21.8 | 21.2 | 21.3 | 22.0 | 23.1 | 22.8 | 22.6 | 23.8 | 23.2 | 23.3 | 22.7 | 23.5 | 23.3 | 23.0 | 24.3 | 22.8 | 23.2 | 23.3 | 24.3 | 19.3 | 22.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.7 | 9.3 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 9.9 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 10.6 | 10.9 | 9.9 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 10.3 | 9.6 | 9.2 | 11.0 | 8.9 | 9.9 | |

| 検査項目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 23.8 | 23.4 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 23.4 | 23.4 | 24.1 | 23.9 | 23.9 | 24.0 | 23.9 | 23.4 | 23.8 | 24.0 | 24.1 | 24.4 | 25.4 | 24.4 | 26.2 | 26.4 | 26.1 | 25.4 | 24.6 | 25.7 | 25.0 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.6 | | 26.6 | 22.5 | 24.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.5 | 9.3 | 8.4 | 10.4 | 8.5 | 9.3 | 9.5 | 8.9 | 10.1 | 8.5 | 10.9 | 9.9 | 8.3 | 10.3 | 9.5 | 9.3 | 9.4 | 8.7 | 9.9 | 9.4 | 9.1 | 10.2 | 10.0 | 9.1 | 10.4 | 10.6 | 9.2 | 8.7 | 9.7 | 8.6 | | 10.9 | 8.3 | 9.5 | |

| 検査項目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 26.1 | 26.4 | 26.1 | 26.9 | 27.1 | 27.5 | 27.2 | 27.6 | 27.8 | 27.4 | 27.2 | 27.9 | 27.7 | 27.9 | 27.3 | 27.6 | 26.9 | 29.1 | 28.7 | 29.5 | 28.5 | 29.1 | 29.4 | 29.2 | 28.8 | 30.0 | 30.6 | 30.3 | 29.9 | 31.6 | 29.8 | 31.6 | 26.1 | 28.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.0 | 8.8 | 8.2 | 6.8 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 7.2 | 10.3 | 9.7 | 7.9 | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 8.4 | 11.4 | 9.6 | 6.9 | 7.8 | 8.9 | 7.7 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 9.7 | 10.1 | 10.6 | 11.5 | 11.5 | 10.4 | 11.5 | 6.8 | 8.9 | |

| 検査項目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 30.7 | 31.4 | 31.4 | 30.1 | 31.3 | 31.5 | 30.2 | 31.3 | 31.4 | 30.7 | 30.3 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 31.8 | 31.0 | 29.7 | 30.3 | 29.0 | 31.2 | 30.8 | 30.7 | 30.1 | 30.3 | 29.6 | 29.5 | 29.2 | 28.6 | 30.0 | 29.9 | 30.4 | 32.5 | 28.6 | 30.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.0 | 9.5 | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 9.8 | 10.1 | 9.7 | 11.2 | 10.3 | 10.4 | 9.5 | 8.6 | 9.0 | 9.2 | 9.9 | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.1 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 11.2 | 8.6 | 9.5 | |

| 検査項目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 29.8 | 29.3 | 30.0 | 29.8 | 30.8 | 29.9 | 30.0 | 29.5 | 28.8 | 30.0 | 28.3 | 28.4 | 28.0 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 30.4 | 28.7 | 29.1 | 28.8 | 29.1 | 28.9 | 28.3 | 28.9 | 27.1 | 28.2 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 28.4 | | 30.8 | 27.1 | 29.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.9 | 8.7 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 9.8 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 9.8 | 10.7 | 11.2 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.7 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 10.7 | 10.8 | 9.9 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | | 11.2 | 8.7 | 10.2 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 28.6 | 27.4 | 27.5 | 26.7 | 26.2 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 23.7 | 23.3 | 23.9 | 23.6 | 23.9 | 23.4 | 24.0 | 23.4 | 23.0 | 23.5 | 22.6 | 23.0 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 21.9 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 21.0 | 21.2 | 21.1 | 28.6 | 21.0 | 23.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 11.0 | 10.0 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 10.2 | 9.9 | 11.0 | 11.2 | 10.0 | 9.3 | 9.5 | 8.8 | 10.0 | 10.9 | 9.3 | 9.9 | 9.4 | 9.5 | 10.7 | 10.0 | 10.3 | 9.6 | 10.9 | 10.5 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 11.7 | 11.2 | 10.5 | 11.7 | 8.8 | 10.2 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 20.9 | 20.7 | 21.0 | 20.7 | 21.4 | 21.4 | 21.9 | 21.5 | 21.2 | 21.6 | 20.7 | 19.7 | 20.0 | 19.9 | 19.0 | 18.9 | 17.9 | 17.2 | 18.0 | 17.6 | 16.6 | 17.5 | 17.0 | 17.4 | 17.5 | 16.8 | 16.9 | 16.3 | 17.1 | 16.3 | | 21.9 | 16.3 | 19.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.6 | 10.7 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.0 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 10.3 | 11.0 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 11.0 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 10.7 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | | 11.7 | 9.6 | 10.6 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 16.2 | 16.5 | 15.5 | 15.6 | 15.2 | 14.8 | 15.6 | 15.2 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 13.8 | 13.3 | 12.7 | 12.8 | 13.6 | 12.8 | 13.1 | 12.4 | 13.0 | 13.4 | 12.6 | 16.5 | 12.4 | 14.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.0 | 10.7 | 10.7 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 11.0 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.6 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.8 | 11.0 | 9.1 | 10.3 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.9 | 12.3 | 12.2 | 12.5 | 13.1 | 12.8 | 11.9 | 13.0 | 12.5 | 11.7 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.2 | 11.5 | 11.0 | 12.0 | 11.6 | 11.7 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | 11.3 | 12.4 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | 11.5 | 13.1 | 11.0 | 12.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 11.0 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 11.0 | 10.3 | 10.6 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | | | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.7 | 11.4 | 11.8 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 11.6 | 11.2 | 11.5 | 10.8 | 11.6 | 11.4 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 13.1 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 13.9 | 14.1 | 13.0 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 12.4 | 12.9 | 12.3 | | | 14.1 | 10.8 | 12.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 9.6 | 10.8 | 10.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | | | 10.8 | 9.6 | 10.4 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.8 | 11.7 | 12.5 | 12.2 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 13.2 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 13.5 | 14.1 | 13.4 | 13.1 | 13.7 | 13.4 | 13.5 | 12.9 | 13.5 | 13.4 | 14.0 | 14.4 | 15.4 | 15.4 | 11.7 | 13.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 9.6 | 9.9 | 9.8 | 10.4 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 9.4 | 9.6 | 10.5 | 10.4 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 10.1 | 9.9 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 8.5 | 9.4 | 10.8 | 8.5 | 10.1 | |

高蔵寺高区配水区　ネオポリス1号公園

| 検　査　項　目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 16.9 | 17.1 | 18.2 | 18.0 | 18.0 | 18.6 | 18.0 | 16.6 | 17.1 | 17.2 | 17.6 | 18.2 | 17.9 | 18.3 | 17.9 | 18.4 | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 18.7 | 19.3 | 19.4 | 18.6 | 19.4 | 19.7 | 19.0 | 18.7 | 19.1 | 19.7 | 19.7 | | 19.7 | 16.6 | 18.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.9 | 9.2 | 8.5 | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 9.6 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 7.8 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 9.6 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.4 | 9.0 | 9.2 | 10.8 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 9.0 | 9.3 | 10.5 | 10.8 | | 10.8 | 7.8 | 9.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 17.9 | 17.3 | 17.9 | 17.7 | 18.9 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 19.2 | 18.8 | 19.5 | 19.7 | 19.4 | 19.6 | 19.9 | 20.1 | 19.9 | 20.9 | 21.3 | 21.3 | 21.0 | 21.2 | 21.8 | 21.4 | 21.5 | 21.3 | 21.0 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 17.3 | 19.9 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.8 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 7.3 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 5.5 | 6.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 21.8 | 21.6 | 21.4 | 22.0 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 21.3 | 21.9 | 21.2 | 22.1 | 21.7 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 22.0 | 22.5 | 22.7 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 23.8 | 24.4 | 24.1 | 24.5 | | 24.5 | 21.2 | 22.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 6.7 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | | 6.8 | 5.2 | 5.8 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 24.8 | 24.4 | 24.4 | 24.8 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 25.5 | 25.7 | 25.4 | 25.2 | 25.0 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 26.1 | 25.7 | 25.9 | 26.7 | 26.9 | 26.5 | 27.3 | 27.4 | 27.6 | 28.2 | 28.4 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.3 | 24.4 | 26.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 5.2 | 5.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 29.0 | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 29.5 | 29.4 | 29.7 | 29.4 | 29.5 | 28.8 | 29.0 | 29.6 | 29.7 | 29.7 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 28.9 | 29.1 | 29.3 | 29.5 | 29.6 | 28.9 | 28.8 | 29.0 | 28.8 | 29.0 | 29.0 | 28.8 | 29.0 | 28.7 | 29.7 | 28.7 | 29.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 6.0 | 6.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 28.9 | 29.0 | 29.3 | 29.7 | 29.1 | 29.1 | 28.6 | 28.8 | 28.6 | 28.7 | 28.4 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 28.1 | 28.2 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 27.9 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 28.3 | 28.0 | 27.7 | 27.6 | | 29.7 | 27.6 | 28.4 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | | 9.0 | 6.5 | 7.6 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 26.2 | 25.7 | 25.5 | 24.9 | 25.2 | 23.5 | 23.8 | 23.4 | 23.6 | 22.3 | 22.8 | 22.3 | 22.0 | 21.8 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 21.2 | 21.5 | 21.0 | 20.9 | 20.3 | 20.8 | 20.8 | 20.5 | 21.2 | 20.5 | 20.6 | 27.2 | 20.3 | 22.9 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 8.0 | 8.1 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 6.5 | 7.5 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 19.5 | 20.1 | 20.1 | 20.7 | 20.6 | 20.4 | 20.0 | 20.1 | 19.8 | 20.1 | 19.5 | 19.6 | 18.8 | 18.4 | 17.3 | 17.7 | 17.8 | 17.2 | 17.2 | 16.4 | 15.9 | 16.1 | 15.7 | 16.4 | 16.0 | 15.7 | 16.2 | 15.8 | 14.9 | 14.7 | | 20.7 | 14.7 | 18.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.0 | 8.0 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 9.2 | 8.2 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | | 9.5 | 6.8 | 7.9 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 14.3 | 14.6 | 14.0 | 14.5 | 13.4 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 14.2 | 13.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 13.4 | 14.4 | 13.7 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 12.5 | 12.4 | 12.0 | 12.4 | 12.1 | 12.0 | 11.2 | 11.3 | 10.9 | 10.8 | 11.0 | 14.6 | 10.8 | 13.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.1 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 7.7 | 6.9 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 9.3 | 5.8 | 7.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 10.8 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 10.4 | 9.7 | 10.0 | 9.9 | 9.2 | 10.3 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 11.7 | 8.9 | 10.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 9.2 | 7.5 | 8.3 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | | | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 9.5 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 10.0 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 10.2 | 9.7 | 10.2 | 10.0 | 10.3 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 12.0 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 10.2 | 11.0 | | | 12.2 | 8.9 | 10.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 8.0 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 7.8 | 7.4 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | | | 8.8 | 5.5 | 7.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁り | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.2 | 10.5 | 10.2 | 11.2 | 11.3 | 10.8 | 10.7 | 11.1 | 10.7 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 10.7 | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.8 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 11.6 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 10.2 | 11.4 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 6.8 | 6.6 | 8.6 | 6.4 | 7.4 | |

高蔵寺高区配水区　水道施設ドレン管(押沢台4)

| 検　査　項　目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 17.1 | 17.2 | 17.6 | 18.0 | 17.8 | 18.3 | 18.0 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.7 | 18.0 | 17.8 | 18.2 | 17.5 | 18.5 | 18.3 | 18.7 | 18.8 | 19.2 | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.9 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.6 | | 19.9 | 17.1 | 18.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | | 7.7 | 5.7 | 6.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 19.8 | 19.6 | 19.8 | 20.5 | 20.5 | 20.9 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 21.8 | 21.3 | 22.1 | 22.5 | 22.2 | 21.9 | 23.0 | 22.9 | 23.1 | 22.6 | 22.8 | 23.5 | 23.0 | 23.3 | 23.4 | 22.7 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 19.6 | 22.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.1 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 5.8 | 6.4 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 23.4 | 23.0 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 23.6 | 24.3 | 23.6 | 23.7 | 24.0 | 23.8 | 24.0 | 24.0 | 24.4 | 24.3 | 24.9 | 25.2 | 25.5 | 25.0 | 25.3 | 25.6 | 25.4 | 25.6 | 25.7 | 26.4 | 25.9 | 26.3 | | 26.4 | 22.9 | 24.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.9 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | | 7.0 | 5.5 | 6.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 26.4 | 26.5 | 26.8 | 27.0 | 26.9 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | 27.8 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.6 | 28.7 | 29.6 | 29.4 | 29.8 | 29.8 | 30.0 | 30.4 | 30.5 | 31.0 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 31.2 | 31.2 | 26.4 | 28.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 5.6 | 6.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 31.5 | 31.4 | 31.9 | 31.6 | 31.8 | 31.8 | 32.0 | 31.9 | 31.7 | 31.6 | 31.6 | 31.5 | 31.8 | 31.7 | 30.3 | 31.1 | 30.9 | 31.0 | 30.9 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 29.6 | 30.8 | 30.9 | 31.3 | 31.2 | 31.0 | 30.8 | 31.1 | 32.0 | 29.6 | 31.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | | 0.4 | 0.3 | 0.3 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 31.2 | 31.4 | 31.1 | 31.6 | 31.2 | 30.5 | 30.8 | 30.5 | 30.6 | 30.8 | 29.9 | 29.9 | 29.8 | 29.6 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 29.7 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 29.9 | 29.9 | 29.6 | 30.0 | 29.6 | 29.7 | 30.0 | 30.1 | 30.0 | | 31.6 | 29.6 | 30.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | | 9.3 | 6.9 | 8.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 29.8 | 29.0 | 28.5 | 27.3 | 26.6 | 26.0 | 26.5 | 26.4 | 25.9 | 26.3 | 25.1 | 25.1 | 25.4 | 24.9 | 24.9 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | 24.6 | 24.7 | 24.4 | 24.4 | 23.7 | 23.1 | 23.5 | 23.2 | 23.3 | 23.6 | 23.4 | 23.1 | 23.0 | 29.8 | 23.0 | 25.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 6.9 | 8.0 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 23.0 | 23.4 | 22.7 | 23.0 | 22.9 | 23.4 | 22.9 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 22.1 | 22.0 | 20.8 | 20.8 | 20.0 | 20.5 | 19.9 | 19.1 | 18.7 | 18.4 | 18.3 | 18.7 | 18.5 | 19.2 | 18.2 | 17.9 | 18.6 | 18.7 | 17.9 | 17.6 | | 23.4 | 17.6 | 20.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 9.3 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | | 9.7 | 7.2 | 8.2 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 17.8 | 17.6 | 17.3 | 16.9 | 16.6 | 16.7 | 16.3 | 16.5 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 16.2 | 15.6 | 15.2 | 15.8 | 15.6 | 15.1 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 13.6 | 13.9 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 17.8 | 13.6 | 15.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 9.1 | 8.9 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 9.3 | 5.8 | 7.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 13.6 | 14.0 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.7 | 12.1 | 12.2 | 12.0 | 12.5 | 12.7 | 12.2 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 14.0 | 11.3 | 12.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 9.3 | 9.3 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 9.3 | 7.4 | 8.2 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | | | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 12.4 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 11.9 | 12.0 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 13.0 | 13.6 | 14.2 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | | | 14.2 | 11.7 | 12.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | | | 8.9 | 5.5 | 7.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 13.1 | 12.6 | 13.0 | 13.1 | 12.8 | 13.2 | 12.6 | 12.9 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 14.1 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.2 | 13.9 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 14.1 | 14.3 | 14.7 | 14.7 | 12.6 | 13.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 6.9 | 6.7 | 8.6 | 6.3 | 7.4 | |

高蔵寺高区配水区　中央台201棟

| 検　査　項　目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.6 | 0.5 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 13.1 | 13.1 | 13.7 | 13.6 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 14.0 | 13.5 | 13.6 | 14.0 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 15.4 | 15.1 | 15.5 | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 15.1 | 15.3 | 15.8 | 16.2 | | 16.2 | 13.1 | 14.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | 7.6 | 5.8 | 6.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.9 | 16.0 | 16.9 | 17.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 | 16.2 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 16.6 | 16.7 | 17.3 | 18.1 | 18.4 | 18.5 | 18.8 | 18.9 | 18.5 | 18.7 | 18.9 | 19.1 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.0 | 19.2 | 14.9 | 17.4 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.2 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 5.6 | 6.3 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 19.0 | 19.5 | 19.2 | 19.6 | 19.2 | 18.6 | 18.4 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.7 | 20.1 | 19.4 | 19.9 | 20.6 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 20.9 | 21.2 | 21.0 | 21.2 | 21.2 | 21.5 | 21.7 | 22.1 | | 22.1 | 18.4 | 20.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | | 6.9 | 5.4 | 6.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 22.6 | 22.2 | 22.4 | 22.2 | 22.6 | 22.1 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.1 | 22.7 | 22.8 | 23.3 | 23.0 | 22.9 | 23.2 | 22.7 | 23.0 | 23.3 | 23.8 | 24.0 | 24.4 | 24.6 | 24.7 | 24.9 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.0 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 22.1 | 23.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 5.4 | 5.9 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 26.0 | 26.3 | 26.4 | 26.3 | 26.6 | 26.8 | 26.9 | 26.7 | 26.9 | 26.6 | 26.6 | 27.0 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.1 | 27.0 | 26.8 | 27.0 | 27.0 | 26.9 | 27.0 | 27.0 | 26.5 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 27.5 | 26.0 | 26.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 6.2 | 7.0 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 26.6 | 26.8 | 26.7 | 26.9 | 27.0 | 26.8 | 26.5 | 26.3 | 26.2 | 26.4 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 26.2 | 26.4 | 26.6 | 26.3 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 26.1 | 25.8 | 25.3 | 25.0 | 25.1 | 25.4 | 25.0 | 25.4 | | 27.0 | 25.0 | 26.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 8.6 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | | 9.1 | 6.5 | 7.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 25.3 | 24.2 | 24.2 | 23.6 | 23.8 | 22.1 | 22.0 | 21.8 | 21.1 | 21.3 | 20.7 | 20.8 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 19.8 | 19.4 | 19.4 | 19.7 | 20.0 | 18.9 | 19.1 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 18.4 | 18.2 | 18.0 | 25.3 | 18.0 | 20.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 6.8 | 7.8 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 18.6 | 18.2 | 18.6 | 15.0 | 18.0 | 17.9 | 18.4 | 17.5 | 17.4 | 16.7 | 16.3 | 16.0 | 15.6 | 15.7 | 15.0 | 14.3 | 14.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | 13.8 | 13.4 | 12.7 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | | 18.6 | 12.4 | 15.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.0 | 8.5 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | | 9.6 | 7.2 | 8.2 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 11.2 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 12.1 | 11.4 | 11.9 | 12.3 | 11.1 | 11.7 | 11.9 | 12.6 | 11.6 | 11.2 | 11.0 | 11.4 | 11.2 | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 8.9 | 9.5 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 12.6 | 8.8 | 10.9 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 9.3 | 5.9 | 7.8 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 8.6 | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 7.1 | 8.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 9.2 | 7.7 | 8.4 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 8.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 8.4 | 8.5 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | 10.5 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 9.8 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | | | 11.3 | 7.3 | 8.9 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 7.7 | 7.4 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | | | 8.8 | 5.6 | 7.8 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 9.5 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 9.4 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.7 | 10.0 | 10.1 | 9.5 | 10.1 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 9.6 | 9.7 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | 12.0 | 8.2 | 9.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 8.0 | 6.5 | 6.4 | 8.8 | 6.4 | 7.5 | |

高蔵寺中区配水区　藤山台407棟

| 検　査　項　目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 14.0 | 14.2 | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.0 | 14.7 | 14.6 | 15.1 | 15.2 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.0 | 15.4 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 15.7 | 16.4 | 16.7 | 17.0 | | 17.0 | 14.0 | 15.4 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | | 7.3 | 5.8 | 6.5 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 16.6 | 16.3 | 16.7 | 17.1 | 17.4 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.9 | 18.0 | 18.0 | 18.2 | 18.6 | 18.7 | 18.3 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 19.3 | 20.4 | 20.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 20.1 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 16.3 | 19.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 7.2 | 5.6 | 6.2 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 20.9 | 20.9 | 21.1 | 20.9 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 21.0 | 21.2 | 21.6 | 21.5 | 21.3 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 24.0 | | 24.0 | 20.6 | 22.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | | 6.6 | 5.5 | 6.0 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 24.1 | 24.0 | 24.3 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 24.9 | 25.0 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | 25.0 | 25.4 | 25.2 | 26.1 | 25.9 | 26.1 | 26.1 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.7 | 26.6 | 26.8 | 27.0 | 27.3 | 27.4 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 24.0 | 25.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 5.4 | 5.9 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 27.9 | 28.1 | 28.4 | 28.3 | 28.5 | 28.8 | 28.7 | 28.4 | 28.7 | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 29.0 | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 28.3 | 28.2 | 27.7 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 29.0 | 27.7 | 28.4 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.1 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 8.5 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 8.5 | 6.4 | 7.0 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 28.1 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 28.6 | 28.2 | 28.0 | 28.1 | 27.8 | 28.1 | 27.4 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.6 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 27.9 | 27.5 | 27.4 | 27.5 | 27.2 | 26.7 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 27.3 | 26.8 | | 28.6 | 26.7 | 27.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | | 8.9 | 6.6 | 7.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 26.6 | 25.3 | 25.3 | 25.0 | 24.5 | 24.1 | 23.5 | 23.4 | 22.2 | 23.3 | 22.3 | 22.6 | 22.6 | 22.0 | 22.8 | 21.9 | 21.6 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 21.1 | 20.6 | 21.0 | 20.8 | 20.1 | 20.0 | 20.2 | 19.7 | 20.0 | 19.4 | 19.5 | 26.6 | 19.4 | 22.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 6.8 | 7.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 19.6 | 19.3 | 19.7 | 20.0 | 20.1 | 20.0 | 20.1 | 19.8 | 19.5 | 19.7 | 19.2 | 18.8 | 17.3 | 17.3 | 16.9 | 17.4 | 17.5 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 16.3 | 16.3 | 15.7 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 14.9 | 14.5 | | 20.1 | 14.5 | 17.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | | 9.7 | 7.0 | 8.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 14.3 | 14.1 | 13.9 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.0 | 10.5 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 14.3 | 10.5 | 12.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 9.0 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 9.4 | 8.3 | 7.7 | 7.0 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 9.4 | 6.0 | 7.6 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 10.9 | 10.6 | 10.2 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 9.5 | 9.0 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 11.0 | 8.6 | 9.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 9.0 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 7.3 | 8.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 9.4 | 9.0 | 8.6 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.1 | 11.0 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 10.5 | 10.4 | 10.1 | 10.3 | | 11.8 | 8.6 | 9.9 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | | | 8.6 | 5.6 | 7.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 10.5 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 10.1 | 10.0 | 9.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | 11.2 | 10.6 | 10.2 | 10.8 | 10.3 | 10.9 | 11.2 | 10.8 | 11.2 | 12.2 | 12.1 | 12.6 | 12.6 | 9.6 | 10.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.3 | 8.2 | 6.0 | 7.3 | |

高蔵寺中区配水区 新池公園

| 検査項目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 14.8 | 14.8 | 15.8 | 14.8 | 15.4 | 15.6 | 15.9 | 15.5 | 15.1 | 15.0 | 15.3 | 15.2 | 16.1 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 15.5 | 15.6 | 16.1 | 16.3 | 16.8 | 16.7 | 17.1 | 16.8 | 16.9 | 17.2 | 16.5 | 16.8 | 17.4 | 17.7 | | 17.7 | 14.8 | 16.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | | 7.4 | 5.8 | 6.7 | |

| 検査項目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.6 | 17.5 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.3 | 18.6 | 18.3 | 18.7 | 19.6 | 19.2 | 19.2 | 19.0 | 19.1 | 19.3 | 19.9 | 21.4 | 19.7 | 20.4 | 19.7 | 20.4 | 21.1 | 20.7 | 20.7 | 21.2 | 20.5 | 20.3 | 22.0 | 22.0 | 16.9 | 19.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.3 | 7.0 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.3 | 5.7 | 6.4 | |

| 検査項目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 20.6 | 21.4 | 21.9 | 21.3 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | 21.4 | 21.0 | 21.2 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 21.6 | 21.4 | 21.2 | 21.6 | 21.9 | 23.5 | 22.5 | 22.8 | 22.9 | 23.1 | 22.9 | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 23.5 | 23.2 | 23.7 | | 23.7 | 20.6 | 22.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.7 | 6.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | | 6.8 | 5.5 | 6.2 | |

| 検査項目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 24.0 | 24.8 | 24.1 | 24.9 | 25.3 | 24.4 | 24.6 | 25.4 | 25.2 | 25.0 | 25.4 | 24.9 | 24.9 | 25.6 | 25.6 | 25.5 | 25.0 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26.2 | 26.8 | 27.0 | 26.6 | 26.8 | 27.5 | 27.2 | 27.9 | 28.2 | 29.5 | 28.3 | 29.5 | 24.0 | 25.9 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.6 | 6.0 | |

| 検査項目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 27.8 | 28.5 | 28.7 | 29.4 | 29.3 | 29.2 | 28.6 | 28.8 | 29.2 | 28.2 | 28.4 | 28.5 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 29.1 | 28.7 | 28.6 | 28.3 | 28.3 | 29.1 | 28.8 | 28.2 | 28.4 | 28.2 | 28.1 | 28.3 | 29.1 | 28.5 | 29.4 | 27.8 | 28.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 6.4 | 7.1 | |

| 検査項目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 27.9 | 29.0 | 29.2 | 28.7 | 28.9 | 28.7 | 28.1 | 29.3 | 28.2 | 27.9 | 27.7 | 27.6 | 27.8 | 27.7 | 27.2 | 27.8 | 28.0 | 27.8 | 27.9 | 26.5 | 27.8 | 27.9 | 28.1 | 27.5 | 27.2 | 27.3 | 27.4 | 27.7 | 27.0 | 27.3 | | 29.3 | 26.5 | 27.9 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | | 9.2 | 6.6 | 7.8 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 27.2 | 26.9 | 26.8 | 26.1 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 25.0 | 23.3 | 23.8 | 23.5 | 22.8 | 23.2 | 23.2 | 23.6 | 22.5 | 21.7 | 22.0 | 22.1 | 22.1 | 21.4 | 22.1 | 21.8 | 20.6 | 21.5 | 20.7 | 20.6 | 21.4 | 20.6 | 19.9 | 19.7 | 27.2 | 19.7 | 23.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 7.0 | 7.9 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 20.6 | 19.5 | 20.3 | 20.0 | 19.7 | 20.2 | 20.5 | 19.2 | 19.4 | 19.7 | 19.0 | 20.0 | 19.1 | 19.0 | 18.4 | 17.9 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.8 | 15.2 | 15.9 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 15.7 | 16.2 | 15.3 | 15.3 | 14.9 | | 20.6 | 14.9 | 18.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | 9.6 | 7.3 | 8.3 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 14.4 | 14.1 | 15.0 | 13.7 | 13.6 | 13.2 | 13.5 | 13.3 | 14.0 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 13.4 | 12.3 | 12.2 | 13.2 | 12.4 | 11.2 | 12.4 | 12.8 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 11.8 | 11.4 | 10.9 | 15.0 | 10.9 | 12.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 8.2 | 7.8 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 9.3 | 6.1 | 7.8 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 11.9 | 10.5 | 11.2 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 11.0 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 9.2 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 11.9 | 8.8 | 10.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 9.1 | 7.7 | 8.4 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 9.4 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.0 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 11.9 | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | | | 11.9 | 8.7 | 10.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | | | 8.7 | 5.8 | 7.9 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 11.0 | 10.6 | 10.4 | 11.3 | 11.6 | 11.0 | 9.8 | 11.0 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 11.2 | 11.5 | 10.7 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.3 | 11.7 | 12.3 | 12.2 | 12.0 | 12.3 | 9.8 | 11.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 7.1 | 8.7 | 6.3 | 7.5 | |

高蔵寺低区配水区　水道施設ドレン管(藤山台)

| 検　査　項　目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.6 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 15.2 | 15.3 | 15.5 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.5 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | 16.3 | 16.9 | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 16.9 | 16.5 | 16.7 | 17.0 | 17.4 | 17.4 | 17.0 | 18.4 | 18.0 | 17.8 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.9 | 18.2 | | 18.4 | 15.2 | 16.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | | 7.6 | 5.9 | 6.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 18.1 | 17.9 | 18.3 | 18.7 | 19.0 | 19.8 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 19.7 | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.6 | 20.8 | 21.1 | 20.6 | 22.3 | 21.6 | 21.6 | 21.3 | 21.6 | 22.1 | 21.9 | 22.0 | 21.8 | 21.9 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 17.9 | 20.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.3 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 7.3 | 5.6 | 6.3 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.0 | 22.2 | 22.2 | 22.8 | 22.8 | 22.9 | 23.2 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 23.9 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.5 | 24.5 | 24.3 | 24.4 | 24.8 | 25.0 | 24.9 | 25.6 | | 25.6 | 22.0 | 23.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | | 7.0 | 5.6 | 6.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 26.5 | 26.2 | 26.6 | 26.6 | 26.9 | 26.6 | 27.0 | 26.5 | 26.6 | 27.0 | 27.2 | 27.1 | 27.4 | 27.9 | 27.9 | 28.1 | 28.2 | 28.4 | 28.7 | 28.9 | 29.0 | 29.4 | 29.6 | 29.4 | 29.9 | 30.0 | 30.0 | 25.4 | 27.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 5.6 | 6.1 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 30.0 | 30.2 | 30.1 | 30.4 | 30.8 | 29.7 | 30.5 | 30.0 | 30.3 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.6 | 30.4 | 29.8 | 30.5 | 30.1 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 30.0 | 30.1 | 30.3 | 28.9 | 29.9 | 30.0 | 29.7 | 29.7 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 30.8 | 28.9 | 30.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 8.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 8.4 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 8.6 | 6.5 | 7.3 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.6 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 30.2 | 30.0 | 29.6 | 29.8 | 29.5 | 29.7 | 29.2 | 29.0 | 28.6 | 29.0 | 28.7 | 28.6 | 28.8 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 29.0 | 29.2 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.2 | 28.2 | 28.5 | 28.4 | 28.2 | | 30.2 | 28.2 | 29.0 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | | 9.2 | 7.0 | 8.0 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 28.2 | 27.1 | 27.0 | 26.5 | 26.2 | 25.2 | 25.6 | 25.5 | 24.5 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 23.5 | 23.9 | 23.3 | 23.1 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 23.0 | 22.4 | 22.6 | 22.0 | 22.1 | 21.7 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 21.0 | 21.0 | 28.2 | 21.0 | 23.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 7.0 | 7.9 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 21.1 | 20.7 | 21.1 | 20.6 | 20.2 | 20.8 | 20.8 | 20.1 | 20.4 | 18.3 | 19.0 | 18.5 | 18.8 | 18.5 | 18.1 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17.3 | 17.2 | 17.0 | 16.5 | 16.4 | 16.2 | 16.6 | 15.9 | 15.5 | | 21.1 | 15.5 | 18.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.7 | 9.0 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | | 9.7 | 7.1 | 8.3 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 15.4 | 15.0 | 15.5 | 14.7 | 15.0 | 14.4 | 14.7 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 14.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 13.7 | 13.6 | 13.2 | 13.5 | 12.7 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.1 | 11.7 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 12.2 | 11.5 | 15.5 | 11.5 | 13.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.5 | 9.3 | 8.3 | 7.7 | 6.9 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 9.5 | 6.0 | 7.7 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.4 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 11.0 | 11.7 | 11.3 | 10.8 | 10.6 | 11.1 | 10.9 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 10.3 | 10.1 | 11.4 | 10.7 | 10.3 | 9.6 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 11.9 | 9.6 | 10.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 8.6 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 9.0 | 7.5 | 8.3 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 10.1 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 10.4 | 10.8 | 11.3 | 12.1 | 11.6 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 10.9 | 11.0 | 11.3 | | | 12.1 | 9.5 | 10.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | | | 8.7 | 5.6 | 7.8 | |

| 検　査　項　目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 濁り | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭い | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.2 | 10.3 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 11.1 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 11.3 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 11.0 | 11.8 | 11.8 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 11.4 | 11.8 | 12.4 | 12.5 | 12.9 | 12.9 | 10.3 | 11.4 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 7.4 | 8.4 | 6.1 | 7.4 | |

高蔵寺低区配水区　宮下児童遊園

| 検査項目 | 単位 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 16.3 | 16.9 | 16.6 | 16.1 | 17.0 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 16.8 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 17.0 | 17.4 | 17.5 | 18.2 | 17.8 | 18.1 | 18.0 | 17.6 | | 18.2 | 15.5 | 16.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.3 | 6.2 | 10.9 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | | 10.9 | 5.6 | 6.7 | |

| 検査項目 | 単位 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 17.9 | 17.7 | 18.5 | 18.6 | 19.0 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 20.4 | 19.5 | 19.7 | 20.1 | 20.0 | 19.7 | 19.9 | 19.8 | 20.4 | 21.0 | 20.0 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 20.9 | 21.0 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 21.9 | 21.9 | 22.1 | 21.9 | 22.1 | 17.7 | 20.3 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 7.0 | 5.6 | 6.2 | |

| 検査項目 | 単位 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | | 0.5 | 0.4 | 0.5 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 22.0 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 22.0 | 22.0 | 22.2 | 22.3 | 22.6 | 22.1 | 22.0 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 22.3 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 23.8 | 23.8 | 23.7 | 24.0 | 24.1 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 24.3 | 24.5 | 24.3 | 24.9 | | 24.9 | 21.8 | 22.9 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | | 6.9 | 5.4 | 5.9 | |

| 検査項目 | 単位 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 24.9 | 24.9 | 25.0 | 24.9 | 25.8 | 26.1 | 25.9 | 25.9 | 25.5 | 26.0 | 25.9 | 26.6 | 26.3 | 26.0 | 25.6 | 26.0 | 26.2 | 26.5 | 26.7 | 27.2 | 27.0 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 28.0 | 28.6 | 29.0 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 24.9 | 26.7 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 5.3 | 5.8 | |

| 検査項目 | 単位 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 29.0 | 29.1 | 29.3 | 29.5 | 29.7 | 29.8 | 29.6 | 29.7 | 29.5 | 29.2 | 29.1 | 29.3 | 29.5 | 29.4 | 28.8 | 29.3 | 28.7 | 29.1 | 28.9 | 29.0 | 29.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 28.7 | 29.0 | 29.2 | 29.0 | 28.9 | 28.7 | 28.6 | 29.8 | 28.6 | 29.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.7 | 6.1 | 6.9 | |

| 検査項目 | 単位 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | 異常なし | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 異常なし | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | 異常なし | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 異常なし | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 29.2 | 29.5 | 29.3 | 29.3 | 29.4 | 28.6 | 29.2 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 27.9 | 28.1 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 28.3 | 27.9 | 28.4 | 28.6 | 28.7 | 28.9 | 28.2 | 27.8 | 27.9 | 27.9 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 27.9 | | 29.5 | 27.8 | 28.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | | 9.0 | 6.6 | 7.7 | |

| 検査項目 | 単位 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 27.4 | 27.1 | 26.9 | 26.7 | 26.1 | 25.6 | 25.1 | 25.2 | 24.5 | 25.2 | 24.0 | 24.2 | 24.1 | 23.1 | 23.2 | 23.6 | 23.5 | 23.1 | 22.8 | 23.3 | 22.2 | 22.7 | 22.2 | 22.3 | 22.6 | 21.7 | 21.7 | 21.8 | 21.2 | 21.6 | 21.6 | 27.4 | 21.2 | 23.8 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 8.6 | 6.7 | 7.6 | |

| 検査項目 | 単位 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 20.3 | 20.7 | 20.2 | 21.0 | 21.4 | 20.9 | 20.9 | 20.7 | 21.0 | 20.6 | 20.4 | 19.2 | 19.5 | 19.2 | 16.9 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 17.4 | 17.1 | 17.6 | 17.3 | 16.9 | 16.5 | | 21.4 | 16.5 | 19.2 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.9 | 9.3 | 8.7 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.6 | 9.7 | 8.7 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | 9.7 | 6.9 | 8.0 | |

| 検査項目 | 単位 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 15.8 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.1 | 13.0 | 13.3 | 13.1 | 13.2 | 13.0 | 13.2 | 16.2 | 13.0 | 14.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.4 | 7.9 | 7.0 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 9.3 | 6.1 | 7.8 | |

| 検査項目 | 単位 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 12.7 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.9 | 12.4 | 12.0 | 11.8 | 11.4 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 10.8 | 11.0 | 10.6 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 13.0 | 10.5 | 11.6 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 9.1 | 7.4 | 8.4 | |

| 検査項目 | 単位 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | | | 0.4 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | | | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | | | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 11.1 | 10.5 | 10.7 | 11.0 | 10.5 | 11.0 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 11.6 | 12.2 | 13.1 | 12.4 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.3 | 12.0 | 11.8 | 12.2 | 11.7 | | | 13.1 | 10.5 | 11.5 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.1 | 7.2 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | | | 9.1 | 5.7 | 7.9 | |

| 検査項目 | 単位 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊離残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | (0.1mg/L以上) |
| 色度 | | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 異常なし | 異常なし | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 5度以下 |
| 濁度 | | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 異常なし | 異常なし | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 2度以下 |
| pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| 水温 | ℃ | 12.1 | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 11.9 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 12.1 | 11.9 | 11.8 | 12.5 | 12.2 | 12.1 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.2 | 11.6 | 11.9 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 11.3 | 12.1 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 7.9 | 7.4 | 8.7 | 6.0 | 7.5 | |

※毎日検査委託について

| 検査機関 / 検査区分 | 令和5年4月～令和6年3月…株式会社ウォーターエージェンシー |
|---|---|
| 平日 | 前浪公園、緑が丘西児童遊園、神屋公園、水道施設ドレイン管（押沢台4）、中央台201棟、藤山台407棟、新池公園、水道施設ドレイン管（藤山台） |
| 休日 | 岩野公園、道風公園、糸田公園、前浪公園、水道施設ドレン管（玉野町）、緑が丘西児童遊園、廻間町向地区ポケットパーク、神屋公園、春日園ふれあいちびっこ広場、欅ヶ丘第3児童遊園、地蔵ヶ池公園、ネオポリス1号公園、水道施設ドレン管（押沢台4）、中央台201棟、藤山台407棟、新池公園、水道施設ドレン管（藤山台）、宮下児童遊園 |

イ 月ごとの検査

（ア） 給水栓

採水場所

岩野町（桃山No.1配水区）

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.44 | 0.34 | 0.45 | 0.46 | 0.30 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.44 | 0.51 | 0.30 | 0.42 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | 0.01 | | | | 0.01 | | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.06 | <0.06 | 0.09 | <0.06 | 0.10 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.003 | | | 0.012 | | | | | 0.004 | | | 0.007 | 0.012 | 0.003 | 0.007 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.003 | | | 0.005 | | | 0.003 | | 0.003 | | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.03mg/以下 |
| | 25 | ブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | | | 0.002 | | | | | 0.002 | | | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.006 | | | 0.019 | | | | | 0.009 | | | 0.013 | 0.019 | 0.006 | 0.012 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.003 | | | 0.005 | | | 0.003 | | 0.003 | | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.03mg/以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | | | 0.005 | | | | | 0.003 | | | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | | <0.008 | | | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | | | | 0.03 | <0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | <0.01 | | | 0.03 | | | | | | 0.03 | <0.01 | 0.02 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | 17 | | | 13 | | | 14 | | | | 17 | 13 | 15 | 200mg/以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 14 | 10 | 12 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 26 | | | 24 | | 27 | | | 25 | | 27 | 24 | 26 | 300mg/以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 110 | | | 94 | | 100 | | | 88 | | 110 | 88 | 98 | 500mg/以下 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2mg/以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | 0.000001 | <0.000001 | | | | | | | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/以下 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | 0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | | | 0.003 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/以下 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005mg/以下 |
| | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 7.0 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | 0.0006 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 13 | クロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.002 | | | | | | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 26 | | | 24 | | 27 | | | 25 | | 27 | 24 | 26 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | 20mg/L以下 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | | 0.6 | | | | | 0.9 | | | | | | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 5mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度（TON） | | | | <1 | | | <1 | | | <1 | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 110 | | | 94 | | 100 | | | 88 | | 110 | 88 | 98 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 7.0 | 7.5程度 |
| | 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | | -2.1 | | | -2.1 | | | -2.0 | | | | -2.0 | | -2.0 | -2.1 | -2.1 | 1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個 /mL以下(暫定) |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | | <0.01 | | 0.03 | <0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)※ | mg/L | | | | | 0.000007 | | | 0.000007 | | | | 0.000008 | 0.000008 | 0.000007 | 0.000007 | PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| | | 水温 | ℃ | 17.1 | 20.0 | 22.1 | 24.4 | 29.1 | 28.4 | 24.4 | 21.3 | 15.4 | 13.5 | 11.2 | 12.4 | 29.1 | 11.2 | 19.6 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 11.7 | 12.5 | 13.6 | 11.4 | 10.8 | 11.8 | 12.1 | 13.4 | 12.5 | 13.0 | 13.7 | 11.2 | 13.7 | 10.8 | 12.1 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 39 | | | 33 | | 33 | | | 31 | | 39 | 31 | 34 | |

※ 検査機関：株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**

**松河戸町（桃山No.2配水区）**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | 0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.16 | 0.25 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08 | <0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.10 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | <0.01 | | | 0.01 | | | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.09 | <0.06 | 0.10 | 0.08 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.007 | | | | 0.021 | | | | 0.007 | | | 0.010 | 0.021 | 0.007 | 0.011 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.003 | | | 0.004 | | | 0.003 | | 0.004 | | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | 0.001 | | | | 0.001 | | | 0.002 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.010 | | | | 0.028 | | | | 0.012 | | | 0.017 | 0.028 | 0.010 | 0.017 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.007 | | | 0.008 | | | 0.005 | | 0.004 | | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | | | | 0.006 | | | | 0.004 | | | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルキル水銀及びその化合物 | mg/L | <0.05 | | | <0.05 | | | <0.05 | | | | <0.01 | | <0.05 | <0.01 | <0.05 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | 5 | | 7 | | 11 | | | | 9 | | 11 | 5 | 8 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 15 | | 19 | | 25 | | | | 22 | | 25 | 15 | 20 | 300mg/L以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 36 | | 55 | | 71 | | | | 68 | | 71 | 36 | 58 | 500mg/L以下 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | <0.02 | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | 0.000002 | 0.000001 | | | | | | | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.00001mg/L以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | 0.002 | | <0.002 | | | 0.002 | | | | 0.004 | 0.004 | <0.002 | 0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005mg/L以下 |
| | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | 0.0008 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | <0.008 | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 7 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.002 | | | | | | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 8 | 抱水クロラール | mg/L | | | 0.005 | | | | 0.004 | | | | | | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 9 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 10 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 15 | | 19 | | 25 | | | | 22 | | 25 | 15 | 20 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 11 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 12 | 遊離炭酸 | mg/L | | | | 3 | | | 2 | | | | | | 3 | 2 | 3 | 20mg/L以下 |
| | 13 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 14 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 15 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | | 0.8 | | | | | 1.2 | | | | | | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 3mg/L以下 |
| | 16 | 臭気強度（TON） | | | | <1 | | <1 | | <1 | | | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 17 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 36 | | 55 | | 71 | | | | 68 | | 71 | 36 | 58 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 18 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 19 | pH値 | | 7.9 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 7.2 | 7.5程度 |
| | 20 | 腐食性（ランゲリア指数） | | | -2.2 | | | -2.1 | | | -1.9 | | | -2.1 | | -1.9 | -2.2 | -2.1 | 上昇傾向にあること |
| | 21 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個 /mL以下(暫定) |
| | 22 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 23 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.03 | | | | 0.01 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| | 24 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※ | mg/L | | | | | <0.000005 | | | <0.000005 | | | <0.000005 | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | ギシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| | | 水温 | ℃ | 17.6 | 21.9 | 23.3 | 27.4 | 30.9 | 30.1 | 24.1 | 21.3 | 13.5 | 12.0 | 8.7 | 12.7 | 31.0 | 8.7 | 19.9 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 6.2 | 7.2 | 6.7 | 5.8 | 7.5 | 8.3 | 9.1 | 10.9 | 10.6 | 10.7 | 10.1 | 8.6 | 10.9 | 5.8 | 8.3 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 15 | | | 20 | | 20 | | | 19 | | 20 | 15 | 19 | |

※　検査機関：株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**勝川町（知多配水区）**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.54 | 0.56 | 0.73 | 0.45 | 0.39 | 0.48 | 0.43 | 0.73 | 0.58 | 0.56 | 0.72 | 0.57 | 0.73 | 0.39 | 0.56 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | 0.01 | | | | <0.01 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 |四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | <0.06 | 0.12 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.12 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.004 | | | 0.012 | | | | | 0.002 | | | 0.002 | 0.012 | 0.002 | 0.005 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | 0.003 | | | 0.002 | | <0.002 | | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | 0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.006 | | | 0.017 | | | | | 0.004 | | | 0.003 | 0.017 | 0.003 | 0.008 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | 0.004 | | | 0.002 | | <0.002 | | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | | | 0.004 | | | | | 0.002 | | | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 0.02 | | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | 14 | | 11 | | | 14 | | | 13 | | 14 | 11 | 13 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 19 | | 18 | | 22 | | | | 19 | | 22 | 18 | 20 | 300mg/L以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 120 | | 90 | | 99 | | | | 120 | | 120 | 90 | 110 | 500mg/L以下 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | 0.002 | | 0.003 | | | | 0.004 | | | | | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.02mg/L以下 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | | | <0.0005 | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005mg/L以下 |
| | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.3 | 0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | <0.2 | 0.3 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下（暫定） |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | 0.0006 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 7 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下（暫定） |
| | 8 | 抱水クロラール | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.002 | | | | | | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.02mg/L以下（暫定） |
| | 9 | 農薬類 | | | | | <1 | | | | | | <1 | | | <1 | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| | 10 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 11 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 19 | | 18 | | 22 | | | | 19 | | 22 | 18 | 20 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 12 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 13 | 遊離炭酸 | mg/L | | | | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 20mg/L以下 |
| | 14 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 15 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | | 0.4 | | | | | 0.7 | | | | | | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 17 | 臭気強度（TON） | | | | <1 | | | <1 | | | <1 | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 18 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 120 | | 90 | | 99 | | | | 120 | | 120 | 90 | 110 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 19 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 20 | pH値 | | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 7.5程度 |
| | 21 | 腐食性（ランゲリア指数） | | | | -2.2 | | | -2.1 | | | -2.3 | | | -2.1 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 22 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個 /mL以下（暫定） |
| | 23 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 24 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 0.02 | | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| | 25 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)※ | mg/L | | <0.000005 | | | | | | | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | ネシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| | | 水温 | ℃ | 18.3 | 19.6 | 22.7 | 27.2 | 30.3 | 29.9 | 23.4 | 21.2 | 13.5 | 12.2 | 12.0 | 13.2 | 30.3 | 11.3 | 19.2 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 8.6 | 10.2 | 10.8 | 8.3 | 9.0 | 9.5 | 10.1 | 11.1 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 9.7 | 11.8 | 8.3 | 10.2 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 39 | | | 33 | | 33 | | | 34 | | 39 | 33 | 35 | |

※　検査機関：株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**神領町（東山配水区）**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.23 | 0.31 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.10 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | 0.01 | | | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | <0.06 | 0.10 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.005 | | | | 0.015 | | | | 0.006 | | | 0.010 | 0.015 | 0.005 | 0.009 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.004 | | | 0.006 | | | 0.004 | | 0.004 | | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | | | | 0.002 | | | | 0.002 | | | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.008 | | | | 0.023 | | | | 0.012 | | | 0.017 | 0.023 | 0.008 | 0.015 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.004 | | | 0.008 | | | 0.004 | | 0.004 | | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | | | | 0.006 | | | | 0.004 | | | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | | 0.01 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | 10 | | | 8 | | | 12 | | | 10 | | 12 | 8 | 10 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 20 | | | 19 | | 25 | | | 23 | | 25 | 19 | 22 | 300mg/L以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 71 | | | 61 | | 74 | | | 78 | | 78 | 61 | 71 | 500mg/L以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | 0.000001 | 0.000001 | | | | | | | | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | 0.0007 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.002 | | | | | | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | 0.002 | | | | 0.004 | | | | | | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 20 | | | 19 | | 25 | | | 23 | | 25 | 19 | 22 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 20mg/L以下 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.7 | | | | | 1.1 | | | | | | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 3mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | | | | 3 | | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3以下 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 71 | | | 61 | | 74 | | | 78 | | 78 | 61 | 71 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 7.5程度 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | -2.2 | | | | -1.8 | | -1.9 | | | -2.1 | | -1.8 | -2.2 | -2.0 | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個 /mL以下(暫定) |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | | 0.01 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 18.2 | 20.7 | 23.4 | 26.7 | 31.5 | 31.7 | 25.2 | 21.4 | 15.4 | 12.3 | 10.6 | 12.3 | 31.7 | 10.6 | 20.2 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 8.1 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 12.2 | 11.5 | 11.1 | 11.0 | 8.7 | 12.2 | 8.1 | 9.5 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 25 | | | 22 | | 22 | | | 22 | | 25 | 22 | 23 | |

**採水場所**
**高蔵寺町（東神明配水区）**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個/mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.23 | 0.31 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.10 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | 0.01 | | | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | <0.06 | 0.10 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.005 | | | | 0.017 | | | | 0.007 | | | 0.010 | 0.017 | 0.005 | 0.010 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.004 | | | 0.005 | | | 0.003 | | 0.005 | | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | | | | 0.002 | | | | 0.002 | | | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.008 | | | | 0.025 | | | | 0.013 | | 0.017 | | 0.025 | 0.008 | 0.016 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.004 | | | 0.008 | | | 0.006 | | 0.004 | | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | | | | 0.006 | | | | 0.004 | | | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 0.01 | | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | 0.01 | | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | 10 | | | 8 | | 12 | | | 10 | | 12 | 8 | 10 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 20 | | | 20 | | 25 | | | 23 | | 25 | 20 | 22 | 300mg/L以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 66 | | | 65 | | 79 | | | 77 | | 79 | 65 | 72 | 500mg/L以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | 0.000001 | 0.000001 | | | | | | | | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下（暫定） |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | 0.0007 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.002 | | | | | | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.01mg/L以下（暫定） |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | 0.002 | | | | 0.005 | | | | | | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.02mg/L以下（暫定） |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1mg/L以下 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 20 | | | 20 | | 25 | | | 23 | | 25 | 20 | 22 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | 遊離残留塩素 | mg/L | | | 4 | | | | | 3 | | | | | 4 | 3 | 4 | 20mg/L以下 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | | 0.8 | | | | 1.0 | | | | | | | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 3mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度（TON） | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3以下 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 66 | | | 65 | | 79 | | | 77 | | 79 | 65 | 72 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 7.5程度 |
| | 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | | | −2.3 | | | | −2.0 | | −1.9 | | | −2.2 | | −1.9 | −2.3 | −2.1 | −1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個/mL以下（暫定） |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 0.01 | | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| | | 水温 | ℃ | 15.4 | 18.8 | 22.2 | 25.1 | 29.0 | 30.0 | 23.0 | 20.0 | 13.1 | 8.9 | 8.6 | 10.0 | 30.0 | 8.6 | 18.1 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.3 | 8.6 | 8.9 | 8.5 | 9.3 | 9.6 | 10.4 | 12.0 | 11.6 | 10.5 | 11.0 | 9.1 | 12.0 | 8.5 | 9.5 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 25 | | | 23 | | 23 | | | 22 | | 25 | 22 | 23 | |

**採水場所**
**坂下町（大和配水区）**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個/mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | | | | | <0.001 | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.23 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.09 | <0.08 | 0.11 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.13 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.13 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | <0.01 | | | 0.02 | | | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.15 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.006 | | | | 0.020 | | | | 0.007 | | | 0.010 | 0.020 | 0.006 | 0.011 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.004 | | | 0.005 | | | 0.003 | | | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | 0.001 | | | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.008 | | | | 0.025 | | | | 0.012 | | | 0.014 | 0.025 | 0.008 | 0.015 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.006 | | | 0.009 | | | 0.005 | | 0.004 | | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | | | | 0.005 | | | | 0.004 | | | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.04 | | | 0.02 | | | | 0.01 | | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | 5 | | 3 | | | 6 | | | | 6 | | 6 | 3 | 5 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | 12 | | | | 18 | | 25 | | | 20 | | 25 | 12 | 19 | 300mg/L以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | 38 | | | | 40 | | 64 | | | 59 | | 64 | 38 | 50 | 500mg/L以下 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | <0.02 | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | 0.000002 | 0.000001 | | | | | | | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.00001mg/L以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | 0.002 | | 0.003 | | | | 0.003 | | | | | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.02mg/L以下 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.001 | | | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.004 | | | | | | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 15 | 農薬類 | | | | | <1 | | | | | <1 | | | | <1 | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1mg/L以下 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | 12 | | | | 18 | | 25 | | | 20 | | 25 | 12 | 19 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | <1 | | | | 1 | | | | | | 1 | <1 | <1 | 20mg/L以下 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.7 | | | | | 1.2 | | | | | | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 3mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | | | <1 | | | <1 | | | <1 | | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | 38 | | | | 40 | | 64 | | | 59 | | 64 | 38 | 50 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.5程度 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | -2.2 | | | -2.1 | | -1.8 | | | -2.3 | | -1.8 | -2.3 | -2.1 | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個/mL以下(暫定) |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.04 | | | 0.02 | | | | 0.01 | | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | ギシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| | | 水温 | ℃ | 17.3 | 19.1 | 21.7 | 26.5 | 30.7 | 31.0 | 22.4 | 21.1 | 14.5 | 9.3 | 9.3 | 10.8 | 31.0 | 9.3 | 19.2 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 7.7 | 9.6 | 9.4 | 8.8 | 8.5 | 6.8 | 9.6 | 5.9 | 7.3 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 15 | | | 17 | | 19 | | | 18 | | 19 | 15 | 17 | |

**採水場所**
**緑ヶ丘（上野配水区）**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個/mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | | | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.22 | 0.31 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.11 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.11 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | 0.01 | | | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | <0.06 | 0.11 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.11 | <0.06 | 0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.005 | | | | 0.014 | | | | 0.006 | | | 0.009 | 0.014 | 0.005 | 0.009 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.005 | | | 0.006 | | | 0.004 | | 0.005 | | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | | | | 0.002 | | | | 0.002 | | | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.008 | | | | 0.022 | | | | 0.012 | | 0.016 | | 0.022 | 0.008 | 0.015 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.005 | | | 0.009 | | | 0.005 | | 0.005 | | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | | | | 0.006 | | | | 0.004 | | | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | | 0.01 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | 10 | | | 8 | | 12 | | | 10 | | 12 | 8 | 10 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 20 | | | 19 | | 25 | | | 22 | | 25 | 19 | 22 | 300mg/L以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 69 | | | 58 | | 87 | | | 71 | | 87 | 58 | 71 | 500mg/L以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | 0.000001 | 0.000001 | | | | | | | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下（暫定） |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | 0.0007 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.001 | | | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下（暫定） |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.004 | | | | | | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 0.02mg/L以下（暫定） |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 20 | | | 19 | | 25 | | | 22 | | 25 | 19 | 22 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 20mg/L以下 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | | 0.8 | | | | | 1.2 | | | | | | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 3mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度（TON） | | | | | <1 | | | <1 | | <1 | | | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 69 | | | 58 | | 87 | | | 71 | | 87 | 58 | 71 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.3 | 7.5程度 |
| | 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | | | | -2.0 | | | -1.8 | | -1.8 | | | -2.0 | | -1.8 | -2.0 | -1.9 | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個/mL以下（暫定） |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | | 0.01 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | ギシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 18.0 | 21.5 | 22.3 | 26.4 | 29.4 | 29.4 | 22.1 | 20.7 | 15.2 | 11.2 | 10.4 | 11.3 | 29.4 | 10.4 | 18.9 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.4 | 9.7 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 9.5 | 10.0 | 11.3 | 11.9 | 10.5 | 11.1 | 12.4 | 12.4 | 8.6 | 10.1 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 26 | | | 22 | | 24 | | | 22 | | 26 | 22 | 24 | |

**採水場所**
**廻間町(神屋西配水区)**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | | | | | <0.001 | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.22 | 0.31 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.12 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.12 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | 0.01 | | | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | <0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | <0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.11 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.005 | | | | 0.017 | | | | 0.006 | | | 0.010 | 0.017 | 0.005 | 0.010 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.004 | | | 0.006 | | | 0.002 | | 0.005 | | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | | | | 0.002 | | | | 0.002 | | | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.008 | | | | 0.025 | | | | 0.012 | | | 0.017 | 0.025 | 0.008 | 0.016 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.005 | | | 0.008 | | | 0.005 | | 0.004 | | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | | | | 0.006 | | | | 0.004 | | | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 0.01 | | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | 10 | | 8 | | | 11 | | | | 10 | 11 | 8 | 10 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 20 | | | 19 | | 25 | | | 22 | | 25 | 19 | 22 | 300mg/L以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 61 | | | 67 | | 61 | | | 74 | | 74 | 61 | 66 | 500mg/L以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | 0.000001 | 0.000001 | | | | | | | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | 0.0007 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.002 | | | | | | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.004 | | | | | | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 20 | | | 19 | | 25 | | | 22 | | 25 | 19 | 22 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | | 3 | | | | 2 | | | | | 3 | 2 | 3 | 20mg/L以下 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.7 | | | | 1.1 | | | | | | | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 3mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | | | <1 | | | <1 | | <1 | | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 61 | | | 67 | | 61 | | | 74 | | 74 | 61 | 66 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 7.5程度 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | -2.2 | | | -2.0 | | -1.7 | | | -2.1 | | -1.7 | -2.2 | -2.0 | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個 /mL以下(暫定) |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 0.01 | | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | ギシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| | | 水温 | ℃ | 16.4 | 19.1 | 20.7 | 23.5 | 28.1 | 27.3 | 21.8 | 19.3 | 13.5 | 10.1 | 9.3 | 10.6 | 28.1 | 9.3 | 17.8 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 8.9 | 9.5 | 8.9 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.8 | 12.1 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 8.6 | 12.1 | 8.5 | 9.7 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 26 | | | 23 | | 25 | | | 23 | | 26 | 23 | 24 | |

**採水場所**
**神屋町(神屋中配水区)**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個/mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | | | | | <0.001 | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.22 | 0.31 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.11 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.11 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | 0.01 | | | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | <0.06 | 0.12 | 0.08 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.12 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.005 | | | | 0.012 | | | | 0.005 | | | 0.009 | 0.012 | 0.005 | 0.008 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.005 | | | 0.006 | | | 0.003 | | 0.005 | | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | | | | 0.002 | | | | 0.002 | | | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.008 | | | | 0.019 | | | | 0.011 | | | 0.016 | 0.019 | 0.008 | 0.014 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.005 | | | 0.009 | | | 0.005 | | 0.004 | | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | | | | 0.005 | | | | 0.004 | | | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 |亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | | 0.02 | | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | 10 | | 8 | | 12 | | | | 10 | | 12 | 8 | 10 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 17 | | | 19 | | 25 | | | 23 | | 25 | 17 | 21 | 300mg/L以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 65 | | | 61 | | 66 | | | 67 | | 67 | 61 | 65 | 500mg/L以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | 0.000001 | 0.000001 | | | | | | | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.001 | | | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.004 | | | | | | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 17 | | | 19 | | 25 | | | 23 | | 25 | 17 | 21 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 20mg/L以下 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.5 | | | | 0.9 | | | | | | | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 3mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | | | <1 | | | | <1 | | <1 | | | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 65 | | | 61 | | 66 | | | 67 | | 67 | 61 | 65 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.5程度 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | -1.9 | | | -1.8 | | -1.6 | | | -2.0 | | -1.6 | -2.6 | -1.8 | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個/mL以下(暫定) |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | | 0.02 | | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 17.0 | 19.1 | 22.8 | 25.5 | 27.1 | 28.4 | 20.3 | 20.2 | 15.1 | 11.5 | 9.9 | 10.9 | 28.3 | 9.9 | 18.4 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.4 | 8.4 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 9.5 | 10.0 | 12.4 | 11.9 | 11.3 | 10.9 | 8.5 | 12.4 | 8.4 | 9.9 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 26 | | | 24 | | 25 | | | 22 | | 26 | 22 | 24 | |

**採水場所**
**工業団地(神屋東配水区)**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個/mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.22 | 0.31 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.12 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.12 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | 0.01 | | | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | <0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.12 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.005 | | | | 0.016 | | | | 0.006 | | | 0.007 | 0.016 | 0.005 | 0.009 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.006 | | | 0.008 | | | 0.005 | | | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | | | | 0.003 | | | | 0.002 | | | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.009 | | | | 0.026 | | | | 0.012 | | | 0.013 | 0.026 | 0.009 | 0.015 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.005 | | | 0.009 | | | 0.006 | | 0.004 | | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | | | | 0.007 | | | | 0.004 | | | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | | 0.01 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | 10 | | 8 | | 12 | | | | 10 | | 12 | 8 | 10 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 20 | | | 19 | | 25 | | | 22 | | 25 | 19 | 22 | 300mg/L以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 69 | | | 64 | | 73 | | | 80 | | 80 | 64 | 72 | 500mg/L以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | 0.000001 | 0.000001 | | | | | | | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | 0.0006 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.002 | | | | | | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | 0.001 | | | | 0.004 | | | | | | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 20 | | | 19 | | 25 | | | 22 | | 25 | 19 | 22 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 20mg/L以下 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.8 | | | | 1.1 | | | | | | | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 3mg/L以下 |
| | 25 | 臭気強度(TON) | | | | <1 | | | <1 | | <1 | | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 69 | | | 64 | | 73 | | | 80 | | 80 | 64 | 72 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.5程度 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | -1.9 | | | -1.8 | | -1.7 | | | -2.1 | | -1.7 | -2.1 | -1.9 | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個/mL以下(暫定) |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | | 0.01 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 15.9 | 18.3 | 21.4 | 25.2 | 27.6 | 27.5 | 21.4 | 20.0 | 14.1 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | 27.6 | 8.6 | 17.7 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.4 | 8.4 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 10.7 | 12.3 | 10.9 | 11.2 | 10.9 | 8.6 | 12.3 | 8.4 | 10.0 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 26 | | | 23 | | 23 | | | 22 | | 26 | 22 | 24 | |

**採水場所**
**中央台（高蔵寺高区配水区）**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | | | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.15 | 0.23 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.10 | <0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.13 | <0.08 | <0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | 0.13 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | <0.01 | | | 0.02 | | | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | <0.06 | 0.07 | <0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.10 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | 0.06 | 0.15 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.005 | | | | 0.013 | | | | 0.005 | | | 0.010 | 0.013 | 0.005 | 0.008 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.005 | | | 0.006 | | | 0.004 | | 0.005 | | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.007 | | | | 0.017 | | | | 0.008 | | | 0.013 | 0.017 | 0.007 | 0.011 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.005 | | | 0.006 | | | 0.004 | | 0.003 | | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | | | | 0.004 | | | | 0.003 | | | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | | 0.01 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | 5 | | 3 | | | 6 | | | 6 | | 6 | 3 | 5 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 12 | | | 18 | | 25 | | | | 20 | 25 | 12 | 19 | 300mg/L以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 35 | | | 38 | | 58 | | | | 53 | 58 | 35 | 46 | 500mg/L以下 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | <0.02 | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | 0.000003 | 0.000004 | | | | | | | 0.000004 | 0.000003 | 0.000004 | 0.00001mg/L以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | 0.002 | | 0.004 | | | | 0.004 | | | 0.003 | | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.02mg/L以下 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005mg/L以下 |
| | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | 0.002 | | | | 0.003 | | | | | | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 15 | 農薬類 | | | | | <1 | | | | | <1 | | | | <1 | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 12 | | | 18 | | 25 | | | | 20 | 25 | 12 | 19 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 20mg/L以下 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | | 0.7 | | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 3mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度（TON） | | | | <1 | | | <1 | | <1 | | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 35 | | | 38 | | 58 | | | 53 | | 58 | 35 | 46 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.5程度 |
| | 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | | | | -2.2 | | | -2.1 | | -1.9 | | | -2.2 | | -1.9 | -2.2 | -2.1 | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個 /mL以下(暫定) |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | | 0.01 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 14.9 | 17.7 | 19.4 | 23.0 | 27.7 | 27.3 | 20.8 | 19.9 | 15.0 | 8.9 | 7.5 | 9.1 | 27.7 | 7.5 | 17.4 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 6.8 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 9.1 | 9.9 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 9.9 | 5.7 | 7.3 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 17 | | | 17 | | 18 | | | 17 | | 18 | 17 | 17 | |

**採水場所**
**藤山台(高蔵寺中区配水区)**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | | | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.15 | 0.22 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.09 | <0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.11 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.11 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | <0.01 | | 0.02 | | | | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.006 | | | | 0.020 | | | | 0.007 | | | 0.009 | 0.020 | 0.006 | 0.011 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.004 | | | 0.007 | | | 0.002 | | 0.004 | | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | 0.001 | | | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.008 | | | | 0.025 | | | | 0.012 | | | 0.012 | 0.025 | 0.008 | 0.014 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.006 | | | 0.009 | | | 0.005 | | 0.004 | | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | | | | 0.005 | | | | 0.004 | | | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | | 0.02 | | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 5 | | 5 | 5 | 3 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | 3 | 5 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 15 | | | 18 | | 25 | | | 20 | | 25 | 15 | 20 | 300mg/以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 37 | | | 32 | | 63 | | | 57 | | 63 | 32 | 47 | 500mg/以下 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | <0.02 | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2mg/以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | 0.000003 | 0.000002 | | | | | | | 0.000003 | 0.000002 | 0.000003 | 0.00001mg/以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/以下 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | 0.003 | | <0.002 | | | | 0.005 | | 0.003 | | | 0.005 | <0.002 | 0.003 | 0.02mg/以下 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005mg/以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.001 | | | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | 0.001 | | | | 0.004 | | | | | | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 15 | 農薬類 | | | | | <1 | | | | | <1 | | | | <1 | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1mg/L以下 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 15 | | | 18 | | 25 | | | 20 | | 25 | 15 | 20 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | 2 | 20mg/L以下 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.6 | | | | 1.0 | | | | | | | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 3mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | | <1 | | | <1 | | | <1 | | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | 37 | | | 32 | | | 57 | | | 57 | | 63 | 32 | 47 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.5程度 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | −2.3 | | | | −2.1 | | −1.9 | | | −2.3 | | −1.9 | −2.3 | −2.2 | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個 /mL以下(暫定) |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | | 0.02 | | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| | | 水温 | ℃ | 15.5 | 18.6 | 21.3 | 24.2 | 29.0 | 28.2 | 22.7 | 19.3 | 14.2 | 9.5 | 8.6 | 11.3 | 29.0 | 8.6 | 18.2 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 9.4 | 8.8 | 7.9 | 8.6 | 7.7 | 9.4 | 5.6 | 7.2 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 15 | | | 17 | | 18 | | | 16 | | 18 | 15 | 17 | |

**採水場所**

**高座町（高蔵寺低区配水区）**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | | | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.23 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.10 | <0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.13 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.13 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | <0.01 | | | 0.02 | | | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.06 | 0.12 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.007 | | | 0.020 | | | | | 0.007 | | | 0.010 | 0.020 | 0.007 | 0.011 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.004 | | | 0.008 | | | 0.002 | | 0.003 | | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | 0.001 | | | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.009 | | | | 0.025 | | | | 0.012 | | | 0.014 | 0.025 | 0.009 | 0.015 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.006 | | | 0.011 | | | 0.005 | | 0.004 | | 0.011 | 0.004 | 0.007 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | | | | 0.005 | | | | 0.004 | | | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | | 0.01 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 0.03 | | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | 5 | | | 4 | | 6 | | | | 6 | | 6 | 4 | 5 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 15 | | | 18 | | 25 | | | 22 | | 25 | 15 | 20 | 300mg/L以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 39 | | | 40 | | 53 | | | 58 | | 58 | 39 | 48 | 500mg/L以下 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | <0.02 | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | 0.000002 | 0.000001 | | | | | | | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.00001mg/L以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | 0.002 | | 0.002 | | | | 0.003 | | | | | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005mg/L以下 |
| | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.001 | | | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | 0.002 | | | | 0.006 | | | | | | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 15 | 農薬類 | | | | | <1 | | | | | <1 | | | | <1 | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1mg/L以下 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 15 | | | 18 | | 25 | | | 22 | | 25 | 15 | 20 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 20mg/L以下 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | | 0.7 | | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 3mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | | | <1 | | | <1 | | <1 | | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 39 | | | 40 | | 53 | | | 58 | | 58 | 39 | 48 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.5程度 |
| | 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | | | | −2.1 | | | −2.0 | | −2.0 | | | −2.2 | | −2.0 | −2.2 | −2.1 | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個 /mL以下(暫定) |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | | 0.01 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| | | 水温 | ℃ | 16.9 | 20.0 | 22.9 | 25.4 | 29.4 | 29.5 | 24.6 | 21.2 | 15.4 | 11.8 | 10.6 | 11.7 | 29.5 | 10.6 | 19.6 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 6.5 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 9.0 | 8.9 | 8.4 | 8.7 | 7.5 | 9.0 | 5.7 | 7.2 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 16 | | | 18 | | 18 | | | 16 | | 18 | 16 | 17 | |

**採水場所**
**西尾町（明知配水区）**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個/mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/l以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.25 | 0.31 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.11 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.11 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | 0.02 | | | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | <0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.10 | <0.06 | 0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.005 | | | | 0.011 | | | | 0.007 | | | 0.005 | 0.011 | 0.005 | 0.007 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.003 | | | 0.005 | | | 0.002 | | 0.003 | | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.03mg/以下 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | | | | 0.003 | | | | 0.002 | | | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.010 | | | | 0.020 | | | | 0.014 | | | 0.011 | 0.020 | 0.010 | 0.014 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.005 | | | 0.011 | | | 0.007 | | 0.005 | | 0.011 | 0.005 | 0.007 | 0.03mg/以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | | | | 0.006 | | | | 0.005 | | | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | | 0.01 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | 10 | | 5 | | | 11 | | | 10 | | 11 | 5 | 9 | 200mg/以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 20 | | | 19 | | 25 | | | 22 | | 25 | 19 | 22 | 300mg/以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 65 | | | 67 | | 60 | | | 80 | | 80 | 60 | 68 | 500mg/以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | 0.000002 | 0.000001 | | | | | | | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.00001mg/以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/以下 |
| | 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.002 | | | | | | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | 0.002 | | | | 0.005 | | | | | | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1mg/L以下 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 20 | | | 19 | | 25 | | | 22 | | 25 | 19 | 22 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 20mg/L以下 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | | 0.6 | | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 3mg/L以下 |
| | 25 | 臭気強度（TON） | | | | <1 | | | <1 | | <1 | | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 65 | | | 67 | | 60 | | | 80 | | 80 | 60 | 68 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 7.5程度 |
| | 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | | | | -1.7 | | | -1.7 | | -1.5 | | | -1.8 | | -1.5 | -1.8 | -1.7 | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個/mL以下(暫定) |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | | 0.01 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| | | 水温 | ℃ | 18.2 | 19.9 | 21.9 | 25.3 | 29.8 | 30.3 | 25.6 | 22.7 | 15.8 | 11.6 | 10.9 | 11.6 | 30.3 | 10.9 | 19.7 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.5 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | 10.0 | 10.6 | 11.8 | 11.9 | 11.0 | 11.8 | 9.5 | 11.9 | 8.3 | 10.2 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 25 | | | 23 | | 23 | | | 23 | | 25 | 23 | 24 | |

**採水場所**

**春日園（内津配水区）**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個/mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/l以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.23 | 0.31 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.11 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.11 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | 0.02 | | | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | <0.06 | 0.08 | 0.06 | <0.06 | 0.16 | <0.06 | 0.09 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.006 | | | | 0.018 | | | | 0.008 | | | 0.008 | 0.018 | 0.006 | 0.010 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.003 | | | 0.005 | | | 0.003 | | 0.005 | | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.03mg/以下 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | | | | 0.003 | | | | 0.002 | | | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.011 | | | | 0.028 | | | | 0.015 | | | 0.014 | 0.028 | 0.011 | 0.017 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.004 | | | 0.011 | | | 0.007 | | 0.006 | | 0.011 | 0.004 | 0.007 | 0.03mg/以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | | | | 0.007 | | | | 0.005 | | | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 0.01 | | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | 0.01 | | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | 11 | | | 8 | | 11 | | | 10 | | 11 | 8 | 10 | 200mg/以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 17 | | | 17 | | 25 | | | 22 | | 25 | 17 | 20 | 300mg/以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 66 | | | 60 | | 65 | | | 76 | | 76 | 60 | 67 | 500mg/以下 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | <0.02 | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2mg/以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | 0.000001 | 0.000001 | | | | | | | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.00001mg/以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/以下 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | 0.003 | | 0.004 | | | | 0.004 | | 0.003 | | | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.02mg/以下 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005mg/以下 |
| | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.001 | | | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | 0.003 | | | | 0.005 | | | | | | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1mg/L以下 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | | | 17 | | | 17 | | 25 | | | 22 | | 25 | 17 | 20 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 2 | 1 | 2 | 20mg/L以下 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | | 0.6 | | | | | 1.0 | | | | | | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 3mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度（TON） | | | | <1 | | | <1 | | <1 | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 66 | | | 60 | | 65 | | | 76 | | 76 | 60 | 67 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.5程度 |
| | 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | | | | -1.7 | | | -1.6 | | -1.6 | | | -1.8 | | -1.6 | -1.8 | -1.7 | -1程度以上とし、振プロに近づける |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個/mL以下（暫定） |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.02 | | | | 0.01 | | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| | | 水温 | ℃ | 18.3 | 20.9 | 22.9 | 27.2 | 31.1 | 31.2 | 26.6 | 22.5 | 16.0 | 12.3 | 10.9 | 12.0 | 31.2 | 10.9 | 20.6 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.4 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.4 | 10.9 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 10.8 | 8.7 | 11.6 | 7.5 | 9.7 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 24 | | | 23 | | 23 | | | 23 | | 24 | 23 | 23 | |

**採水場所**

**玉野町（玉野配水区）**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | | | | | <0.001 | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.16 | 0.23 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.09 | <0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.11 | 0.08 | <0.08 | 0.09 | 0.08 | <0.08 | 0.11 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | <0.01 | | | 0.02 | | | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | <0.06 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.14 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.006 | | | | 0.016 | | | | 0.006 | | | 0.010 | 0.016 | 0.006 | 0.010 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.004 | | | 0.008 | | | 0.002 | | 0.004 | | 0.008 | 0.002 | 0.005 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | 0.001 | | | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.008 | | | | 0.020 | | | | 0.011 | | | 0.013 | 0.020 | 0.008 | 0.013 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.006 | | | 0.009 | | | 0.004 | | 0.004 | | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | | | | 0.004 | | | | 0.004 | | | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.03 | | | | 0.01 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | 5 | | 4 | | 6 | | | | 6 | | 6 | 4 | 5 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 12 | | 18 | | 25 | | | | 20 | | 25 | 12 | 19 | 300mg/L以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 34 | | 38 | | 70 | | | | 71 | | 71 | 34 | 53 | 500mg/L以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | 0.000003 | 0.000001 | | | | | | | | 0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 0.00001mg/L以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | 0.002 | | | | | | 0.002 | <0.001 | 0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | 0.001 | | | | 0.004 | | | | | | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 12 | | 18 | | 25 | | | | 20 | | 25 | 12 | 19 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 20mg/L以下 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.8 | | | | | 1.2 | | | | | | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 3mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | | | <1 | | | <1 | | | <1 | | | | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 34 | | 38 | | 70 | | | | 71 | | 71 | 34 | 53 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.5程度 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | −2.3 | | | −2.0 | | −2.0 | | | −2.1 | | −2.0 | −2.3 | −2.1 | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個 /mL以下(暫定) |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.03 | | | | 0.01 | | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| | | 水温 | ℃ | 18.0 | 20.1 | 22.7 | 26.5 | 30.6 | 29.9 | 23.4 | 20.4 | 14.3 | 10.5 | 10.1 | 10.8 | 30.6 | 10.1 | 19.2 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 9.1 | 9.3 | 7.9 | 9.3 | 11.4 | 11.4 | 5.8 | 7.7 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 14 | | | 17 | | 19 | | | 18 | | 19 | 14 | 17 | |

# 浄水水質検査結果（農薬類）（1回目）

| 検査項目 | | | 単位 | 坂下町 | 勝川町 | 中央台 | 藤山台 | 高座町 | 水質管理目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | | 15 農薬類 | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 内訳 | 1 | 1,3-ジクロロプロペン（D-D） | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 2 | 2,2-DPA(ダラポン) | mg/L | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| | 3 | 2,4-D(2,4-PA) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | EPN | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | MCPA | mg/L | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 6 | アシュラム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.9mg/L以下 |
| | 7 | アセフェート | mg/L | | | | | | 0.006mg/L以下 |
| | 8 | アトラジン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 9 | アニロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 10 | アミトラズ | mg/L | | | | | | 0.006mg/L以下 |
| | 11 | アラクロール | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 12 | イソキサチオン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 13 | イソフェンホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.001mg/L以下 |
| | 14 | イソプロカルブ（MIPC） | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 15 | イソプロチオラン（IPT） | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 16 | イプフェンカルバゾン | mg/L | | | | | | 0.002mg/L以下 |
| | 17 | イプロベンホス（IBP） | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 18 | イミノクタジン | mg/L | | | | | | 0.006mg/L以下 |
| | 19 | インダノファン | mg/L | | | | | | 0.009mg/L以下 |
| | 20 | エスプロカルブ | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 21 | エトフェンプロックス | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.08mg/L以下 |
| | 22 | エンドスルファン（ベンゾエピン） | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | オキサジクロメホン | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 24 | オキシン銅（有機銅） | mg/L | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | オリサストロビン | mg/L | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | カズサホス | mg/L | | | | | | 0.0006mg/L以下 |
| | 27 | カフェンストロール | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 28 | カルタップ | mg/L | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| | 29 | カルバリル（NAC） | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 30 | カルボフラン | mg/L | | | | | | 0.0003mg/L以下 |
| | 31 | キノクラミン（ACN） | mg/L | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 32 | キャプタン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 33 | クミルロン | mg/L | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 34 | グリホサート | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2mg/L以下 |
| | 35 | グルホシネート | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 36 | クロメプロップ | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 37 | クロルニトロフェン（CNP） | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0001mg/L以下 |
| | 38 | クロルピリホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 39 | クロロタロニル（TPN） | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 40 | シアナジン | mg/L | | | | | | 0.001mg/L以下 |
| | 41 | シアノホス(CYAP) | mg/L | | | | | | 0.003mg/L以下 |
| | 42 | ジウロン（DCMU） | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 43 | ジクロベニル（DBN） | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 44 | ジクロルボス（DDVP） | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 45 | ジクワット | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 46 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.004mg/L以下 |
| | 47 | ジチオカルバメート系農薬 | mg/L | | | | | | 0.005mg/L以下(二硫化炭素として) |
| | 48 | ジチオピル | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.009mg/L以下 |
| | 49 | シハロホップブチル | mg/L | | | | | | 0.006mg/L以下 |
| | 50 | シマジン（CAT） | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 51 | ジメタメトリン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 52 | ジメトエート | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 53 | シメトリン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 54 | ダイアジノン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.003mg/L以下 |
| | 55 | ダイムロン | mg/L | | | | | | 0.8mg/L以下 |
| | 56 | ダゾメット、メダム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート | mg/L | | | | | | 0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして) |
| | 57 | チアジニル | mg/L | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| | 58 | チウラム | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 59 | チオジカルブ | mg/L | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| | 60 | チオファネートメチル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.3mg/L以下 |
| | 61 | チオベンカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 62 | テフリルトリオン | mg/L | | | | | | 0.002mg/L以下 |
| | 63 | テルブカルブ（MBPMC） | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 64 | トリクロピル | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.006mg/L以下 |
| | 65 | トリクロルホン（DEP） | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 66 | トリシクラゾール | mg/L | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| | 67 | トリフルラリン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.06mg/L以下 |
| | 68 | ナプロパミド | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 69 | パラコート | mg/L | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 70 | ピペロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0009mg/L以下 |
| | 71 | ピラクロニル | mg/L | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| | 72 | ピラゾキシフェン | mg/L | | | | | | 0.004mg/L以下 |
| | 73 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 74 | ピリダフェンチオン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下 |
| | 75 | ピリブチカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 76 | ピロキロン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 77 | フィプロニル | mg/L | | | | | | 0.0005mg/L以下 |
| | 78 | フェニトロチオン（MEP） | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.01mg/L以下 |
| | 79 | フェノブカルブ（BPMC） | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 80 | フェリムゾン | mg/L | | | | | | 0.05mg/L以下 |
| | 81 | フェンチオン（MPP） | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg/L以下 |
| | 82 | フェントエート（PAP） | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.007mg/L以下 |
| | 83 | フェントラザミド | mg/L | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| | 84 | フサライド | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 85 | ブタクロール | mg/L | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 86 | ブタミホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 87 | ブプロフェジン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 88 | フルアジナム | mg/L | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 89 | プレチラクロール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 90 | プロシミドン | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 91 | プロチオホス | mg/L | | | | | | 0.007mg/L以下 |
| | 92 | プロピコナゾール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 93 | プロピザミド | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 94 | プロベナゾール | mg/L | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 95 | プロモブチド | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 96 | ベノミル | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 97 | ペンシクロン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 98 | ペンフルピラミン | mg/L | | | | | | 0.09mg/L以下 |
| | 99 | ベンブフェナップ | mg/L | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 100 | ベンタゾン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.2mg/L以下 |
| | 101 | ペンディメタリン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 102 | ベンフラカルブ | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 103 | ベンフルラリン（ベスロジン） | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 104 | ベンフレセート | mg/L | | | | | | 0.07mg/L以下 |
| | 105 | ホスチアゼート | mg/L | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 106 | マラソン（マラチオン） | mg/L | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | 0.7mg/L以下 |
| | 107 | メコプロップ（MCPP） | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 108 | メソミル | mg/L | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 109 | メタラキシル | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.2mg/L以下 |
| | 110 | メチダチオン（DMTP） | mg/L | | | | | | 0.004mg/L以下 |
| | 111 | メトミノストロビン | mg/L | | | | | | 0.04mg/L以下 |
| | 112 | メトリブジン | mg/L | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 113 | メフェナセット | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 114 | メプロニル | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 115 | モリネート | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.005mg/L以下 |

表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

# 浄水水質検査結果(農薬類)(2回目)

| 検査項目 | | | 単位 | 坂下町 | 勝川町 | 中央台 | 藤山台 | 高座町 | 水質管理目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | | 15 農薬類 | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 内訳 | 1 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 2 | 2,2-DPA(ダラポン) | mg/L | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| | 3 | 2,4-D(2,4-PA) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | EPN | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | MCPA | mg/L | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 6 | アシュラム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.9mg/L以下 |
| | 7 | アセフェート | mg/L | | | | | | 0.006mg/L以下 |
| | 8 | アトラジン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 9 | アニロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 10 | アミトラズ | mg/L | | | | | | 0.006mg/L以下 |
| | 11 | アラクロール | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 12 | イソキサチオン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 13 | イソフェンホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.001mg/L以下 |
| | 14 | イソプロカルブ(MIPC) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 15 | イソプロチオラン(IPT) | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 16 | イプフェンカルバゾン | mg/L | | | | | | 0.002mg/L以下 |
| | 17 | イプロベンホス(IBP) | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 18 | イミノクタジン | mg/L | | | | | | 0.006mg/L以下 |
| | 19 | インダノファン | mg/L | | | | | | 0.009mg/L以下 |
| | 20 | エスプロカルブ | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 21 | エトフェンプロックス | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.08mg/L以下 |
| | 22 | エンドスルファン(ベンゾエピン) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | オキサジクロメホン | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 24 | オキシン銅(有機銅) | mg/L | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | オリサストロビン | mg/L | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | カズサホス | mg/L | | | | | | 0.0006mg/L以下 |
| | 27 | カフェンストロール | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 28 | カルタップ | mg/L | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| | 29 | カルバリル(NAC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 30 | カルボフラン | mg/L | | | | | | 0.0003mg/L以下 |
| | 31 | キノクラミン(ACN) | mg/L | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 32 | キャプタン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 33 | クミルロン | mg/L | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 34 | グリホサート | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2mg/L以下 |
| | 35 | グルホシネート | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 36 | クロメプロップ | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 37 | クロルニトロフェン(CNP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0001mg/L以下 |
| | 38 | クロルピリホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 39 | クロロタロニル(TPN) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 40 | シアナジン | mg/L | | | | | | 0.001mg/L以下 |
| | 41 | シアノホス(CYAP) | mg/L | | | | | | 0.003mg/L以下 |
| | 42 | ジウロン(DCMU) | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 43 | ジクロベニル(DBN) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 44 | ジクロルボス(DDVP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 45 | ジクワット | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 46 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.004mg/L以下 |
| | 47 | ジチオカルバメート系農薬 | mg/L | | | | | | 0.005mg/L以下(二硫化炭素として) |
| | 48 | ジチオピル | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.009mg/L以下 |
| | 49 | シハロホップブチル | mg/L | | | | | | 0.006mg/L以下 |
| | 50 | シマジン(CAT) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 51 | ジメタメトリン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 52 | ジメトエート | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 53 | シメトリン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 54 | ダイアジノン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.003mg/L以下 |
| | 55 | ダイムロン | mg/L | | | | | | 0.8mg/L以下 |
| | 56 | ダゾメット、メダム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | mg/L | | | | | | 0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして) |
| | 57 | チアジニル | mg/L | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| | 58 | チウラム | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 59 | チオジカルブ | mg/L | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| | 60 | チオファネートメチル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.3mg/L以下 |
| | 61 | チオベンカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 62 | テフリルトリオン | mg/L | | | | | | 0.002mg/L以下 |
| | 63 | テルブカルブ(MBPMC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 64 | トリクロピル | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.006mg/L以下 |
| | 65 | トリクロルホン(DEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 66 | トリシクラゾール | mg/L | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| | 67 | トリフルラリン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.06mg/L以下 |
| | 68 | ナプロパミド | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 69 | パラコート | mg/L | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 70 | ピペロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0009mg/L以下 |
| | 71 | ピラクロニル | mg/L | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| | 72 | ピラゾキシフェン | mg/L | | | | | | 0.004mg/L以下 |
| | 73 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 74 | ピリダフェンチオン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下 |
| | 75 | ピリブチカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 76 | ピロキロン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 77 | フィプロニル | mg/L | | | | | | 0.0005mg/L以下 |
| | 78 | フェニトロチオン(MEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.01mg/L以下 |
| | 79 | フェノブカルブ(BPMC) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 80 | フェリムゾン | mg/L | | | | | | 0.05mg/L以下 |
| | 81 | フェンチオン(MPP) | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg/L以下 |
| | 82 | フェントエート(PAP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.007mg/L以下 |
| | 83 | フェントラザミド | mg/L | | | | | | 0.01mg/L以下 |
| | 84 | フサライド | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 85 | ブタクロール | mg/L | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 86 | ブタミホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 87 | ブプロフェジン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 88 | フルアジナム | mg/L | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 89 | プレチラクロール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 90 | プロシミドン | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 91 | プロチオホス | mg/L | | | | | | 0.007mg/L以下 |
| | 92 | プロピコナゾール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 93 | プロピザミド | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 94 | プロベナゾール | mg/L | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 95 | プロモブチド | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 96 | ベノミル | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 97 | ペンシクロン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 98 | ペンフルピシクロン | mg/L | | | | | | 0.09mg/L以下 |
| | 99 | ベンゾフェナップ | mg/L | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 100 | ベンタゾン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.2mg/L以下 |
| | 101 | ペンディメタリン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 102 | ベンフラカルブ | mg/L | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 103 | ベンフルラリン(ベスロジン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 104 | ベンフレセート | mg/L | | | | | | 0.07mg/L以下 |
| | 105 | ホスチアゼート | mg/L | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 106 | マラソン(マラチオン) | mg/L | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | 0.7mg/L以下 |
| | 107 | メコプロップ(MCPP) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 108 | メソミル | mg/L | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 109 | メタラキシル | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.2mg/L以下 |
| | 110 | メチダチオン(DMTP) | mg/L | | | | | | 0.004mg/L以下 |
| | 111 | メトミノストロビン | mg/L | | | | | | 0.04mg/L以下 |
| | 112 | メトリブジン | mg/L | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 113 | メフェナセット | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 114 | メプロニル | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 115 | モリネート | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.005mg/L以下 |

表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

(イ)　浄水場
　　採水場所
　　町屋送水場

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.72 | 0.73 | 0.64 | 0.73 | 0.72 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.64 | 0.71 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | 25 | | | 23 | | 24 | | | | | 25 | 23 | 24 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 20 | 18 | 18 | 18 | 23 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 23 | 18 | 20 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 32 | | | 30 | | 32 | | | 28 | | 32 | 28 | 31 | 300mg/L以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 140 | | | 140 | | 140 | | | 140 | | 140 | 140 | 140 | 500mg/L以下 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | 0.002 | | | | 0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | <0.0005 | | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | 異常だし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 7 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 8 | 抱水クロラール | mg/L | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 9 | 農薬類 | | | | | | <1 | | | | | <1 | | | <1 | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| | 10 | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 11 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 32 | | | 30 | | 32 | | | 28 | | 32 | 28 | 31 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 12 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 13 | 遊離炭酸 | mg/L | | | 12 | | | | 10 | | | | | | 12 | 10 | 11 | 20mg/L以下 |
| | 14 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 15 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | <0.2 | | | | | 0.3 | | | | | | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 3mg/L以下 |
| | 17 | 臭気強度(TON) | | | | <1 | | | <1 | | <1 | | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 18 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 140 | | | 140 | | 140 | | | 140 | | 140 | 140 | 140 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 19 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 20 | pH値 | | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 7.5程度 |
| | 21 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | -1.9 | | | | -2.0 | | -2.0 | | | -1.9 | | -1.9 | -2.0 | -2.0 | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 22 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個 /mL以下(暫定) |
| | 23 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 24 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1mg/L以下 |
| | 25 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※ | mg/L | | 0.000018 | | | 0.000018 | | | 0.000022 | | | 0.000015 | | 0.000022 | 0.000015 | 0.000018 | PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 18.5 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.6 | 19.0 | 18.5 | 18.6 | 17.8 | 17.0 | 16.7 | 18.0 | 19.6 | 16.7 | 18.3 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 18.2 | 18.3 | 18.3 | 16.7 | 16.4 | 17.0 | 17.2 | 16.9 | 18.0 | 18.9 | 18.6 | 17.9 | 18.9 | 16.4 | 17.7 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 56 | | | 56 | | 56 | | | 55 | | 56 | 55 | 56 | |

※　検査機関:株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**知多配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個/mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.07 | <0.06 | 0.07 | <0.06 | 0.10 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | 0.01 | | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | 14 | | | 14 | | 15 | | | 12 | | 15 | 12 | 14 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 17 | | | 17 | | 17 | | | 17 | | 17 | 17 | 17 | 300mg/L以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 110 | | | 110 | | 110 | | | 110 | | 110 | 110 | 110 | 500mg/L以下 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | | | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | 0.003 | | 0.003 | | | | 0.004 | | | | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.02mg/L以下 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | | | <0.0005 | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | トルエン | mg/L | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 6 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 7 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 8 | 抱水クロラール | mg/L | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 9 | 農薬類 | | | | | <1 | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| | 10 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 11 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 17 | | | 17 | | 17 | | | 28 | | 17 | 17 | 17 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 12 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 13 | 遊離炭酸 | mg/L | | | | 6 | | | | 6 | | | | | 6 | 6 | 6 | 20mg/L以下 |
| | 14 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 15 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | | | | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | <0.2 | | | | 0.3 | | | | | | | 0.3 | <0.2 | <0.2 | 3mg/L以下 |
| | 17 | 臭気強度(TON) | | | | <1 | | | <1 | | <1 | | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 18 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 110 | | | 110 | | 110 | | | 140 | | 110 | 110 | 110 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 19 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 20 | pH値 | | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 7.5程度 |
| | 21 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | −2.6 | | | −2.4 | | −2.4 | | | −2.2 | | −2.2 | −2.6 | −2.4 | −1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 22 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 2,000 個/mL以下(暫定) |
| | 23 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 24 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | | <0.01 | | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1mg/L以下 |
| | 25 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※ | mg/L | | <0.000005 | | | <0.000005 | | | <0.000005 | | | <0.000005 | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | | | | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 18.4 | 19.7 | 19.6 | 19.9 | 20.0 | 19.4 | 18.9 | 19.1 | 18.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 30.0 | 17.3 | 19.2 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 10.5 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 11.0 | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 12.2 | 9.9 | 10.6 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | | | 36 | | | 38 | | 38 | | | 34 | | 38 | 34 | 37 | |

※　検査機関:株式会社東海分析化学研究所

# 浄水水質検査結果（農薬類）（１回目）

| 検査項目 | | | 単位 | 町屋送水場 | 知多配水場 | 水質管理目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | | 15 農薬類 | | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 内 | 1 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 2 | 2,2-DPA(ダラポン) | mg/L | | | 0.08mg/L以下 |
| | 3 | 2,4-D(2,4-PA) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | EPN | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | MCPA | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 6 | アシュラム | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.9mg/L以下 |
| | 7 | アセフェート | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 8 | アトラジン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 9 | アニロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 10 | アミトラズ | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 11 | アラクロール | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 12 | イソキサチオン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 13 | イソフェンホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.001mg/L以下 |
| | 14 | イソプロカルブ(MIPC) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 15 | イソプロチオラン(IPT) | mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 16 | イプフェンカルバゾン | mg/L | | | 0.002mg/L以下 |
| | 17 | イプロベンホス(IBP) | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 18 | イミノクタジン | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 19 | インダノファン | mg/L | | | 0.009mg/L以下 |
| | 20 | エスプロカルブ | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 21 | エトフェンプロックス | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | 0.08mg/L以下 |
| | 22 | エンドスルファン(ベンゾエピン) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | オキサジクロメホン | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 24 | オキシン銅 (有機銅) | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | オリサストロビン | mg/L | | | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | カズサホス | mg/L | | | 0.0006mg/L以下 |
| | 27 | カフェンストロール | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 28 | カルタップ | mg/L | | | 0.08mg/L以下 |
| | 29 | カルバリル (NAC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 30 | カルボフラン | mg/L | | | 0.0003mg/L以下 |
| | 31 | キノクラミン(ACN) | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 32 | キャプタン | mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 33 | クミルロン | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 34 | グリホサート | mg/L | <0.001 | <0.001 | 2mg/L以下 |
| | 35 | グルホシネート | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 36 | クロメプロップ | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 37 | クロルニトロフェン(CNP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.0001mg/L以下 |
| | 38 | クロルピリホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 39 | クロロタロニル(TPN) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 40 | シアナジン | mg/L | | | 0.001mg/L以下 |
| | 41 | シアノホス(CYAP) | mg/L | | | 0.003mg/L以下 |
| | 42 | ジウロン(DCMU) | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 43 | ジクロベニル(DBN) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 44 | ジクロルボス(DDVP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 45 | ジクワット | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 46 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.004mg/L以下 |
| | 47 | ジチオカルバメート系農薬 | mg/L | | | 0.005mg/L以下(二硫化炭素として) |
| | 48 | ジチオピル | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.009mg/L以下 |
| | 49 | シハロホップブチル | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 50 | シマジン(CAT) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 51 | ジメタメトリン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 52 | ジメトエート | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 53 | シメトリン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 54 | ダイアジノン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.003mg/L以下 |
| | 55 | ダイムロン | mg/L | | | 0.8mg/L以下 |
| | 56 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | mg/L | | | 0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして) |
| | 57 | チアジニル | mg/L | | | 0.1mg/L以下 |
| | 58 | チウラム | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 59 | チオジカルブ | mg/L | | | 0.08mg/L以下 |
| | 60 | チオファネートメチル | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.3mg/L以下 |
| | 61 | チオベンカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 62 | テフリルトリオン | mg/L | | | 0.002mg/L以下 |
| | 63 | テルブカルブ(MBPMC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 64 | トリクロピル | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | 0.006mg/L以下 |
| | 65 | トリクロルホン(DEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 66 | トリシクラゾール | mg/L | | | 0.1mg/L以下 |
| | 67 | トリフルラリン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.06mg/L以下 |
| | 68 | ナプロパミド | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 69 | パラコート | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 70 | ピペロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.0009mg/L以下 |
| | 71 | ピラクロニル | mg/L | | | 0.01mg/L以下 |
| | 72 | ピラゾキシフェン | mg/L | | | 0.004mg/L以下 |
| | 73 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 74 | ピリダフェンチオン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下 |
| | 75 | ピリブチカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 76 | ピロキロン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 77 | フィプロニル | mg/L | | | 0.0005mg/L以下 |
| | 78 | フェニトロチオン(MEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.01mg/L以下 |
| | 79 | フェノブカルブ(BPMC) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 80 | フェリムゾン | mg/L | | | 0.05mg/L以下 |
| | 81 | フェンチオン(MPP) | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg/L以下 |
| | 82 | フェントエート(PAP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.007mg/L以下 |
| | 83 | フェントラザミド | mg/L | | | 0.01mg/L以下 |
| | 84 | フサライド | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 85 | ブタクロール | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 86 | ブタミホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 87 | ブプロフェジン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 88 | フルアジナム | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 89 | プレチラクロール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 90 | プロシミドン | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 91 | プロチオホス | mg/L | | | 0.007mg/L以下 |
| | 92 | プロピコナゾール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 93 | プロピザミド | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 94 | プロベナゾール | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 95 | プロモブチド | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 96 | ベノミル | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 97 | ペンシクロン | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 98 | ペンゾピシクロン | mg/L | | | 0.09mg/L以下 |
| | 99 | ベンゾフェナップ | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 100 | ペンタゾン | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.2mg/L以下 |
| | 101 | ペンディメタリン | mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 102 | ペンフラカルブ | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 103 | ペンフルラリン(ペスロジン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 104 | ペンフレセート | mg/L | | | 0.07mg/L以下 |
| | 105 | ホスチアゼート | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 106 | マラソン(マラチオン) | mg/L | <0.014 | <0.014 | 0.7mg/L以下 |
| 訳 | 107 | メコプロップ(MCPP) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 108 | メソミル | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 109 | メタラキシル | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.2mg/L以下 |
| | 110 | メチダチオン(DMTP) | mg/L | | | 0.004mg/L以下 |
| | 111 | メトミノストロビン | mg/L | | | 0.04mg/L以下 |
| | 112 | メトリブジン | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 113 | メフェナセット | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 114 | メプロニル | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 115 | モリネート | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.005mg/L以下 |

表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

# 浄水水質検査結果（農薬類）（2回目）

| 検査項目 | | | 単位 | 町屋送水場 | 知多配水場 | 水質管理目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | | 15 農薬類 | | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 内 | 1 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 2 | 2,2-DPA(ダラポン) | mg/L | | | 0.08mg/L以下 |
| | 3 | 2,4-D(2,4-PA) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | EPN | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | MCPA | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 6 | アシュラム | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.9mg/L以下 |
| | 7 | アセフェート | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 8 | アトラジン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 9 | アニロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 10 | アミトラズ | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 11 | アラクロール | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 12 | イソキサチオン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 13 | イソフェンホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.001mg/L以下 |
| | 14 | イソプロカルブ(MIPC) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 15 | イソプロチオラン(IPT) | mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 16 | イプフェンカルバゾン | mg/L | | | 0.002mg/L以下 |
| | 17 | イプロベンホス(IBP) | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 18 | イミノクタジン | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 19 | インダノファン | mg/L | | | 0.009mg/L以下 |
| | 20 | エスプロカルブ | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 21 | エトフェンプロックス | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | 0.08mg/L以下 |
| | 22 | エンドスルファン(ベンゾエピン) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | オキサジクロメホン | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 24 | オキシン銅 (有機銅) | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | オリサストロビン | mg/L | | | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | カズサホス | mg/L | | | 0.0006mg/L以下 |
| | 27 | カフェンストロール | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 28 | カルタップ | mg/L | | | 0.08mg/L以下 |
| | 29 | カルバリル (NAC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 30 | カルボフラン | mg/L | | | 0.0003mg/L以下 |
| | 31 | キノクラミン(ACN) | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 32 | キャプタン | mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 33 | クミルロン | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 34 | グリホサート | mg/L | <0.001 | <0.001 | 2mg/L以下 |
| | 35 | グルホシネート | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 36 | クロメプロップ | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 37 | クロルニトロフェン(CNP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.0001mg/L以下 |
| | 38 | クロルピリホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 39 | クロロタロニル(TPN) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 40 | シアナジン | mg/L | | | 0.001mg/L以下 |
| | 41 | シアノホス(CYAP) | mg/L | | | 0.003mg/L以下 |
| | 42 | ジウロン(DCMU) | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 43 | ジクロベニル(DBN) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 44 | ジクロルボス(DDVP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 45 | ジクワット | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 46 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.004mg/L以下 |
| | 47 | ジチオカルバメート系農薬 | mg/L | | | 0.005mg/L以下(二硫化炭素として) |
| | 48 | ジチオピル | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.009mg/L以下 |
| | 49 | シハロホップブチル | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 50 | シマジン(CAT) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 51 | ジメタメトリン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 52 | ジメトエート | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 53 | シメトリン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 54 | ダイアジノン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.003mg/L以下 |
| | 55 | ダイムロン | mg/L | | | 0.8mg/L以下 |
| | 56 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | mg/L | | | 0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして) |
| | 57 | チアジニル | mg/L | | | 0.1mg/L以下 |
| | 58 | チウラム | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 59 | チオジカルブ | mg/L | | | 0.08mg/L以下 |
| | 60 | チオファネートメチル | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.3mg/L以下 |
| | 61 | チオベンカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 62 | テフリルトリオン | mg/L | | | 0.002mg/L以下 |
| | 63 | テルブカルブ(MBPMC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 64 | トリクロピル | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | 0.006mg/L以下 |
| | 65 | トリクロルホン(DEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 66 | トリシクラゾール | mg/L | | | 0.1mg/L以下 |
| | 67 | トリフルラリン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.06mg/L以下 |
| | 68 | ナプロパミド | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 69 | パラコート | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 70 | ピペロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.0009mg/L以下 |
| | 71 | ピラクロニル | mg/L | | | 0.01mg/L以下 |
| | 72 | ピラゾキシフェン | mg/L | | | 0.004mg/L以下 |
| | 73 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 74 | ピリダフェンチオン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下 |
| | 75 | ピリブチカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 76 | ピロキロン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 77 | フィプロニル | mg/L | | | 0.0005mg/L以下 |
| | 78 | フェニトロチオン(MEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.01mg/L以下 |
| | 79 | フェノブカルブ(BPMC) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 80 | フェリムゾン | mg/L | | | 0.05mg/L以下 |
| | 81 | フェンチオン(MPP) | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg/L以下 |
| | 82 | フェントエート(PAP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.007mg/L以下 |
| | 83 | フェントラザミド | mg/L | | | 0.01mg/L以下 |
| | 84 | フサライド | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 85 | ブタクロール | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 86 | ブタミホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 87 | ブプロフェジン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 88 | フルアジナム | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 89 | プレチラクロール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 90 | プロシミドン | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 91 | プロチオホス | mg/L | | | 0.007mg/L以下 |
| | 92 | プロピコナゾール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 93 | プロピザミド | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 94 | プロベナゾール | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 95 | プロモブチド | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 96 | ベノミル | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 97 | ペンシクロン | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 98 | ペンゾピシクロン | mg/L | | | 0.09mg/L以下 |
| | 99 | ベンゾフェナップ | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 100 | ペンタゾン | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.2mg/L以下 |
| | 101 | ペンディメタリン | mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 102 | ペンフラカルブ | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 103 | ペンフルラリン(ペスロジン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 104 | ペンフレセート | mg/L | | | 0.07mg/L以下 |
| | 105 | ホスチアゼート | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 106 | マラソン(マラチオン) | mg/L | <0.014 | <0.014 | 0.7mg/L以下 |
| 訳 | 107 | メコプロップ(MCPP) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 108 | メソミル | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 109 | メタラキシル | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.2mg/L以下 |
| | 110 | メチダチオン(DMTP) | mg/L | | | 0.004mg/L以下 |
| | 111 | メトミノストロビン | mg/L | | | 0.04mg/L以下 |
| | 112 | メトリブジン | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 113 | メフェナセット | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 114 | メプロニル | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 115 | モリネート | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.005mg/L以下 |

表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

(ウ)　配水場
採水場所
県水ポンプ場

| | | | 単位 | 4月 | 7月 | 11月 | 1月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.18 | 0.22 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.09 | <0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.08 | <0.06 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 200mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| | | 水温 | ℃ | 13.8 | 20.4 | 13.8 | 6.4 | 20.4 | 6.4 | 13.6 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 6.9 | 5.0 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | 5.0 | 7.5 | |

**採水場所**

**桃山No.1配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 7月 | 8月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | - | - | - | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | <0.0003 | | <0.0003 | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.48 | | 0.50 | | 0.43 | | 0.40 | | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | | <0.08 | | <0.08 | | <0.08 | | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.01 | | 0.01 | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.06 | | 0.06 | | 0.07 | | <0.06 | | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | 0.02 | | 0.02 | | <0.01 | | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 13 | | 13 | | 14 | | 12 | | 14 | 12 | 13 | 200mg/L以下 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | <0.02 | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | 0.002 | 0.002 | | 0.004 | | 0.003 | | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.02mg/L以下 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.4 | | 0.3 | | 0.5 | | 0.4 | | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | - | - | - | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | - | - | - | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | | <0.1 | | <0.1 | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | <0.0001 | | <0.0001 | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 15 | 農薬類 | | | | | <1 | | <1 | | | <1 | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | | 0.6 | | 0.6 | | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | | <1 | | <1 | | <1 | | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | | <0.1 | | <0.1 | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 7.1 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | | 0.02 | | 0.02 | | <0.01 | | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.1mg/L以下 |
| | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※ | mg/L | | 0.000012 | | | | | | 0.000008 | 0.000012 | 0.000008 | 0.000010 | PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | - | - | - | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 16.0 | 20.1 | 23.5 | 29.1 | 16.3 | 12.9 | 8.6 | 10.3 | 26.5 | 8.6 | 17.4 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 12.4 | 13.8 | 11.9 | 10.8 | 13.0 | 13.9 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 11.7 | 12.8 | |

※ 検査機関:株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**

**桃山No.2配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 7月 | 8月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | <0.0003 | | <0.0003 | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.33 | | 0.33 | | 0.30 | | 0.28 | | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | | <0.08 | | 0.08 | | <0.08 | | 0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.01 | | 0.01 | | 0.02 | | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.07 | | 0.06 | | 0.08 | | <0.06 | | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | 0.02 | | 0.02 | | 0.01 | | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | | 8 | | 9 | | 8 | | 9 | 8 | 8 | 200mg/L以下 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | <0.02 | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | 0.002 | 0.002 | | 0.004 | | 0.004 | | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.02mg/L以下 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.005mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.6 | | 0.4 | | 0.8 | | 0.4 | | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | 異常なし | | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | | <0.1 | | <0.1 | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | <0.0001 | | <0.0001 | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 15 | 農薬類 | | | | | <1 | | <1 | | | <1 | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | | 0.6 | | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | | <1 | | <1 | | <1 | | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | | <0.1 | | <0.1 | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | 0.02 | | 0.02 | | 0.01 | | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※ | mg/L | | 0.000005 | | | | | | <0.000005 | 0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 15.8 | 17.1 | 21.4 | 30.9 | 16.1 | 12.7 | 9.1 | 10.4 | 30.9 | 9.1 | 17.2 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.2 | 9.3 | 8.5 | 7.5 | 9.8 | 11.7 | 11.3 | 11.4 | 11.9 | 7.5 | 9.9 | |

※ 検査機関:株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**

**桃山配水場 東山・東神明送り**

| | | 単位 | 5月 | 8月 | 11月 | 2月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 47 pH値 | | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 26 pH値 | | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 7.5程度 |
| | 31 ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA) ※ | mg/L | 0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | 0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下 |
| 参考値 | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| | 水温 | ℃ | 17.1 | 24.1 | 13.9 | 10.4 | 24.1 | 10.4 | 16.4 | |
| | 電気伝導率 | mS/m | 9.4 | 8.6 | 10.0 | 10.9 | 10.9 | 8.6 | 9.7 | |

※ 検査機関:株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**神屋西配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 7月 | 11月 | 1月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.08 | <0.08 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.07 | 0.07 | 0.08 | <0.06 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 200mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| | | 水温 | ℃ | 15.0 | 23.6 | 13.5 | 6.8 | 23.6 | 6.8 | 14.7 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.4 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 11.1 | 8.7 | 9.8 | |

**採水場所**
**神屋中配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 7月 | 11月 | 1月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.32 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.09 | 0.08 | 0.08 | <0.06 | 0.09 | <0.06 | 0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 200mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 15.1 | 21.9 | 15.6 | 8.4 | 21.9 | 8.4 | 15.3 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.4 | 8.0 | 9.7 | 11.3 | 11.3 | 8.0 | 9.6 | |

**採水場所**
**神屋東配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 7月 | 11月 | 1月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.32 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.08 | 0.07 | 0.08 | <0.06 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 200mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 15.0 | 23.3 | 15.4 | 7.4 | 23.3 | 7.4 | 15.3 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.2 | 8.7 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 8.7 | 10.0 | |

**採水場所**
**明知配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 7月 | 11月 | 1月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.35 | 0.34 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | 0.32 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.07 | 0.07 | 0.08 | <0.06 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 200mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| | | 水温 | ℃ | 15.7 | 22.8 | 16.6 | 9.6 | 22.8 | 9.6 | 16.2 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.7 | 8.9 | 10.4 | 11.6 | 11.6 | 8.9 | 10.2 | |

**採水場所**
**内津配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 7月 | 11月 | 1月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.35 | 0.34 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.25 | 0.31 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 200mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 16.7 | 24.4 | 17.4 | 9.6 | 24.4 | 9.6 | 17.0 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.8 | 8.9 | 11.2 | 11.0 | 11.2 | 8.9 | 10.2 | |

**採水場所**
**東山配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 7月 | 11月 | 1月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.06 | 0.07 | 0.07 | <0.06 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 200mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 15.0 | 20.7 | 15.1 | 7.6 | 20.7 | 7.6 | 14.6 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.9 | 9.0 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 10.2 | |

**採水場所**
**上野配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 7月 | 11月 | 1月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.31 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.07 | 0.07 | 0.08 | <0.06 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 200mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 15.2 | 21.4 | 15.5 | 7.6 | 21.4 | 7.6 | 14.9 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.8 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 11.1 | 9.1 | 10.0 | |

**採水場所**
**東神明配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 7月 | 11月 | 1月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.34 | | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | | <0.08 | 0.08 | <0.08 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.07 | | 0.07 | 0.08 | <0.06 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 9 | | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 200mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.6 | | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.6 | | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| | | 水温 | ℃ | 15.3 | 17.1 | 21.0 | 15.3 | 8.6 | 21.0 | 8.6 | 15.5 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 10.0 | 9.4 | 8.6 | 10.0 | 11.6 | 11.6 | 8.6 | 9.9 | |

※ 検査機関:株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**大和配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 7月 | 11月 | 1月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.10 | <0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.08 | 0.07 | <0.06 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 200mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 14.5 | 22.2 | 15.0 | 6.3 | 22.2 | 6.3 | 14.5 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 6.4 | 5.8 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 5.8 | 7.3 | |

**採水場所**
**玉野配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 7月 | 11月 | 1月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.10 | <0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.08 | 0.08 | <0.06 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 200mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 16.6 | 24.0 | 16.8 | 8.2 | 24.0 | 8.2 | 16.4 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 6.6 | 8.8 | 8.5 | 9.4 | 9.4 | 6.6 | 8.3 | |

**採水場所**
**高蔵寺高区配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 7月 | 11月 | 1月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | − | − | − | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.10 | <0.08 | 0.09 | <0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 200mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | − | − | − | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | − | − | − | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | − | − | − | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 水温 | ℃ | 14.5 | 22.2 | 13.9 | 5.3 | 22.2 | 5.3 | 14.0 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 6.6 | 6.1 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 6.1 | 7.5 | |

**採水場所**

**高蔵寺中区配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 7月 | 11月 | 1月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.10 | <0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | <0.08 | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.08 | 0.07 | <0.06 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 200mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| | | 水温 | ℃ | 15.9 | 25.5 | 14.5 | 7.5 | 25.5 | 7.5 | 15.9 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 6.5 | 6.0 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 6.0 | 7.7 | |

**採水場所**
**高蔵寺低区配水場**

| | | | 単位 | 4月 | 7月 | 11月 | 1月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 | 水質基準等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 1.0mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.09 | 0.09 | 0.18 | <0.06 | 0.18 | <0.06 | 0.09 | 0.6mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 200mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 2度以下 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.5程度 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| | | 水温 | ℃ | 16.0 | 24.3 | 15.4 | 6.8 | 24.3 | 6.8 | 15.6 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 6.5 | 5.8 | 8.6 | 9.6 | 9.6 | 5.8 | 7.6 | |

# 浄水水質検査結果（農薬類）（１回目）

| 検査項目 | | | 単位 | 桃山No.1配水場 | 桃山No.2配水場 | 水質管理目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | 15 農薬類 | | | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 内 | 1 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D)＊ | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 2 | 2,2-DPA(ダラポン) | mg/L | | | 0.08mg/L以下 |
| | 3 | 2,4-D(2,4-PA) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | EPN | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | MCPA | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 6 | アシュラム | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.9mg/L以下 |
| | 7 | アセフェート | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 8 | アトラジン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 9 | アニロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 10 | アミトラズ | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 11 | アラクロール | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 12 | イソキサチオン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 13 | イソフェンホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.001mg/L以下 |
| | 14 | イソプロカルブ(MIPC) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 15 | イソプロチオラン(IPT) | mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 16 | イプフェンカルバゾン | mg/L | | | 0.002mg/L以下 |
| | 17 | イプロベンホス(IBP) | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 18 | イミノクタジン | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 19 | インダノファン | mg/L | | | 0.009mg/L以下 |
| | 20 | エスプロカルブ | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 21 | エトフェンプロックス | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | 0.08mg/L以下 |
| | 22 | エンドスルファン(ベンゾエピン) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | オキサジクロメホン | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 24 | オキシン銅 (有機銅) | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | オリサストロビン | mg/L | | | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | カズサホス | mg/L | | | 0.0006mg/L以下 |
| | 27 | カフェンストロール | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 28 | カルタップ | mg/L | | | 0.08mg/L以下 |
| | 29 | カルバリル (NAC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 30 | カルボフラン | mg/L | | | 0.0003mg/L以下 |
| | 31 | キノクラミン(ACN) | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 32 | キャプタン | mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 33 | クミルロン | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 34 | グリホサート | mg/L | <0.001 | <0.001 | 2mg/L以下 |
| | 35 | グルホシネート | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 36 | クロメプロップ | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 37 | クロルニトロフェン(CNP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.0001mg/L以下 |
| | 38 | クロルピリホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 39 | クロロタロニル(TPN) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 40 | シアナジン | mg/L | | | 0.001mg/L以下 |
| | 41 | シアノホス(CYAP) | mg/L | | | 0.003mg/L以下 |
| | 42 | ジウロン(DCMU) | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 43 | ジクロベニル(DBN) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 44 | ジクロルボス(DDVP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 45 | ジクワット | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 46 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.004mg/L以下 |
| | 47 | ジチオカルバメート系農薬 | mg/L | | | 0.005mg/L以下(二硫化炭素として) |
| | 48 | ジチオピル | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.009mg/L以下 |
| | 49 | シハロホップブチル | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 50 | シマジン(CAT) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 51 | ジメタメトリン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 52 | ジメトエート | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 53 | シメトリン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 54 | ダイアジノン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.003mg/L以下 |
| | 55 | ダイムロン | mg/L | | | 0.8mg/L以下 |
| | 56 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | mg/L | | | 0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして) |
| | 57 | チアジニル | mg/L | | | 0.1mg/L以下 |
| | 58 | チウラム | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 59 | チオジカルブ | mg/L | | | 0.08mg/L以下 |
| | 60 | チオファネートメチル | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.3mg/L以下 |
| | 61 | チオベンカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 62 | テフリルトリオン | mg/L | | | 0.002mg/L以下 |
| | 63 | テルブカルブ(MBPMC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 64 | トリクロピル | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | 0.006mg/L以下 |
| | 65 | トリクロルホン(DEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 66 | トリシクラゾール | mg/L | | | 0.1mg/L以下 |
| | 67 | トリフルラリン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.06mg/L以下 |
| | 68 | ナプロパミド | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 69 | パラコート | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 70 | ピペロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.0009mg/L以下 |
| | 71 | ピラクロニル | mg/L | | | 0.01mg/L以下 |
| | 72 | ピラゾキシフェン | mg/L | | | 0.004mg/L以下 |
| | 73 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 74 | ピリダフェンチオン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下 |
| | 75 | ピリブチカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 76 | ピロキロン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 77 | フィプロニル | mg/L | | | 0.0005mg/L以下 |
| | 78 | フェニトロチオン(MEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.01mg/L以下 |
| | 79 | フェノブカルブ(BPMC) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 80 | フェリムゾン | mg/L | | | 0.05mg/L以下 |
| | 81 | フェンチオン(MPP) | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg/L以下 |
| | 82 | フェントエート(PAP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.007mg/L以下 |
| | 83 | フェントラザミド | mg/L | | | 0.01mg/L以下 |
| | 84 | フサライド | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 85 | ブタクロール | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 86 | ブタミホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 87 | ブプロフェジン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 88 | フルアジナム | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 89 | プレチラクロール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 90 | プロシミドン | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 91 | プロチオホス | mg/L | | | 0.007mg/L以下 |
| | 92 | プロピコナゾール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 93 | プロピザミド | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 94 | プロベナゾール | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 95 | プロモブチド | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 96 | ベノミル | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 97 | ペンシクロン | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 98 | ペンゾピシクロン | mg/L | | | 0.09mg/L以下 |
| | 99 | ベンゾフェナップ | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 100 | ペンタゾン | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.2mg/L以下 |
| | 101 | ペンディメタリン | mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 102 | ペンフラカルブ | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 103 | ペンフルラリン(ペスロジン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 104 | ペンフレセート | mg/L | | | 0.07mg/L以下 |
| | 105 | ホスチアゼート | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 106 | マラソン(マラチオン) | mg/L | <0.014 | <0.014 | 0.7mg/L以下 |
| 訳 | 107 | メコプロップ(MCPP) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 108 | メソミル | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 109 | メタラキシル | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.2mg/L以下 |
| | 110 | メチダチオン(DMTP) | mg/L | | | 0.004mg/L以下 |
| | 111 | メトミノストロビン | mg/L | | | 0.04mg/L以下 |
| | 112 | メトリブジン | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 113 | メフェナセット | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 114 | メプロニル | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 115 | モリネート | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.005mg/L以下 |

表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

＊ 桃山No.1配水場及び桃山No.2配水場の結果は、それぞれの末端給水栓（岩野町及び松河戸町）の結果を記載している。

# 浄水水質検査結果（農薬類）（２回目）

| 検査項目 | | | 単位 | 桃山No.1配水場 | 桃山No.2配水場 | 水質管理目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | | 15 農薬類 | | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 内訳 | 1 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D)＊ | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 2 | 2,2-DPA(ダラポン) | mg/L | | | 0.08mg/L以下 |
| | 3 | 2,4-D(2,4-PA) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | EPN | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | MCPA | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 6 | アシュラム | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.9mg/L以下 |
| | 7 | アセフェート | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 8 | アトラジン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 9 | アニロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 10 | アミトラズ | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 11 | アラクロール | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 12 | イソキサチオン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 13 | イソフェンホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.001mg/L以下 |
| | 14 | イソプロカルブ(MIPC) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 15 | イソプロチオラン(IPT) | mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 16 | イプフェンカルバゾン | mg/L | | | 0.002mg/L以下 |
| | 17 | イプロベンホス(IBP) | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 18 | イミノクタジン | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 19 | インダノファン | mg/L | | | 0.009mg/L以下 |
| | 20 | エスプロカルブ | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 21 | エトフェンプロックス | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | 0.08mg/L以下 |
| | 22 | エンドスルファン(ベンゾエピン) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | オキサジクロメホン | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 24 | オキシン銅 (有機銅) | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | オリサストロビン | mg/L | | | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | カズサホス | mg/L | | | 0.0006mg/L以下 |
| | 27 | カフェンストロール | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 28 | カルタップ | mg/L | | | 0.08mg/L以下 |
| | 29 | カルバリル (NAC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 30 | カルボフラン | mg/L | | | 0.0003mg/L以下 |
| | 31 | キノクラミン(ACN) | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 32 | キャプタン | mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 33 | クミルロン | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 34 | グリホサート | mg/L | <0.001 | <0.001 | 2mg/L以下 |
| | 35 | グルホシネート | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 36 | クロメプロップ | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 37 | クロルニトロフェン(CNP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.0001mg/L以下 |
| | 38 | クロルピリホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 39 | クロロタロニル(TPN) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 40 | シアナジン | mg/L | | | 0.001mg/L以下 |
| | 41 | シアノホス(CYAP) | mg/L | | | 0.003mg/L以下 |
| | 42 | ジウロン(DCMU) | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 43 | ジクロベニル(DBN) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 44 | ジクロルボス(DDVP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 45 | ジクワット | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 46 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.004mg/L以下 |
| | 47 | ジチオカルバメート系農薬 | mg/L | | | 0.005mg/L以下(二硫化炭素として) |
| | 48 | ジチオピル | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.009mg/L以下 |
| | 49 | シハロホップブチル | mg/L | | | 0.006mg/L以下 |
| | 50 | シマジン(CAT) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 51 | ジメタメトリン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 52 | ジメトエート | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 53 | シメトリン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 54 | ダイアジノン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.003mg/L以下 |
| | 55 | ダイムロン | mg/L | | | 0.8mg/L以下 |
| | 56 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート | mg/L | | | 0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして) |
| | 57 | チアジニル | mg/L | | | 0.1mg/L以下 |
| | 58 | チウラム | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 59 | チオジカルブ | mg/L | | | 0.08mg/L以下 |
| | 60 | チオファネートメチル | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.3mg/L以下 |
| | 61 | チオベンカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 62 | テフリルトリオン | mg/L | | | 0.002mg/L以下 |
| | 63 | テルブカルブ(MBPMC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 64 | トリクロピル | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | 0.006mg/L以下 |
| | 65 | トリクロルホン(DEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 66 | トリシクラゾール | mg/L | | | 0.1mg/L以下 |
| | 67 | トリフルラリン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.06mg/L以下 |
| | 68 | ナプロパミド | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 69 | パラコート | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 70 | ピペロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.0009mg/L以下 |
| | 71 | ピラクロニル | mg/L | | | 0.01mg/L以下 |
| | 72 | ピラゾキシフェン | mg/L | | | 0.004mg/L以下 |
| | 73 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 74 | ピリダフェンチオン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下 |
| | 75 | ピリブチカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 76 | ピロキロン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 77 | フィプロニル | mg/L | | | 0.0005mg/L以下 |
| | 78 | フェニトロチオン(MEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.01mg/L以下 |
| | 79 | フェノブカルブ(BPMC) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 80 | フェリムゾン | mg/L | | | 0.05mg/L以下 |
| | 81 | フェンチオン(MPP) | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg/L以下 |
| | 82 | フェントエート(PAP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.007mg/L以下 |
| | 83 | フェントラザミド | mg/L | | | 0.01mg/L以下 |
| | 84 | フサライド | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 85 | ブタクロール | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 86 | ブタミホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 87 | ブプロフェジン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 88 | フルアジナム | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 89 | プレチラクロール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 90 | プロシミドン | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 91 | プロチオホス | mg/L | | | 0.007mg/L以下 |
| | 92 | プロピコナゾール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 93 | プロピザミド | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 94 | プロベナゾール | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 95 | プロモブチド | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 96 | ベノミル | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 97 | ペンシクロン | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 98 | ペンゾピシクロン | mg/L | | | 0.09mg/L以下 |
| | 99 | ベンゾフェナップ | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 100 | ペンタゾン | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.2mg/L以下 |
| | 101 | ペンディメタリン | mg/L | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 102 | ペンフラカルブ | mg/L | | | 0.02mg/L以下 |
| | 103 | ペンフルラリン(ペスロジン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 104 | ペンフレセート | mg/L | | | 0.07mg/L以下 |
| | 105 | ホスチアゼート | mg/L | | | 0.005mg/L以下 |
| | 106 | マラソン(マラチオン) | mg/L | <0.014 | <0.014 | 0.7mg/L以下 |
| | 107 | メコプロップ(MCPP) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 108 | メソミル | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 109 | メタラキシル | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.2mg/L以下 |
| | 110 | メチダチオン(DMTP) | mg/L | | | 0.004mg/L以下 |
| | 111 | メトミノストロビン | mg/L | | | 0.04mg/L以下 |
| | 112 | メトリブジン | mg/L | | | 0.03mg/L以下 |
| | 113 | メフェナセット | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 114 | メプロニル | mg/L | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 115 | モリネート | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.005mg/L以下 |

表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

＊ 桃山No.1配水場及び桃山No.2配水場の結果は、それぞれの末端給水栓（岩野町及び松河戸町）の結果を記載している。

# ４　水質検査（試験）結果

## （２）原水

ア　地下水（水源）

採水場所

町屋第1水源

| | | | 単位 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | 検出せず | | - | - | - |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | | | | <0.00005 | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | | | | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.30 | 0.26 | | | | 0.29 | 0.26 | | 0.30 | 0.26 | 0.28 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | | | | <0.08 | <0.08 | | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | 0.01 | | | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 5.3 | 5.5 | | | 4.9 | | | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 5.2 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 21 | 22 | | | | 21 | | 21 | 22 | 21 | 21 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.43 | 0.46 | | | 0.44 | | | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 53 | 55 | | | | 53 | 52 | | 55 | 52 | 53 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 59 | 62 | | | | 53 | | 52 | 62 | 52 | 57 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 230 | | | | 200 | 210 | 190 | 230 | 190 | 210 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | <0.02 | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.3 | 0.3 | | | | 0.2 | <0.2 | | 0.3 | <0.2 | 0.2 |
| | 47 | pH値 | | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.5 |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 微金気臭 | | | | 異常なし | 異常なし | | - | - | - |
| | 50 | 色度 | 度 | 19 | 24 | | | | 11 | 11 | | 24 | 11 | 16 |
| | 51 | 濁度 | 度 | 11 | 14 | | | | 6.7 | 4.9 | | 14 | 4.9 | 9.2 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | | | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | <0.008 | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 15 | 農薬類 | | | <1 | | | <1 | | | | <1 | <1 | <1 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 59 | 62 | | | | 53 | | 52 | 62 | 52 | 57 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.43 | 0.46 | | | 0.44 | | | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.45 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | 29 | | | | 28 | | 29 | 28 | 29 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 22 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | | 1.1 | | | | 1.3 | | | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 200 | 230 | | | | 200 | 210 | 190 | 230 | 190 | 210 |
| | 25 | 濁度 | 度 | 11 | 14 | | | | 6.7 | 4.9 | | 14 | 4.9 | 9.2 |
| | 26 | pH値 | | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.5 |
| | 27 | 腐食性（ランゲリア指数） | | -2.2 | -2.2 | | | | -2.4 | | -2.3 | -2.2 | -2.4 | -2.3 |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 43 | | | | 4 | | | 43 | 4 | 24 |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※ | mg/L | <0.000005 | | | | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 原水管理項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | | | | 0.10 | | <0.05 | 0.10 | <0.05 | <0.05 |
| | 6 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | | | 27 | | | | 26 | | 27 | 26 | 27 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | 検出せず | | - | - | - |
| | | 嫌気性芽胞菌 ※ | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | - | - | - |
| | | 水温 | ℃ | 20.0 | 19.7 | 20.2 | 20.3 | 18.5 | 18.0 | 17.7 | 18.9 | 20.3 | 17.7 | 19.2 |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 23.8 | 24.7 | 26.5 | 24.1 | 24.0 | 23.9 | 27.4 | 28.2 | 28.2 | 23.8 | 25.7 |
| | | アルカリ度 | mg/L | 36 | | 39 | | | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 38 |

※　検査機関：株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**町屋第2水源**

| | | | 単位 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | 検出せず | | - | - | - |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | | | | <0.0003 | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | | | | <0.00005 | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | <0.002 | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | | | | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 1.3 | 1.3 | | | | 1.3 | 1.3 | | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | | | | <0.08 | <0.08 | | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.10 | 0.08 | | | | 0.05 | 0.08 | | 0.10 | 0.05 | 0.08 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 12 | 12 | | | | 12 | | 11 | 12 | 11 | 12 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.014 | 0.015 | | | | 0.011 | 0.015 | | 0.015 | 0.011 | 0.014 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 9 | 9 | | | | 9 | 9 | | 9 | 9 | 9 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 22 | 22 | | | | 22 | | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 100 | 98 | | | | 96 | 110 | 100 | 110 | 96 | 100 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | <0.02 | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | <0.2 | <0.2 | | | | <0.2 | <0.2 | | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| | 47 | pH値 | | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 6.1 |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | | | | 異常なし | 異常なし | | - | - | - |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | | | | <0.5 | 0.5 | | 0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | 51 | 濁度 | 度 | 0.5 | 0.4 | | | | 0.1 | 0.4 | | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | | | <0.0004 | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | | | | <0.0001 | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | | | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | <0.008 | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 15 | 農薬類 | | | <1 | | | | <1 | | | <1 | <1 | <1 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 22 | 22 | | | | 22 | | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.014 | 0.015 | | | | 0.011 | 0.015 | | 0.015 | 0.011 | 0.014 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | 49 | | | | 42 | | 49 | 42 | 46 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.3 | | | | 0.5 | | | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 100 | 98 | | | | 96 | 110 | 100 | 110 | 96 | 100 |
| | 25 | 濁度 | 度 | 0.5 | 0.4 | | | | 0.1 | 0.4 | | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| | 26 | pH値 | | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 6.1 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -3.3 | -3.2 | | | | -3.3 | | -3.3 | -3.2 | -3.3 | -3.3 |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 3 | | | | 0 | | | 3 | 0 | 2 |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | <0.01 | | | | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※ | mg/L | 0.000010 | | | | 0.000010 | | | | 0.000010 | 0.000010 | 0.000010 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | | <0.005 | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 原水管理項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | | | | <0.05 | | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | 6 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | | | 45 | | | | 39 | | 45 | 39 | 42 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | 検出せず | | - | - | - |
| | | 嫌気性芽胞菌 ※ | | 検出せず | | 検出せず | | | 検出せず | 検出せず | | - | - | - |
| | | 水温 | ℃ | 17.3 | 18.3 | 20.2 | 18.8 | 16.9 | 16.8 | 17.9 | 16.9 | 20.2 | 16.6 | 17.7 |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 10.6 | 14.4 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 10.7 | 11.2 | 11.5 | 14.4 | 10.6 | 11.5 |
| | | アルカリ度 | mg/L | 32 | | 31 | | | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 31 |

※ 検査機関:株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**町屋第3水源**

| | | | 単位 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | 検出せず | | - | - | - |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | | | <0.0003 | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | | | | <0.00005 | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | | | | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.20 | 0.27 | | | | 0.21 | 0.21 | | 0.27 | 0.20 | 0.22 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | | | | <0.08 | <0.08 | | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1.7 | 0.73 | | | 1.4 | | 1.2 | | 1.7 | 0.73 | 1.3 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 13 | 14 | | | | 13 | | 13 | 14 | 13 | 13 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.15 | 0.14 | | | 0.15 | | 0.15 | | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5 | 5 | | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 24 | 23 | | | | 19 | | 21 | 24 | 19 | 22 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 110 | 110 | | | | 110 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | <0.02 | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.2 | 0.2 | | | | 0.2 | <0.2 | | 0.2 | <0.2 | <0.2 |
| | 47 | pH値 | | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 6.5 |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | | | | 異常なし | 異常なし | | - | - | - |
| | 50 | 色度 | 度 | 13 | 8.9 | | | | 13 | 9.0 | | 13 | 8.9 | 11 |
| | 51 | 濁度 | 度 | 5.0 | 2.9 | | | | 5.2 | 3.7 | | 5.2 | 2.9 | 4.2 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | | | <0.0001 | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | | | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | <0.008 | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 15 | 農薬類 | | | <1 | | | | <1 | | | <1 | <1 | <1 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 24 | 23 | | | | 19 | | 21 | 24 | 19 | 22 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.15 | 0.14 | | | 0.15 | | 0.15 | | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | 29 | | | | 28 | | 29 | 28 | 29 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.9 | | | | 0.8 | | | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 110 | 110 | | | | 110 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 |
| | 25 | 濁度 | 度 | 5.0 | 2.9 | | | | 5.2 | 3.7 | | 5.2 | 2.9 | 4.2 |
| | 26 | pH値 | | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 6.5 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -2.7 | -2.7 | | | | -2.8 | | -2.7 | -2.7 | -2.8 | -2.7 |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 14 | | | | 0 | | | 14 | 0 | 7 |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※ | mg/L | 0.000033 | | 0.000032 | | 0.000031 | | 0.000029 | | 0.000033 | 0.000029 | 0.000031 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 原水管理項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | | | | <0.05 | | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | 6 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | | | 27 | | | | 26 | | 27 | 26 | 27 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | 検出せず | | - | - | - |
| | | 嫌気性芽胞菌 ※ | | 検出せず | | | | 検出せず | | 検出せず | | - | - | - |
| | | 水温 | ℃ | 18.9 | 19.9 | 20.8 | 20.1 | 18.0 | 17.8 | 18.0 | 17.6 | 20.8 | 17.6 | 18.9 |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 10.5 | 10.6 | 11.3 | 11.7 | 10.8 | 11.0 | 11.6 | 11.4 | 11.9 | 10.5 | 11.3 |
| | | アルカリ度 | mg/L | 42 | | 41 | | | 41 | 41 | 40 | 42 | 40 | 41 |

※ 検査機関:株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**町屋第4水源**

| | | | 単位 | 5月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | | | 検出せず | 検出せず | | | | - |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | | <0.0003 | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | | | <0.00005 | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.005 | <0.004 | | | <0.004 | <0.004 | | 0.005 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.69 | 0.64 | | | 0.69 | 0.63 | | 0.69 | 0.63 | 0.66 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | | | <0.08 | <0.08 | | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1.5 | 0.93 | | 1.6 | | 1.9 | | 1.9 | 0.93 | 1.5 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 13 | 12 | | | 13 | | 13 | 13 | 12 | 13 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.21 | 0.20 | | 0.22 | | 0.23 | | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12 | 5 | | | 13 | 15 | | 15 | 5 | 11 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 28 | 21 | | | 28 | | 28 | 28 | 21 | 26 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 120 | 100 | | | 120 | 130 | 110 | 130 | 100 | 120 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | <0.02 | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | <0.000001 | <0.000001 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | <0.2 | | 0.2 | <0.2 | <0.2 |
| | 47 | pH値 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 6.4 |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | | | 異常なし | 異常なし | | - | - | - |
| | 50 | 色度 | 度 | 11 | 5.0 | | | 13 | 18 | | 18 | 5.0 | 11.8 |
| | 51 | 濁度 | 度 | 4.7 | 2.2 | | | 4.9 | 6.6 | | 6.6 | 2.2 | 4.6 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | | <0.0001 | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | <0.008 | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 15 | 農薬類 | | | <1 | | | <1 | | | <1 | <1 | <1 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 28 | 21 | | | 28 | | 28 | 28 | 21 | 26 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.21 | 0.20 | | 0.22 | | 0.23 | | 0.23 | 0.20 | 0.22 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | 24 | | | | 27 | | 27 | 24 | 26 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.8 | | | 1.1 | | | 1.1 | 0.8 | 1.0 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 120 | 100 | | | 120 | 130 | 110 | 130 | 100 | 120 |
| | 25 | 濁度 | 度 | 4.7 | 2.2 | | | 4.9 | 6.6 | | 6.6 | 2.2 | 4.6 |
| | 26 | pH値 | | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 6.4 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -2.7 | -2.9 | | | -2.7 | | -2.7 | -2.7 | -2.9 | -2.8 |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 2 | | | 6 | | | 6 | 2 | 4 |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※ | mg/L | <0.000005 | | | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 原水管理項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | | | <0.05 | | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | 6 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | | 22 | | | | 25 | | 25 | 22 | 24 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | | | 検出せず | 検出せず | | - | - | - |
| | | 嫌気性芽胞菌 ※ | | 検出せず | | 検出せず | 検出せず | | 検出せず | | - | - | - |
| | | 水温 | ℃ | 18.5 | 19.1 | 22.6 | 17.7 | 17.5 | 18.0 | 17.9 | 22.6 | 17.5 | 18.8 |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 12.3 | 10.1 | 12.4 | 12.3 | 12.9 | 14.0 | 13.6 | 14.0 | 10.1 | 12.7 |
| | | アルカリ度 | mg/L | 42 | 40 | | | 42 | 41 | 41 | 42 | 40 | 41 |

※ 検査機関:株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**町屋第5水源**

| | | | 単位 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | 検出せず | | – | – | – |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | | | <0.0003 | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | | | | <0.00005 | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | | | | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.95 | 0.96 | | | | 0.97 | 0.88 | | 0.97 | 0.88 | 0.94 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | | | | <0.08 | <0.08 | | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1.0 | 1.2 | | | 0.76 | | 0.63 | | 1.2 | 0.63 | 0.9 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 14 | 14 | | | | 14 | | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.10 | 0.10 | | | 0.075 | | 0.11 | | 0.11 | 0.075 | 0.096 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 12 | 12 | | | | 14 | 11 | | 14 | 11 | 12 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 29 | 29 | | | | 29 | | 27 | 29 | 27 | 29 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 120 | 110 | | | | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 110 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | <0.02 | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.3 | 0.3 | | | | 0.2 | 0.2 | | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| | 47 | pH値 | | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 6.1 |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | | | | 異常なし | 異常なし | | – | – | – |
| | 50 | 色度 | 度 | 6.7 | 7.1 | | | | 4.8 | 4.4 | | 7.1 | 4.4 | 5.8 |
| | 51 | 濁度 | 度 | 3.8 | 3.9 | | | | 3.5 | 1.7 | | 3.9 | 1.7 | 3.2 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | | | <0.0001 | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 0.001 | | | 0.001 | | 0.001 | | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | | | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | <0.008 | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 15 | 農薬類 | | | | <1 | | | <1 | | | <1 | <1 | <1 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 29 | 29 | | | | 29 | | 27 | 29 | 27 | 29 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.10 | 0.10 | | | 0.075 | | 0.11 | | 0.11 | 0.075 | 0.096 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | 56 | | | | 44 | | 56 | 44 | 50 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.6 | | | | 0.9 | | | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 120 | 110 | | | | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 110 |
| | 25 | 濁度 | 度 | 3.8 | 3.9 | | | | 3.5 | 1.7 | | 3.9 | 1.7 | 3.2 |
| | 26 | pH値 | | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 5.8 | 6.1 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | −3.1 | −3.0 | | | | −3.1 | | −3.0 | −3.0 | −3.1 | −3.1 |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 23 | | | | 4 | | | 23 | 4 | 14 |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※ | mg/L | 0.000012 | | | | 0.000012 | | | | 0.000012 | 0.000012 | 0.000012 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 原水管理項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | | | | <0.05 | | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | 6 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | | | 50 | | | | 40 | | 50 | 40 | 45 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | 検出せず | | – | – | – |
| | | 嫌気性芽胞菌 ※ | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | – | – | – |
| | | 水温 | ℃ | 18.1 | 19.5 | 19.0 | 19.8 | 17.6 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 19.8 | 17.1 | 18.3 |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 13.4 | 13.9 | 13.2 | 13.5 | 13.6 | 13.3 | 13.9 | 13.9 | 14.4 | 13.2 | 13.8 |
| | | アルカリ度 | mg/L | 38 | | 37 | | | 35 | 37 | 36 | 38 | 35 | 37 |

※ 検査機関:株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**町屋第6水源**

| | | | 単位 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | 検出せず | | – | – | – |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | | | <0.0003 | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | | | | <0.00005 | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | | | | <0.004 | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.73 | 0.75 | | | | 0.74 | 0.85 | | 0.85 | 0.73 | 0.77 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | | | | <0.08 | <0.08 | | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.44 | 0.34 | | | 0.43 | | 0.21 | | 0.44 | 0.21 | 0.36 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 14 | 14 | | | | 14 | | 12 | 14 | 12 | 14 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.14 | 0.14 | | | 0.14 | | 0.063 | | 0.14 | 0.06 | 0.12 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 18 | 19 | | | | 19 | 10 | | 19 | 10 | 17 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 29 | 29 | | | | 30 | | 22 | 30 | 22 | 28 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 120 | 120 | | | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | <0.02 | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | <0.2 | <0.2 | | | | <0.2 | <0.2 | | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| | 47 | pH値 | | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.3 |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 微金気臭 | | | | 微土臭 | 微金気臭 | | – | – | – |
| | 50 | 色度 | 度 | 3.4 | 3.8 | | | | 2.9 | 0.5 | | 3.8 | 0.5 | 2.7 |
| | 51 | 濁度 | 度 | 1.7 | 1.2 | | | | 1.7 | 0.2 | | 1.7 | 0.2 | 1.2 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | | | <0.0001 | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | | | | <0.0005 | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | <0.008 | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 15 | 農薬類 | | | <1 | | | | <1 | | | <1 | <1 | <1 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 29 | 29 | | | | 30 | | 22 | 30 | 22 | 28 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.14 | 0.14 | | | 0.14 | | 0.063 | | 0.14 | 0.06 | 0.12 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | 31 | | | | 31 | | 31 | 31 | 31 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.5 | | | | 1.0 | | | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 120 | 120 | | | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | 25 | 濁度 | 度 | 1.7 | 1.2 | | | | 1.7 | 0.2 | | 1.7 | 0.2 | 1.2 |
| | 26 | pH値 | | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.3 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -2.9 | -2.9 | | | | -2.9 | | -3.0 | -2.9 | -3.0 | -2.9 |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 35 | | | | 12 | | | 35 | 12 | 24 |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※ | mg/L | 0.000052 | | 0.000047 | | 0.000047 | | 0.000040 | | 0.000052 | 0.000040 | 0.000047 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 原水管理項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | | | | <0.05 | | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | 6 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | | | 29 | | | | 29 | | 29 | 29 | 29 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | 検出せず | | – | – | – |
| | | 嫌気性芽胞菌 ※ | | 検出せず | | | | 検出せず | | 検出せず | | – | – | – |
| | | 水温 | ℃ | 18.8 | 19.6 | 20.3 | 19.5 | 17.7 | 17.4 | 16.9 | 17.4 | 20.3 | 16.9 | 18.3 |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 13.0 | 12.9 | 14.1 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 11.1 | 11.1 | 14.1 | 11.1 | 12.6 |
| | | アルカリ度 | mg/L | 34 | | 32 | | | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 32 |

※ 検査機関:株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**知多第1水源**

| | | | 単位 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 1 | 1 | | | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 1 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | | 検出せず | | – | – | – |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | | | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.61 | 0.60 | | | | 0.59 | | 0.63 | | 0.63 | 0.59 | 0.61 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | | | | <0.08 | | <0.08 | | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1.3 | 1.2 | | | 1.2 | | | 1.2 | | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 12 | 12 | | | | 12 | | | 11 | 12 | 11 | 12 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.12 | 0.12 | | | 0.12 | | | 0.12 | | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 3 | 3 | | | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 19 | 18 | | | | 21 | | | 19 | 21 | 18 | 19 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 100 | 110 | | | | 120 | | 120 | 110 | 120 | 100 | 110 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | <0.2 | <0.2 | | | | <0.2 | | <0.2 | | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| | 47 | pH値 | | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.7 |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | | | | 微土臭 | | 異常なし | | – | – | – |
| | 50 | 色度 | 度 | 5.5 | 5.4 | | | | 4.8 | | 5.4 | | 5.5 | 4.8 | 5.3 |
| | 51 | 濁度 | 度 | 2.0 | 1.9 | | | | 1.7 | | 1.8 | | 2.0 | 1.7 | 1.9 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | <0.008 | | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 15 | 農薬類 | | | <1 | | | <1 | | | | | <1 | <1 | <1 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 19 | 18 | | | | 21 | | | 19 | 21 | 18 | 19 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.12 | 0.12 | | | 0.12 | | | 0.12 | | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | 18 | | | | | | 18 | | 18 | 18 | 18 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.5 | | | | 1.1 | | | | 1.1 | 0.5 | 0.8 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 100 | 110 | | | | 120 | | 120 | 110 | 120 | 100 | 110 |
| | 25 | 濁度 | 度 | 2.0 | 1.9 | | | | 1.7 | | 1.8 | | 2.0 | 1.7 | 1.9 |
| | 26 | pH値 | | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.7 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -2.7 | -2.6 | | | | -2.4 | | | -2.4 | -2.4 | -2.7 | -2.5 |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 61 | | | | 43 | | | | 61 | 43 | 52 |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 原水管理項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | | | | <0.05 | | | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | 6 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | | 17 | | | | | | 17 | | 17 | 17 | 17 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | | 検出せず | | – | – | – |
| | | 嫌気性芽胞菌 ※ | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | | 検出せず | | – | – | – |
| | | 水温 | ℃ | 21.7 | 20.1 | 20.6 | 20.3 | 19.1 | 19.7 | 18.7 | 19.0 | 18.9 | 21.7 | 18.7 | 19.7 |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 10.4 | 9.7 | 10.5 | 9.9 | 10.1 | 10.3 | 10.9 | 10.8 | 10.1 | 11.0 | 9.4 | 10.2 |
| | | アルカリ度 | mg/L | 39 | 39 | | | | 40 | | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 |

※ 検査機関:株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**知多第2水源**

| | | | 単位 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 1 | | | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | | 検出せず | | - | - | - |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 | <0.001 | | | 0.001 | | | <0.001 | | 0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | | | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | | | | <0.05 | | <0.05 | | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | | | | <0.08 | | <0.08 | | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1.2 | 1.2 | | | 1.5 | | | 1.3 | | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 11 | 12 | | | | 11 | | | 11 | 12 | 11 | 11 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.24 | 0.24 | | | 0.25 | | | 0.24 | | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 16 | 16 | | | | 15 | | | 16 | 16 | 15 | 16 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 100 | 110 | | | | 110 | | 120 | 110 | 120 | 100 | 110 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | <0.2 | <0.2 | | | | <0.2 | | <0.2 | | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| | 47 | pH値 | | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | | | | 異常なし | | 異常なし | | - | - | - |
| | 50 | 色度 | 度 | 6.4 | 5.1 | | | | 4.6 | | 4.7 | | 6.4 | 4.6 | 5.2 |
| | 51 | 濁度 | 度 | 1.2 | 1.3 | | | | 1.5 | | 1.3 | | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | <0.008 | | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 15 | 農薬類 | | | <1 | | | | <1 | | | | <1 | <1 | <1 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 16 | 16 | | | | 15 | | | 16 | 16 | 15 | 16 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.24 | 0.24 | | | 0.25 | | | 0.24 | | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | 18 | | | | | 18 | | 18 | 18 | 18 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.5 | | | | 0.8 | | | | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 100 | 110 | | | | 110 | | 120 | 110 | 120 | 100 | 110 |
| | 25 | 濁度 | 度 | 1.2 | 1.3 | | | | 1.5 | | 1.3 | | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
| | 26 | pH値 | | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.7 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -2.6 | -2.7 | | | | -2.6 | | | -2.6 | -2.6 | -2.7 | -2.6 |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 5 | | | | 7 | | | | 7 | 5 | 6 |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 原水管理項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | | | | <0.05 | | | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | 6 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | | | 17 | | | | | 17 | | 17 | 17 | 17 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | | 検出せず | | - | - | - |
| | | 嫌気性芽胞菌 ※ | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | | 検出せず | | - | - | - |
| | | 水温 | ℃ | 21.3 | 20.6 | 21.2 | 20.5 | 18.7 | 19.4 | 18.7 | 19.0 | 18.9 | 21.3 | 18.7 | 19.8 |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.5 | 8.7 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.4 | 9.2 | 10.0 | 8.7 | 9.1 |
| | | アルカリ度 | mg/L | 41 | | 40 | | | 41 | | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 |

※ 検査機関:株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**知多第3水源**

| | | | 単位 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | | 検出せず | | – | – | – |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.005 | <0.004 | | | | <0.004 | | <0.004 | | 0.005 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | | | | <0.05 | | <0.05 | | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.09 | <0.08 | | | | <0.08 | | 0.09 | | 0.09 | <0.08 | <0.08 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 2.0 | 2.2 | | | 2.1 | | | 2.3 | | 2.3 | 2.0 | 2.2 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 13 | 13 | | | | 13 | | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.18 | 0.19 | | | 0.19 | | | 0.19 | | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5 | 5 | | | | 6 | | 6 | | 6 | 5 | 6 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 22 | 22 | | | | 21 | | | 22 | 22 | 21 | 22 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 120 | 120 | | | | 120 | | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | <0.2 | <0.2 | | | | <0.2 | | <0.2 | | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| | 47 | pH値 | | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.6 |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | | | | 異常なし | | 異常なし | | – | – | – |
| | 50 | 色度 | 度 | 12 | 11 | | | | 7.0 | | 7.2 | | 12 | 7.0 | 9.3 |
| | 51 | 濁度 | 度 | 4.9 | 4.8 | | | | 3.0 | | 3.0 | | 4.9 | 3.0 | 3.9 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | <0.008 | | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 15 | 農薬類 | | | <1 | | | | <1 | | | | <1 | <1 | <1 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 22 | 22 | | | | 21 | | | 22 | 22 | 21 | 22 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.18 | 0.19 | | | 0.19 | | | 0.19 | | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | | 17 | | | | 19 | | 19 | 17 | 18 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.6 | | | | 1.2 | | | | 1.2 | 0.6 | 0.9 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 120 | 120 | | | | 120 | | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 |
| | 25 | 濁度 | 度 | 4.9 | 4.8 | | | | 3.0 | | 3.0 | | 4.9 | 3.0 | 3.9 |
| | 26 | pH値 | | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.6 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -2.6 | -2.5 | | | | -2.4 | | | -2.7 | -2.4 | -2.7 | -2.6 |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 8 | | | | 14 | | | | 14 | 8 | 11 |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 原水管理項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | | | | <0.05 | | | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | 6 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | | | | 15 | | | | 17 | | 17 | 15 | 16 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | | 検出せず | | – | – | – |
| | | 嫌気性芽胞菌 ※ | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | | 検出せず | | – | – | – |
| | | 水温 | ℃ | 21.6 | 20.3 | 20.4 | 21.0 | 19.4 | 19.5 | 18.9 | 19.1 | 18.8 | 21.6 | 18.8 | 19.9 |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 11.5 | 10.5 | 10.7 | 11.8 | 11.1 | 11.7 | 12.7 | 11.7 | 11.5 | 12.7 | 10.5 | 11.4 |
| | | アルカリ度 | mg/L | 45 | | | 53 | | 46 | | 46 | 45 | 53 | 45 | 47 |

※ 検査機関:株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**知多第4水源**

| | | | 単位 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | | 検出せず | | | | - |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.005 | <0.004 | | | | <0.004 | | <0.004 | | 0.005 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.88 | 0.86 | | | | 0.91 | | 0.89 | | 0.91 | 0.86 | 0.89 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | | | | <0.08 | | <0.08 | | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.71 | 0.30 | | | 0.57 | | | 0.60 | | 0.71 | 0.30 | 0.55 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 11 | 12 | | | | 11 | | | 11 | 12 | 11 | 11 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.11 | 0.092 | | | 0.11 | | | 0.10 | | 0.11 | 0.092 | 0.10 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 4 | 4 | | | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 22 | 21 | | | | 22 | | | 19 | 22 | 19 | 21 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 120 | 110 | | | | 120 | | 130 | 110 | 130 | 110 | 120 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | <0.2 | <0.2 | | | | <0.2 | | <0.2 | | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| | 47 | pH値 | | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 6.5 |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | | | | 微金気臭 | | 異常なし | | - | - | - |
| | 50 | 色度 | 度 | 6.8 | 2.1 | | | | 5.2 | | 6.0 | | 6.8 | 2.1 | 5.0 |
| | 51 | 濁度 | 度 | 2.0 | 0.7 | | | | 1.6 | | 1.9 | | 2.0 | 0.7 | 1.6 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | <0.008 | | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 15 | 農薬類 | | | | <1 | | | <1 | | | | <1 | <1 | <1 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 22 | 21 | | | | 22 | | | 19 | 22 | 19 | 21 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.11 | 0.092 | | | 0.11 | | | 0.10 | | 0.11 | 0.092 | 0.10 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | 22 | | | | | 22 | | 22 | 22 | 22 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.6 | | | | 0.8 | | | | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 120 | 110 | | | | 120 | | 130 | 110 | 130 | 110 | 120 |
| | 25 | 濁度 | 度 | 2.0 | 0.7 | | | | 1.6 | | 1.9 | | 2.0 | 0.7 | 1.6 |
| | 26 | pH値 | | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 6.5 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -3.0 | -2.7 | | | | -2.4 | | | -2.7 | -2.4 | -3.0 | -2.7 |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 6 | | | | 30 | | | | 30 | 6 | 18 |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ※ | mg/L | <0.000005 | | | | | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 原水管理項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | | | | <0.05 | | | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | 6 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | | | 20 | | | | | 20 | | 20 | 20 | 20 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | | 検出せず | | - | - | - |
| | | 嫌気性芽胞菌 ※ | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | | 検出せず | | - | - | - |
| | | 水温 | ℃ | 20.8 | 20.5 | 20.6 | 20.0 | 19.1 | 19.3 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 20.8 | 18.6 | 19.6 |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 10.8 | 9.7 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.0 | 11.1 | 10.5 | 10.7 | 11.1 | 9.7 | 10.4 |
| | | アルカリ度 | mg/L | 38 | | 37 | | | 36 | | 37 | 37 | 38 | 36 | 37 |

※ 検査機関:株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**知多第5水源**

| | | | 単位 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | | 検出せず | | – | – | – |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | | | | <0.004 | | <0.004 | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 1.5 | 1.6 | | | | 1.6 | | 1.6 | | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | | | | <0.08 | | <0.08 | | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.002 | 0.002 | | | | 0.002 | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 11 | 11 | | | | 10 | | | 11 | 11 | 10 | 11 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 4 | 4 | | | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 14 | 14 | | | | 15 | | | 14 | 15 | 14 | 14 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 100 | 110 | | | | 110 | | 120 | 99 | 120 | 99 | 110 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | <0.2 | <0.2 | | | | <0.2 | | <0.2 | | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| | 47 | pH値 | | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.4 |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | | | | 微金気臭 | | 異常なし | | – | – | – |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | | | | <0.5 | | <0.5 | | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | | | | <0.1 | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | <0.008 | | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 15 | 農薬類 | | | <1 | | | | <1 | | | | <1 | <1 | <1 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 14 | 14 | | | | 15 | | | 14 | 15 | 14 | 14 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | 24 | | | | | | 24 | | 24 | 24 | 24 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | <0.2 | | | | 0.3 | | | | 0.3 | <0.2 | <0.2 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 100 | 110 | | | | 110 | | 120 | 99 | 120 | 99 | 110 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | | | | <0.1 | | <0.1 | | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 26 | pH値 | | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.4 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -3.3 | -3.2 | | | | -2.7 | | | -3.2 | -2.7 | -3.3 | -3.1 |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 15 | | | | 29 | | | | 29 | 15 | 22 |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 原水管理項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | | | | <0.05 | | | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | 6 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | | 23 | | | | | | 23 | | 23 | 23 | 23 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | | 検出せず | | – | – | – |
| | | 嫌気性芽胞菌 ※ | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | | 検出せず | | – | – | – |
| | | 水温 | ℃ | 19.9 | 19.2 | 20.0 | 19.1 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 20.0 | 17.5 | 18.7 |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.4 | 8.6 | 9.1 | 8.7 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 9.6 | 8.6 | 9.1 |
| | | アルカリ度 | mg/L | 30 | 29 | | | | 29 | | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 |

※ 検査機関:株式会社東海分析化学研究所

**採水場所**
**知多第6水源**

| | | | 単位 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | | 検出せず | | – | – | – |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | | | | <0.00005 | | <0.00005 | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.005 | <0.004 | | | | <0.004 | | <0.004 | | 0.005 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 1.1 | 1.2 | | | | 1.2 | | 1.2 | | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | | | | <0.08 | | <0.08 | | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | 0.002 | 0.003 | | | | 0.003 | | | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1.1 | 1.2 | | | 1.2 | | | 1.1 | | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 10 | 10 | | | | 11 | | | 10 | 11 | 10 | 10 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.079 | 0.082 | | | 0.079 | | | 0.084 | | 0.084 | 0.079 | 0.081 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 4 | 4 | | | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | 4 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 17 | 16 | | | | 17 | | | 17 | 17 | 16 | 17 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 100 | 100 | | | | 120 | | 120 | 110 | 120 | 100 | 110 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | <0.02 | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | | <0.000001 | | <0.000001 | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | <0.002 | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | <0.2 | <0.2 | | | | <0.2 | | <0.2 | | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| | 47 | pH値 | | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.5 |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | | | | 異常なし | | 微金気臭 | | – | – | – |
| | 50 | 色度 | 度 | 12 | 12 | | | | 13 | | 13 | | 13 | 12 | 13 |
| | 51 | 濁度 | 度 | 4.5 | 4.7 | | | | 4.9 | | 5.0 | | 5.0 | 4.5 | 4.8 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | | | <0.0004 | | | <0.0004 | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | | | <0.0001 | | | <0.0001 | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | | <0.008 | | | | <0.008 | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 15 | 農薬類 | | | <1 | | | | <1 | | | | <1 | <1 | <1 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 17 | 16 | | | | 17 | | | 17 | 17 | 16 | 17 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.079 | 0.082 | | | 0.079 | | | 0.084 | | 0.084 | 0.079 | 0.081 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | 25 | | | | | 23 | | 25 | 23 | 24 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | 0.4 | | | | 0.6 | | | | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 100 | 100 | | | | 120 | | 120 | 110 | 120 | 100 | 110 |
| | 25 | 濁度 | 度 | 4.5 | 4.7 | | | | 4.9 | | 5.0 | | 5.0 | 4.5 | 4.8 |
| | 26 | pH値 | | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.5 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -3.1 | -3.0 | | | | -2.8 | | | -2.7 | -2.7 | -3.1 | -2.9 |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | | 6 | | | | 20 | | | | 20 | 6 | 13 |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 原水管理項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | | | | <0.05 | | | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| | 6 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | | | 23 | | | | | 22 | | 23 | 22 | 23 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 検出せず | 検出せず | | | | 検出せず | | 検出せず | | – | – | – |
| | | 嫌気性芽胞菌 ※ | | 検出せず | | 検出せず | | 検出せず | | | 検出せず | | – | – | – |
| | | 水温 | ℃ | 19.7 | 19.3 | 20.0 | 19.3 | 18.2 | 18.6 | 17.6 | 17.7 | 18.8 | 20.0 | 17.6 | 18.8 |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.3 | 8.6 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | 6.5 | 9.0 |
| | | アルカリ度 | mg/L | 31 | | 30 | | | 30 | | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 |

※ 検査機関:株式会社東海分析化学研究所

# 原水水質試験結果（農薬類）（１回目）

| | | 試験項目 | 単位 | 町屋第1水源 | 町屋第2水源 | 町屋第3水源 | 町屋第4水源 | 町屋第5水源 | 町屋第6水源 | 水質管理目標（参考） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | | 15 農薬類 | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 内 | 1 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 2 | 2,2-DPA(ダラポン) | mg/L | | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| | 3 | 2,4-D(2,4-PA) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | EPN | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | MCPA | mg/L | | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 6 | アシュラム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.9mg/L以下 |
| | 7 | アセフェート＊ | mg/L | | | | | <0.00006 | | 0.006mg/L以下 |
| | 8 | アトラジン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 9 | アニロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 10 | アミトラズ＊ | mg/L | | | | | <0.0003 | | 0.006mg/L以下 |
| | 11 | アラクロール | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 12 | イソキサチオン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 13 | イソフェンホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.001mg/L以下 |
| | 14 | イソプロカルブ(MIPC) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 15 | イソプロチオラン(IPT) | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 16 | イプフェンカルバゾン＊ | mg/L | | | | | <0.00002 | | 0.002mg/L以下 |
| | 17 | イプロベンホス(IBP) | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 18 | イミノクタジン＊ | mg/L | | | | | <0.00006 | | 0.006mg/L以下 |
| | 19 | インダノファン＊ | mg/L | | | | | <0.00009 | | 0.009mg/L以下 |
| | 20 | エスプロカルブ | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 21 | エトフェンプロックス | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.08mg/L以下 |
| | 22 | エンドスルファン(ベンゾエピン) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | オキサジクロメホン＊ | mg/L | | | | | <0.0002 | | 0.02mg/L以下 |
| | 24 | オキシン銅（有機銅）＊ | mg/L | | | | | <0.0003 | | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | オリサストロビン | mg/L | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | カズサホス | mg/L | | | | | | | 0.0006mg/L以下 |
| | 27 | カフェンストロール | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 28 | カルタップ＊ | mg/L | | | | | <0.001 | | 0.08mg/L以下 |
| | 29 | カルバリル(NAC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 30 | カルボフラン | mg/L | | | | | | | 0.0003mg/L以下 |
| | 31 | キノクラミン(ACN)＊ | mg/L | | | | | <0.00005 | | 0.005mg/L以下 |
| | 32 | キャプタン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 33 | クミルロン | mg/L | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 34 | グリホサート | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2mg/L以下 |
| | 35 | グルホシネート＊ | mg/L | | | | | <0.0002 | | 0.02mg/L以下 |
| | 36 | クロメプロップ | mg/L | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 37 | クロルニトロフェン(CNP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0001mg/L以下 |
| | 38 | クロルピリホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 39 | クロロタロニル(TPN) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 40 | シアナジン＊ | mg/L | | | | | <0.00001 | | 0.001mg/L以下 |
| | 41 | シアノホス(CYAP)＊ | mg/L | | | | | <0.00003 | | 0.003mg/L以下 |
| | 42 | ジウロン(DCMU)＊ | mg/L | | | | | <0.0002 | | 0.02mg/L以下 |
| | 43 | ジクロベニル(DBN) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 44 | ジクロルボス(DDVP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 45 | ジクワット | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 46 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.004mg/L以下 |
| | 47 | ジチオカルバメート系農薬 | mg/L | | | | | | | 0.005mg/L以下(二硫化炭素として) |
| | 48 | シチオピル | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.009mg/L以下 |
| | 49 | シハロホップブチル＊ | mg/L | | | | | <0.00006 | | 0.006mg/L以下 |
| | 50 | シマジン(CAT) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 51 | ジメタメトリン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 52 | ジメトエート | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 53 | シメトリン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 54 | ダイアジノン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.003mg/L以下 |
| | 55 | ダイムロン＊ | mg/L | | | | | <0.008 | | 0.8mg/L以下 |
| | 56 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート＊ | mg/L | | | | | <0.0001 | | 0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして) |
| | 57 | チアジニル | mg/L | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| | 58 | チウラム＊ | mg/L | | | | | <0.0002 | | 0.02mg/L以下 |
| | 59 | チオジカルブ | mg/L | | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| | 60 | チオファネートメチル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.3mg/L以下 |
| | 61 | チオベンカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 62 | テフリルトリオン＊ | mg/L | | | | | <0.00002 | | 0.002mg/L以下 |
| | 63 | テルブカルブ(MBPMC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 64 | トリクロピル | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.006mg/L以下 |
| | 65 | トリクロルホン(DEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 66 | トリシクラゾール＊ | mg/L | | | | | <0.001 | | 0.1mg/L以下 |
| | 67 | トリフルラリン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.06mg/L以下 |
| | 68 | ナプロパミド | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 69 | パラコート＊ | mg/L | | | | | <0.00005 | | 0.005mg/L以下 |
| | 70 | ピペロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0009mg/L以下 |
| | 71 | ピラクロニル＊ | mg/L | | | | | <0.0001 | | 0.01mg/L以下 |
| | 72 | ピラゾキシフェン | mg/L | | | | | | | 0.004mg/L以下 |
| | 73 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 74 | ピリダフェンチオン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下 |
| | 75 | ピリブチカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 76 | ピロキロン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 77 | フィプロニル＊ | mg/L | | | | | <0.0000005 | | 0.0005mg/L以下 |
| | 78 | フェニトロチオン(MEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.01mg/L以下 |
| | 79 | フェノブカルブ(BPMC) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 80 | フェリムゾン＊ | mg/L | | | | | <0.0005 | | 0.05mg/L以下 |
| | 81 | フェンチオン(MPP) | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg/L以下 |
| | 82 | フェントエート(PAP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.007mg/L以下 |
| | 83 | フェントラザミド＊ | mg/L | | | | | <0.0001 | | 0.01mg/L以下 |
| | 84 | フサライド | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 85 | ブタクロール＊ | mg/L | | | | | <0.0003 | | 0.03mg/L以下 |
| | 86 | ブタミホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 87 | ブプロフェジン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 88 | フルアジナム＊ | mg/L | | | | | <0.0003 | | 0.03mg/L以下 |
| | 89 | ブレチラクロール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 90 | プロシミドン | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 91 | プロチオホス＊ | mg/L | | | | | <0.00007 | | 0.007mg/L以下 |
| | 92 | プロピコナゾール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 93 | プロピザミド | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 94 | プロベナゾール＊ | mg/L | | | | | <0.0003 | | 0.03mg/L以下 |
| | 95 | プロモブチド | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 96 | ベノミル＊ | mg/L | | | | | <0.0002 | | 0.02mg/L以下 |
| | 97 | ペンシクロン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 98 | ベンゾビシクロン＊ | mg/L | | | | | <0.0009 | | 0.09mg/L以下 |
| | 99 | ベンゾフェナップ | mg/L | | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 100 | ベンタゾン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.2mg/L以下 |
| | 101 | ペンディメタリン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 102 | ベンフラカルブ＊ | mg/L | | | | | <0.0002 | | 0.02mg/L以下 |
| | 103 | ベンフルラリン(ベスロジン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 104 | ベンフレセート＊ | mg/L | | | | | <0.0007 | | 0.07mg/L以下 |
| | 105 | ホスチアゼート＊ | mg/L | | | | | <0.00005 | | 0.005mg/L以下 |
| | 106 | マラソン(マラチオン) | mg/L | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | 0.7mg/L以下 |
| | 107 | メコプロップ(MCPP) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 108 | メソミル＊ | mg/L | | | | | <0.0003 | | 0.03mg/L以下 |
| | 109 | メタラキシル | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.2mg/L以下 |
| | 110 | メチダチオン(DMTP)＊ | mg/L | | | | | <0.00004 | | 0.004mg/L以下 |
| | 111 | メトミノストロビン | mg/L | | | | | | | 0.04mg/L以下 |
| | 112 | メトリブジン | mg/L | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 113 | メフェナセット | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 114 | メプロニル | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| 訳 | 115 | モリネート | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.005mg/L以下 |

＊　検査機関：株式会社東海分析化学研究所

表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

# 原水水質試験結果（農薬類）（１回目）

| | 試験項目 | | 単位 | 知多第1水源 | 知多第2水源 | 知多第3水源 | 知多第4水源 | 知多第5水源 | 知多第6水源 | 水質管理目標（参考） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | 15 農薬類 | | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 内 | 1 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 2 | 2,2-DPA(ダラポン) | mg/L | | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| | 3 | 2,4-D(2,4-PA) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | EPN | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | MCPA | mg/L | | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 6 | アシュラム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.9mg/L以下 |
| | 7 | アセフェート＊ | mg/L | | | | <0.00006 | | | 0.006mg/L以下 |
| | 8 | アトラジン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 9 | アニロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 10 | アミトラズ＊ | mg/L | | | | <0.0003 | | | 0.006mg/L以下 |
| | 11 | アラクロール | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 12 | イソキサチオン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 13 | イソフェンホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.001mg/L以下 |
| | 14 | イソプロカルブ(MIPC) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 15 | イソプロチオラン(IPT) | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 16 | イプフェンカルバゾン＊ | mg/L | | | | <0.00002 | | | 0.002mg/L以下 |
| | 17 | イプロベンホス(IBP) | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 18 | イミノクタジン＊ | mg/L | | | | <0.00006 | | | 0.006mg/L以下 |
| | 19 | インダノファン＊ | mg/L | | | | <0.00009 | | | 0.009mg/L以下 |
| | 20 | エスプロカルブ | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 21 | エトフェンプロックス | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.08mg/L以下 |
| | 22 | エンドスルファン(ベンゾエピン) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | オキサジクロメホン＊ | mg/L | | | | <0.0002 | | | 0.02mg/L以下 |
| | 24 | オキシン銅（有機銅）＊ | mg/L | | | | <0.0003 | | | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | オリサストロビン | mg/L | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | カズサホス | mg/L | | | | | | | 0.0006mg/L以下 |
| | 27 | カフェンストロール | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 28 | カルタップ＊ | mg/L | | | | <0.001 | | | 0.08mg/L以下 |
| | 29 | カルバリル(NAC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 30 | カルボフラン | mg/L | | | | | | | 0.0003mg/L以下 |
| | 31 | キノクラミン(ACN)＊ | mg/L | | | | <0.00005 | | | 0.005mg/L以下 |
| | 32 | キャプタン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 33 | クミルロン | mg/L | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 34 | グリホサート | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2mg/L以下 |
| | 35 | グルホシネート＊ | mg/L | | | | <0.0002 | | | 0.02mg/L以下 |
| | 36 | クロメプロップ | mg/L | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 37 | クロルニトロフェン(CNP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0001mg/L以下 |
| | 38 | クロルピリホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 39 | クロロタロニル(TPN) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 40 | シアナジン＊ | mg/L | | | | <0.00001 | | | 0.001mg/L以下 |
| | 41 | シアノホス(CYAP)＊ | mg/L | | | | <0.00003 | | | 0.003mg/L以下 |
| | 42 | ジウロン(DCMU)＊ | mg/L | | | | <0.0002 | | | 0.02mg/L以下 |
| | 43 | ジクロベニル(DBN) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 44 | ジクロルボス(DDVP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 45 | ジクワット | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 46 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.004mg/L以下 |
| | 47 | ジチオカルバメート系農薬 | mg/L | | | | | | | 0.005mg/L以下(二硫化炭素として) |
| | 48 | シチオピル | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.009mg/L以下 |
| | 49 | シハロホップブチル＊ | mg/L | | | | <0.00006 | | | 0.006mg/L以下 |
| | 50 | シマジン(CAT) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 51 | ジメタメトリン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 52 | ジメトエート | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 53 | シメトリン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 54 | ダイアジノン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.003mg/L以下 |
| | 55 | ダイムロン＊ | mg/L | | | | <0.008 | | | 0.8mg/L以下 |
| | 56 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート＊ | mg/L | | | | <0.0001 | | | 0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして) |
| | 57 | チアジニル | mg/L | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| | 58 | チウラム＊ | mg/L | | | | <0.0002 | | | 0.02mg/L以下 |
| | 59 | チオジカルブ | mg/L | | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| | 60 | チオファネートメチル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.3mg/L以下 |
| | 61 | チオベンカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 62 | テフリルトリオン＊ | mg/L | | | | <0.00002 | | | 0.002mg/L以下 |
| | 63 | テルブカルブ(MBPMC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 64 | トリクロピル | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.006mg/L以下 |
| | 65 | トリクロルホン(DEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 66 | トリシクラゾール＊ | mg/L | | | | <0.001 | | | 0.1mg/L以下 |
| | 67 | トリフルラリン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.06mg/L以下 |
| | 68 | ナプロパミド | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 69 | パラコート＊ | mg/L | | | | <0.00005 | | | 0.005mg/L以下 |
| | 70 | ピペロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0009mg/L以下 |
| | 71 | ピラクロニル＊ | mg/L | | | | <0.0001 | | | 0.01mg/L以下 |
| | 72 | ピラゾキシフェン | mg/L | | | | | | | 0.004mg/L以下 |
| | 73 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 74 | ピリダフェンチオン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下 |
| | 75 | ピリブチカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 76 | ピロキロン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 77 | フィプロニル＊ | mg/L | | | | <0.000005 | | | 0.0005mg/L以下 |
| | 78 | フェニトロチオン(MEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.01mg/L以下 |
| | 79 | フェノブカルブ(BPMC) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 80 | フェリムゾン＊ | mg/L | | | | <0.0005 | | | 0.05mg/L以下 |
| | 81 | フェンチオン(MPP) | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg/L以下 |
| | 82 | フェントエート(PAP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.007mg/L以下 |
| | 83 | フェントラザミド＊ | mg/L | | | | <0.0001 | | | 0.01mg/L以下 |
| | 84 | フサライド | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 85 | ブタクロール＊ | mg/L | | | | <0.0003 | | | 0.03mg/L以下 |
| | 86 | ブタミホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 87 | ブプロフェジン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 88 | フルアジナム＊ | mg/L | | | | <0.0003 | | | 0.03mg/L以下 |
| | 89 | ブレチラクロール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 90 | プロシミドン | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 91 | プロチオホス＊ | mg/L | | | | <0.00007 | | | 0.007mg/L以下 |
| | 92 | プロピコナゾール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 93 | プロピザミド | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 94 | プロベナゾール＊ | mg/L | | | | <0.0003 | | | 0.03mg/L以下 |
| | 95 | プロモブチド | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 96 | ベノミル＊ | mg/L | | | | <0.0002 | | | 0.02mg/L以下 |
| | 97 | ペンシクロン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 98 | ベンゾビシクロン＊ | mg/L | | | | <0.0009 | | | 0.09mg/L以下 |
| | 99 | ベンゾフェナップ | mg/L | | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 100 | ベンタゾン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.2mg/L以下 |
| | 101 | ペンディメタリン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 102 | ベンフラカルブ＊ | mg/L | | | | <0.0002 | | | 0.02mg/L以下 |
| | 103 | ベンフルラリン(ベスロジン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 104 | ベンフレセート＊ | mg/L | | | | <0.0007 | | | 0.07mg/L以下 |
| | 105 | ホスチアゼート＊ | mg/L | | | | <0.00005 | | | 0.005mg/L以下 |
| | 106 | マラソン(マラチオン) | mg/L | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | 0.7mg/L以下 |
| 訳 | 107 | メコプロップ(MCPP) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 108 | メソミル＊ | mg/L | | | | <0.0003 | | | 0.03mg/L以下 |
| | 109 | メタラキシル | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.2mg/L以下 |
| | 110 | メチダチオン(DMTP)＊ | mg/L | | | | <0.00004 | | | 0.004mg/L以下 |
| | 111 | メトミノストロビン | mg/L | | | | | | | 0.04mg/L以下 |
| | 112 | メトリブジン | mg/L | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 113 | メフェナセット | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 114 | メプロニル | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 115 | モリネート | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.005mg/L以下 |

＊ 検査機関：株式会社東海分析化学研究所

表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

# 原水水質試験結果（農薬類）（2回目）

| | | 試験項目 | 単位 | 町屋第1水源 | 町屋第2水源 | 町屋第3水源 | 町屋第4水源 | 町屋第5水源 | 町屋第6水源 | 水質管理目標（参考） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | | 15 農薬類 | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 内 | 1 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 2 | 2,2-DPA(ダラポン) | mg/L | | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| | 3 | 2,4-D(2,4-PA) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | EPN | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | MCPA | mg/L | | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 6 | アシュラム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.9mg/L以下 |
| | 7 | アセフェート＊ | mg/L | | | | | <0.00006 | | 0.006mg/L以下 |
| | 8 | アトラジン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 9 | アニロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 10 | アミトラズ＊ | mg/L | | | | | <0.0003 | | 0.006mg/L以下 |
| | 11 | アラクロール | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 12 | イソキサチオン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 13 | イソフェンホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.001mg/L以下 |
| | 14 | イソプロカルブ(MIPC) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 15 | イソプロチオラン(IPT) | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 16 | イプフェンカルバゾン＊ | mg/L | | | | | <0.00002 | | 0.002mg/L以下 |
| | 17 | イプロベンホス(IBP) | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 18 | イミノクタジン＊ | mg/L | | | | | <0.00006 | | 0.006mg/L以下 |
| | 19 | インダノファン＊ | mg/L | | | | | <0.00009 | | 0.009mg/L以下 |
| | 20 | エスプロカルブ | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 21 | エトフェンプロックス | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.08mg/L以下 |
| | 22 | エンドスルファン(ベンゾエピン) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | オキサジクロメホン＊ | mg/L | | | | | <0.0002 | | 0.02mg/L以下 |
| | 24 | オキシン銅（有機銅）＊ | mg/L | | | | | <0.0003 | | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | オリサストロビン | mg/L | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | カズサホス | mg/L | | | | | | | 0.0006mg/L以下 |
| | 27 | カフェンストロール | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 28 | カルタップ＊ | mg/L | | | | | <0.001 | | 0.08mg/L以下 |
| | 29 | カルバリル(NAC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 30 | カルボフラン | mg/L | | | | | | | 0.0003mg/L以下 |
| | 31 | キノクラミン(ACN)＊ | mg/L | | | | | <0.00005 | | 0.005mg/L以下 |
| | 32 | キャプタン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 33 | クミルロン | mg/L | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 34 | グリホサート | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2mg/L以下 |
| | 35 | グルホシネート＊ | mg/L | | | | | <0.0002 | | 0.02mg/L以下 |
| | 36 | クロメプロップ | mg/L | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 37 | クロルニトロフェン(CNP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0001mg/L以下 |
| | 38 | クロルピリホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 39 | クロロタロニル(TPN) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 40 | シアナジン＊ | mg/L | | | | | <0.00001 | | 0.001mg/L以下 |
| | 41 | シアノホス(CYAP)＊ | mg/L | | | | | <0.00003 | | 0.003mg/L以下 |
| | 42 | ジウロン(DCMU)＊ | mg/L | | | | | <0.0002 | | 0.02mg/L以下 |
| | 43 | ジクロベニル(DBN) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 44 | ジクロルボス(DDVP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 45 | ジクワット | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 46 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.004mg/L以下 |
| | 47 | ジチオカルバメート系農薬 | mg/L | | | | | | | 0.005mg/L以下(二硫化炭素として) |
| | 48 | シチオピル | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.009mg/L以下 |
| | 49 | シハロホップブチル＊ | mg/L | | | | | <0.00006 | | 0.006mg/L以下 |
| | 50 | シマジン(CAT) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 51 | ジメタメトリン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 52 | ジメトエート | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 53 | シメトリン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 54 | ダイアジノン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.003mg/L以下 |
| | 55 | ダイムロン＊ | mg/L | | | | | <0.008 | | 0.8mg/L以下 |
| | 56 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート＊ | mg/L | | | | | <0.0001 | | 0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして) |
| | 57 | チアジニル | mg/L | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| | 58 | チウラム＊ | mg/L | | | | | <0.0002 | | 0.02mg/L以下 |
| | 59 | チオジカルブ | mg/L | | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| | 60 | チオファネートメチル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.3mg/L以下 |
| | 61 | チオベンカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 62 | テフリルトリオン＊ | mg/L | | | | | <0.00002 | | 0.002mg/L以下 |
| | 63 | テルブカルブ(MBPMC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 64 | トリクロピル | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.006mg/L以下 |
| | 65 | トリクロルホン(DEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 66 | トリシクラゾール＊ | mg/L | | | | | <0.001 | | 0.1mg/L以下 |
| | 67 | トリフルラリン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.06mg/L以下 |
| | 68 | ナプロパミド | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 69 | パラコート＊ | mg/L | | | | | <0.00005 | | 0.005mg/L以下 |
| | 70 | ピペロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0009mg/L以下 |
| | 71 | ピラクロニル＊ | mg/L | | | | | <0.0001 | | 0.01mg/L以下 |
| | 72 | ピラゾキシフェン | mg/L | | | | | | | 0.004mg/L以下 |
| | 73 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 74 | ピリダフェンチオン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下 |
| | 75 | ピリブチカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 76 | ピロキロン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 77 | フィプロニル＊ | mg/L | | | | | <0.0000005 | | 0.0005mg/L以下 |
| | 78 | フェニトロチオン(MEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.01mg/L以下 |
| | 79 | フェノブカルブ(BPMC) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 80 | フェリムゾン＊ | mg/L | | | | | <0.0005 | | 0.05mg/L以下 |
| | 81 | フェンチオン(MPP) | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg/L以下 |
| | 82 | フェントエート(PAP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.007mg/L以下 |
| | 83 | フェントラザミド＊ | mg/L | | | | | <0.0001 | | 0.01mg/L以下 |
| | 84 | フサライド | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 85 | ブタクロール＊ | mg/L | | | | | <0.0003 | | 0.03mg/L以下 |
| | 86 | ブタミホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 87 | ブプロフェジン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 88 | フルアジナム＊ | mg/L | | | | | <0.0003 | | 0.03mg/L以下 |
| | 89 | ブレチラクロール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 90 | プロシミドン | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 91 | プロチオホス＊ | mg/L | | | | | <0.00007 | | 0.007mg/L以下 |
| | 92 | プロピコナゾール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 93 | プロピザミド | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 94 | プロベナゾール＊ | mg/L | | | | | <0.0003 | | 0.03mg/L以下 |
| | 95 | プロモブチド | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 96 | ベノミル＊ | mg/L | | | | | <0.0002 | | 0.02mg/L以下 |
| | 97 | ペンシクロン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 98 | ベンゾビシクロン＊ | mg/L | | | | | <0.0009 | | 0.09mg/L以下 |
| | 99 | ベンゾフェナップ | mg/L | | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 100 | ベンタゾン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.2mg/L以下 |
| | 101 | ペンディメタリン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 102 | ベンフラカルブ＊ | mg/L | | | | | <0.0002 | | 0.02mg/L以下 |
| | 103 | ベンフルラリン(ベスロジン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 104 | ベンフレセート＊ | mg/L | | | | | <0.0007 | | 0.07mg/L以下 |
| | 105 | ホスチアゼート＊ | mg/L | | | | | <0.00005 | | 0.005mg/L以下 |
| | 106 | マラソン(マラチオン) | mg/L | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | 0.7mg/L以下 |
| | 107 | メコプロップ(MCPP) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 108 | メソミル＊ | mg/L | | | | | <0.0003 | | 0.03mg/L以下 |
| | 109 | メタラキシル | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.2mg/L以下 |
| | 110 | メチダチオン(DMTP)＊ | mg/L | | | | | <0.00004 | | 0.004mg/L以下 |
| | 111 | メトミノストロビン | mg/L | | | | | | | 0.04mg/L以下 |
| | 112 | メトリブジン | mg/L | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 113 | メフェナセット | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 114 | メプロニル | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| 訳 | 115 | モリネート | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.005mg/L以下 |

＊　検査機関：株式会社東海分析化学研究所

表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

# 原水水質試験結果（農薬類）（2回目）

| | | 試験項目 | 単位 | 知多第1水源 | 知多第2水源 | 知多第3水源 | 知多第4水源 | 知多第5水源 | 知多第6水源 | 水質管理目標（参考） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | | 15 農薬類 | | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| 内訳 | 1 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 2 | 2,2-DPA(ダラポン) | mg/L | | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| | 3 | 2,4-D(2,4-PA) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 4 | EPN | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 5 | MCPA | mg/L | | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 6 | アシュラム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.9mg/L以下 |
| | 7 | アセフェート＊ | mg/L | | | | <0.00006 | | | 0.006mg/L以下 |
| | 8 | アトラジン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 9 | アニロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 10 | アミトラズ＊ | mg/L | | | | <0.0003 | | | 0.006mg/L以下 |
| | 11 | アラクロール | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 12 | イソキサチオン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 13 | イソフェンホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.001mg/L以下 |
| | 14 | イソプロカルブ(MIPC) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 15 | イソプロチオラン(IPT) | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 16 | イプフェンカルバゾン＊ | mg/L | | | | <0.00002 | | | 0.002mg/L以下 |
| | 17 | イプロベンホス(IBP) | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 18 | イミノクタジン＊ | mg/L | | | | <0.00006 | | | 0.006mg/L以下 |
| | 19 | インダノファン＊ | mg/L | | | | <0.00009 | | | 0.009mg/L以下 |
| | 20 | エスプロカルブ | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 21 | エトフェンプロックス | mg/L | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 0.08mg/L以下 |
| | 22 | エンドスルファン(ベンゾエピン) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.01mg/L以下 |
| | 23 | オキサジクロメホン＊ | mg/L | | | | <0.0002 | | | 0.02mg/L以下 |
| | 24 | オキシン銅（有機銅）＊ | mg/L | | | | <0.0003 | | | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | オリサストロビン | mg/L | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | カズサホス | mg/L | | | | | | | 0.0006mg/L以下 |
| | 27 | カフェンストロール | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 28 | カルタップ＊ | mg/L | | | | <0.001 | | | 0.08mg/L以下 |
| | 29 | カルバリル(NAC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 30 | カルボフラン | mg/L | | | | | | | 0.0003mg/L以下 |
| | 31 | キノクラミン(ACN)＊ | mg/L | | | | <0.00005 | | | 0.005mg/L以下 |
| | 32 | キャプタン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 33 | クミルロン | mg/L | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 34 | グリホサート | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 2mg/L以下 |
| | 35 | グルホシネート＊ | mg/L | | | | <0.0002 | | | 0.02mg/L以下 |
| | 36 | クロメプロップ | mg/L | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 37 | クロルニトロフェン(CNP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0001mg/L以下 |
| | 38 | クロルピリホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 39 | クロロタロニル(TPN) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 40 | シアナジン＊ | mg/L | | | | <0.00001 | | | 0.001mg/L以下 |
| | 41 | シアノホス(CYAP)＊ | mg/L | | | | <0.00003 | | | 0.003mg/L以下 |
| | 42 | ジウロン(DCMU)＊ | mg/L | | | | <0.0002 | | | 0.02mg/L以下 |
| | 43 | ジクロベニル(DBN) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 44 | ジクロルボス(DDVP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.008mg/L以下 |
| | 45 | ジクワット | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 46 | ジスルホトン(エチルチオメトン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.004mg/L以下 |
| | 47 | ジチオカルバメート系農薬 | mg/L | | | | | | | 0.005mg/L以下(二硫化炭素として) |
| | 48 | シチオピル | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.009mg/L以下 |
| | 49 | シハロホップブチル＊ | mg/L | | | | <0.00006 | | | 0.006mg/L以下 |
| | 50 | シマジン(CAT) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.003mg/L以下 |
| | 51 | ジメタメトリン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 52 | ジメトエート | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 53 | シメトリン | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 54 | ダイアジノン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.003mg/L以下 |
| | 55 | ダイムロン＊ | mg/L | | | | <0.008 | | | 0.8mg/L以下 |
| | 56 | ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート＊ | mg/L | | | | <0.0001 | | | 0.01mg/L以下(メチルイソシアネートとして) |
| | 57 | チアジニル | mg/L | | | | | | | 0.1mg/L以下 |
| | 58 | チウラム＊ | mg/L | | | | <0.0002 | | | 0.02mg/L以下 |
| | 59 | チオジカルブ | mg/L | | | | | | | 0.08mg/L以下 |
| | 60 | チオファネートメチル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.3mg/L以下 |
| | 61 | チオベンカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 62 | テフリルトリオン＊ | mg/L | | | | <0.00002 | | | 0.002mg/L以下 |
| | 63 | テルブカルブ(MBPMC) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 64 | トリクロピル | mg/L | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 0.006mg/L以下 |
| | 65 | トリクロルホン(DEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.005mg/L以下 |
| | 66 | トリシクラゾール＊ | mg/L | | | | <0.001 | | | 0.1mg/L以下 |
| | 67 | トリフルラリン | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.06mg/L以下 |
| | 68 | ナプロパミド | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 69 | パラコート＊ | mg/L | | | | <0.00005 | | | 0.005mg/L以下 |
| | 70 | ピペロホス | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0009mg/L以下 |
| | 71 | ピラクロニル＊ | mg/L | | | | <0.0001 | | | 0.01mg/L以下 |
| | 72 | ピラゾキシフェン | mg/L | | | | | | | 0.004mg/L以下 |
| | 73 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | mg/L | | | | | | | 0.02mg/L以下 |
| | 74 | ピリダフェンチオン | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002mg/L以下 |
| | 75 | ピリブチカルブ | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 76 | ピロキロン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.05mg/L以下 |
| | 77 | フィプロニル＊ | mg/L | | | | <0.000005 | | | 0.0005mg/L以下 |
| | 78 | フェニトロチオン(MEP) | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.01mg/L以下 |
| | 79 | フェノブカルブ(BPMC) | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.03mg/L以下 |
| | 80 | フェリムゾン＊ | mg/L | | | | <0.0005 | | | 0.05mg/L以下 |
| | 81 | フェンチオン(MPP) | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg/L以下 |
| | 82 | フェントエート(PAP) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.007mg/L以下 |
| | 83 | フェントラザミド＊ | mg/L | | | | <0.0001 | | | 0.01mg/L以下 |
| | 84 | フサライド | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 85 | ブタクロール＊ | mg/L | | | | <0.0003 | | | 0.03mg/L以下 |
| | 86 | ブタミホス | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 87 | ブプロフェジン | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.02mg/L以下 |
| | 88 | フルアジナム＊ | mg/L | | | | <0.0003 | | | 0.03mg/L以下 |
| | 89 | ブレチラクロール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 90 | プロシミドン | mg/L | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | 0.09mg/L以下 |
| | 91 | プロチオホス＊ | mg/L | | | | <0.00007 | | | 0.007mg/L以下 |
| | 92 | プロピコナゾール | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 93 | プロピザミド | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 94 | プロベナゾール＊ | mg/L | | | | <0.0003 | | | 0.03mg/L以下 |
| | 95 | プロモブチド | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 96 | ベノミル＊ | mg/L | | | | <0.0002 | | | 0.02mg/L以下 |
| | 97 | ペンシクロン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 98 | ベンゾビシクロン＊ | mg/L | | | | <0.0009 | | | 0.09mg/L以下 |
| | 99 | ベンゾフェナップ | mg/L | | | | | | | 0.005mg/L以下 |
| | 100 | ベンタゾン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.2mg/L以下 |
| | 101 | ペンディメタリン | mg/L | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.3mg/L以下 |
| | 102 | ベンフラカルブ＊ | mg/L | | | | <0.0002 | | | 0.02mg/L以下 |
| | 103 | ベンフルラリン(ベスロジン) | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01mg/L以下 |
| | 104 | ベンフレセート＊ | mg/L | | | | <0.0007 | | | 0.07mg/L以下 |
| | 105 | ホスチアゼート＊ | mg/L | | | | <0.00005 | | | 0.005mg/L以下 |
| | 106 | マラソン(マラチオン) | mg/L | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 | 0.7mg/L以下 |
| | 107 | メコプロップ(MCPP) | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.05mg/L以下 |
| | 108 | メソミル＊ | mg/L | | | | <0.0003 | | | 0.03mg/L以下 |
| | 109 | メタラキシル | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.2mg/L以下 |
| | 110 | メチダチオン(DMTP)＊ | mg/L | | | | <0.00004 | | | 0.004mg/L以下 |
| | 111 | メトミノストロビン | mg/L | | | | | | | 0.04mg/L以下 |
| | 112 | メトリブジン | mg/L | | | | | | | 0.03mg/L以下 |
| | 113 | メフェナセット | mg/L | | | | <0.0002 | | | 0.02mg/L以下 |
| | 114 | メプロニル | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 115 | モリネート | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.005mg/L以下 |

＊ 検査機関：株式会社東海分析化学研究所

表中の空欄は検査計画の対象として検査を実施していないことを示す。

**イ　浄水受水**
**採水場所**
**春日井(桃山)供給点**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | | | 0.21 | | | 0.18 | | | 0.20 | | | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.21 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | | | 0.07 | | | 0.10 | | | 0.11 | | | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | | | 0.05 | | | 0.08 | | | 0.05 | | | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | | | 0.009 | | | 0.010 | | | 0.006 | | | 0.004 | 0.010 | 0.004 | 0.007 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.008 | | | 0.009 | | | 0.005 | | | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.007 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | | | 0.011 | | | 0.013 | | | 0.009 | | | 0.006 | 0.013 | 0.006 | 0.010 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | | | 0.004 | | | 0.007 | | | 0.004 | | | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.005 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | | | 0.002 | | | 0.003 | | | 0.003 | | | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | 0.03 | | | 0.04 | | | 0.02 | | | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | | | 5.0 | | | 6.9 | | | 9.0 | | | 6.5 | 9.0 | 5.0 | 6.9 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5.4 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 7.5 | 6.2 | 7.6 | 7.5 | 5.2 | 7.6 | 4.7 | 6.0 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 13.8 | | | 18.1 | | | 21.9 | | | 17.4 | 21.9 | 13.8 | 17.8 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 45 | | | 54 | | | 60 | | | 49 | 60 | 45 | 52 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000003 | <0.000001 | 0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| | 47 | pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.3 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 水質管理目標設定項目 | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | | | 13.8 | | | 18.1 | | | 21.9 | | | 17.4 | 21.9 | 13.8 | 17.8 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | | | 45 | | | 54 | | | 60 | | | 49 | 60 | 45 | 52 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 26 | pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.3 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | | | 0.03 | | | 0.04 | | | 0.02 | | | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| 参考値 | | 水温 | ℃ | 11.4 | 14.0 | 17.2 | 19.3 | 24.5 | 24.7 | 22.8 | 16.3 | 9.9 | 6.5 | 6.4 | 7.5 | 24.7 | 6.4 | 15.0 |

**採水場所**

**高蔵寺高区供給点**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | <0.00005 | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.26 | | | 0.23 | | | 0.24 | | | 0.29 | | | 0.29 | 0.23 | 0.26 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08 | | | 0.06 | | | 0.10 | | | 0.11 | | | 0.11 | 0.06 | 0.09 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.03 | | | 0.06 | | | 0.10 | | | 0.04 | | | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.003 | | | 0.002 | | | 0.004 | | | 0.002 | | | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.004 | | | 0.002 | | | 0.004 | | | 0.002 | | | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.004 | | | 0.002 | | | 0.006 | | | 0.003 | | | 0.006 | 0.002 | 0.004 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | | | <0.001 | | | 0.002 | | | 0.001 | | | 0.002 | <0.001 | 0.001 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 5.9 | | | 5.8 | | | 6.3 | | | 6.5 | | | 6.5 | 5.8 | 6.1 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 6.7 | 4.7 | 5.1 | 6.0 | 6.7 | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 5.4 | 6.7 | 4.7 | 5.8 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 18.2 | | | 11.4 | | | 22.9 | | | 19.8 | | | 22.9 | 11.4 | 18.1 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 52 | | | 39 | | | 60 | | | 52 | | | 60 | 39 | 51 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | <0.02 | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000003 | <0.000001 | 0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | <0.0005 | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.4 | <0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | <0.3 | 0.4 |
| | 47 | pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 水質管理目標設定項目 | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 18.2 | | | 11.4 | | | 22.9 | | | 19.8 | | | 22.9 | 11.4 | 18.1 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 52 | | | 39 | | | 60 | | | 52 | | | 60 | 39 | 51 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 26 | pH値 | | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 参考値 | | 水温 | ℃ | 12.1 | 15.0 | 17.5 | 17.5 | 24.9 | 25.7 | 21.6 | 16.1 | 8.8 | 6.2 | 4.9 | 6.9 | 25.7 | 4.9 | 14.8 |

**採水場所**

**高蔵寺中区供給点**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | | | | | | | | | | <0.00005 | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.26 | | | 0.23 | | | 0.24 | | | 0.29 | | | 0.29 | 0.23 | 0.26 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08 | | | 0.06 | | | 0.10 | | | 0.11 | | | 0.11 | 0.06 | 0.09 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.03 | | | 0.06 | | | 0.10 | | | 0.04 | | | 0.10 | 0.03 | 0.06 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.003 | | | 0.002 | | | 0.005 | | | 0.002 | | | 0.005 | 0.002 | 0.003 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.004 | | | 0.002 | | | 0.004 | | | 0.002 | | | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.004 | | | 0.002 | | | 0.007 | | | 0.003 | | | 0.007 | 0.002 | 0.004 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | | | <0.001 | | | 0.002 | | | 0.001 | | | 0.002 | <0.001 | 0.001 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 5.9 | | | 5.8 | | | 6.2 | | | 6.4 | | | 6.4 | 5.8 | 6.1 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 6.8 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | 6.7 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 5.4 | 6.8 | 4.8 | 5.8 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 18.2 | | | 11.6 | | | 22.8 | | | 19.9 | | | 22.8 | 11.6 | 18.1 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 50 | | | 37 | | | 61 | | | 55 | | | 61 | 37 | 51 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | | | | | | | | | | <0.02 | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 | 0.000004 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000004 | <0.000001 | 0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | | | | | | | | | | <0.0005 | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.4 | <0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | <0.3 | 0.4 |
| | 47 | pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 水質設定項目 | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 18.2 | | | 11.6 | | | 22.8 | | | 19.9 | | | 22.8 | 11.6 | 18.1 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 50 | | | 37 | | | 61 | | | 55 | | | 61 | 37 | 51 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 26 | pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 参考値 | | 水温 | ℃ | 12.2 | 14.8 | 17.2 | 17.2 | 24.9 | 25.7 | 21.8 | 15.9 | 8.8 | 6.1 | 4.9 | 6.7 | 25.7 | 4.9 | 14.7 |

**採水場所**

**高蔵寺低区供給点**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | – | – | – |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | | | | | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.26 | | | 0.21 | | | 0.27 | | | 0.29 | | | 0.29 | 0.21 | 0.26 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08 | | | 0.06 | | | 0.10 | | | 0.10 | | | 0.10 | 0.06 | 0.09 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | | | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.03 | | | 0.05 | | | 0.09 | | | 0.04 | | | 0.09 | 0.03 | 0.05 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.004 | | | 0.005 | | | 0.006 | | | 0.004 | | | 0.006 | 0.004 | 0.005 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.004 | | | 0.003 | | | 0.004 | | | 0.003 | | | 0.004 | 0.003 | 0.004 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.006 | | | 0.006 | | | 0.009 | | | 0.006 | | | 0.009 | 0.006 | 0.007 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.003 | | | 0.003 | | | 0.003 | | | 0.002 | | | 0.003 | 0.002 | 0.003 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | | | 0.001 | | | 0.003 | | | 0.002 | | | 0.003 | 0.001 | 0.002 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 5.8 | | | 6.1 | | | 6.0 | | | 6.6 | | | 6.6 | 5.8 | 6.1 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 7.3 | 4.7 | 5.0 | 5.9 | 6.7 | 5.6 | 6.5 | 6.4 | 5.3 | 7.3 | 4.7 | 5.7 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 17.6 | | | 11.3 | | | 22.1 | | | 19.6 | | | 22.1 | 11.3 | 17.7 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 47 | | | 43 | | | 62 | | | 54 | | | 62 | 43 | 52 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | | | | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000003 | 0.000005 | <0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000005 | <0.000001 | 0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | | | | | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.4 | <0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | <0.3 | 0.4 |
| | 47 | pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | – | – | – |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 水質設定項目 | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 17.6 | | | 11.3 | | | 22.1 | | | 19.6 | | | 22.1 | 11.3 | 17.7 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 管理目標 | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 47 | | | 43 | | | 62 | | | 54 | | | 62 | 43 | 52 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 26 | pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | | | 0.03 | | | 0.03 | | | 0.02 | | | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 参考値 | | 水温 | ℃ | 11.7 | 14.4 | 17.1 | 17.1 | 24.6 | 25.5 | 22.3 | 15.8 | 9.3 | 6.4 | 5.1 | 6.8 | 25.5 | 5.1 | 14.7 |

**採水場所**
**犬山浄水場**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.15 | 0.22 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.09 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | 0.003 | 0.007 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.011 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.003 | 0.006 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 0.005 | 0.009 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.004 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.002 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 32 |亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 11 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 6.5 | 11.0 | 4.8 | 7.1 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 7.4 | 5.2 | 7.5 | 4.8 | 6.0 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10.4 | 15.2 | 14.0 | 11.7 | 17.9 | 18.0 | 20.0 | 25.1 | 21.7 | 22.7 | 21.3 | 17.0 | 25.1 | 10.4 | 17.9 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 38 | 43 | 42 | 36 | 54 | 52 | 56 | 75 | 62 | 64 | 57 | 52 | 75 | 36 | 53 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 |
| | 47 | pH値 | | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | | | <0.0001 | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | <0.0004 | | <0.0004 | | | | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 8 | トルエン | mg/L | | | <0.02 | | <0.02 | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | 0.001 | | 0.001 | | | | | | | | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | 0.003 | | 0.003 | | | <0.002 | | | <0.002 | | 0.003 | <0.002 | <0.002 |
| | 15 | 農薬類 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 10.4 | 15.2 | 14.0 | 11.7 | 17.9 | 18.0 | 20.0 | 25.1 | 21.7 | 22.7 | 21.3 | 17.0 | 25.1 | 10.4 | 17.9 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | <0.5 | | 1.5 | | | | | | | | 1.5 | <0.5 | 0.8 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | | 1.0 | | 1.4 | | | | | | | | 1.4 | 1.0 | 1.2 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 38 | 43 | 42 | 36 | 54 | 52 | 56 | 75 | 62 | 64 | 57 | 52 | 75 | 36 | 53 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 26 | pH値 | | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.4 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | -2.3 | | -2.1 | | | | | | | | -2.1 | -2.3 | -2.2 |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | | | <0.000005 | | <0.000005 | | | | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| 参考値 | | 水温 | ℃ | 12.4 | 15.8 | 18.9 | 22.1 | 26.0 | 26.1 | 23.0 | 17.1 | 9.8 | 6.7 | 7.0 | 8.0 | 26.1 | 6.7 | 16.1 |

**採水場所**
**高蔵寺浄水場**

| | | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | - | - | - |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.31 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.15 | 0.23 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.06 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.006 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | <0.002 | 0.004 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.015 | 0.016 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.016 | 0.004 | 0.008 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.003 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 32 |亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6.0 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 4.7 | 5.6 | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 6.2 | 7.4 | 4.3 | 5.9 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 6.3 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 4.7 | 5.0 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 6.9 | 7.1 | 5.6 | 7.1 | 4.7 | 5.8 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 12.0 | 15.2 | 13.7 | 12.1 | 17.0 | 18.9 | 20.0 | 25.7 | 21.7 | 21.9 | 21.4 | 17.4 | 25.7 | 12.0 | 18.1 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 41 | 41 | 38 | 40 | 45 | 48 | 54 | 65 | 52 | 59 | 55 | 51 | 65 | 38 | 49 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000004 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | 0.000004 | <0.000001 | 0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| | 47 | pH値 | | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | - | - | - |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | | | <0.0001 | | <0.0001 | | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | | <0.0004 | | <0.0004 | | | | | | | | | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| | 8 | トルエン | mg/L | | | <0.02 | | <0.02 | | | | | | | | | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | | | <0.008 | | <0.008 | | | | | | | | | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | | | 0.001 | | <0.001 | | | | | | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | | | <0.002 | | 0.003 | | | <0.002 | | | <0.002 | | | 0.003 | <0.002 | <0.002 |
| | 15 | 農薬類 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 12.0 | 15.2 | 13.7 | 12.1 | 17.0 | 18.9 | 20.0 | 25.7 | 21.7 | 21.9 | 21.4 | 17.4 | 25.7 | 12.0 | 18.1 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | | | <0.5 | | 1.0 | | | | | | | | 1.0 | <0.5 | 0.5 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | | | <0.002 | | <0.002 | | | | | | | | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | | | 1.2 | | 1.3 | | | | | | | | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 41 | 41 | 38 | 40 | 45 | 48 | 54 | 65 | 52 | 59 | 55 | 51 | 65 | 38 | 49 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| | 26 | pH値 | | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | -2.3 | | -2.2 | | | | | | | | -2.2 | -2.3 | -2.3 |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | | <0.001 | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | | | <0.000005 | | <0.000005 | | | | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| 参考値 | | 水温 | ℃ | 13.0 | 15.8 | 17.6 | 21.5 | 25.2 | 27.1 | 24.3 | 17.4 | 10.6 | 7.5 | 7.3 | 8.3 | 27.1 | 7.3 | 16.3 |

# ５　市内水質平均値

# 6　市内水質平均値

（1）給水栓

| | | | 単位 | 令和5年度<br>市内給水栓の平均値 | 水質基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 100 個 /mL以下 |
| | 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 検出されないこと |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | 0.003mg/L以下 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | 0.0005mg/L以下 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | 0.04mg/L以下 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.30 | 10mg/L以下 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | 0.8mg/L以下 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | 0.002mg/L以下 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | 0.04mg/L以下 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.04 | 0.6mg/L以下 |
| | 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 23 | クロロホルム | mg/L | 0.009 | 0.06mg/L以下 |
| | 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | 0.01mg/L以下 |
| | 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.014 | 0.1mg/L以下 |
| | 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | 0.03mg/L以下 |
| | 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | 0.03mg/L以下 |
| | 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | 0.09mg/L以下 |
| | 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 0.3mg/L以下 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 1.0mg/L以下 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 9 | 200mg/L以下 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | 0.05mg/L以下 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 200mg/L以下 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 21 | 300mg/L以下 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 66 | 500mg/L以下 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | 0.2mg/L以下 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | 0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.000001 | 0.00001mg/L以下 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | 0.005mg/L以下 |
| | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.5 | 3mg/L以下 |
| | 47 | pH値 | | 7.3 | 5.8以上8.6以下 |
| | 48 | 味 | | 異常なし | 異常でないこと |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常でないこと |
| | 50 | 色度 | 度 | <0.5 | 5度以下 |
| | 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | 2度以下 |

不等号<は未満を表す

| | | | 単位 | 令和5年度<br>市内給水栓の平均値 | 水質管理目標値及び目標値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 | 0.02mg/L以下 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 | 0.002mg/L以下(暫定) |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | 0.02mg/L以下 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 | 0.004mg/L以下 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 | 0.4mg/L以下 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | <0.008 | 0.08mg/L以下 |
| | 13 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | <0.001 | 0.01mg/L以下(暫定) |
| | 14 | 抱水クロラール | mg/L | 0.003 | 0.02mg/L以下(暫定) |
| | 15 | 農薬類 | | <1 | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
| | 16 | 残留塩素 | mg/L | 0.5 | 1mg/L以下 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 21 | 10mg/L以上100mg/L以下 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.005 | 0.01mg/L以下 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | 2 | 20mg/L以下 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 | 0.3mg/L以下 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | 0.02mg/L以下 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 0.9 | 3mg/L以下 |
| | 23 | 臭気強度(TON) | | <1 | 3以下 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 66 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
| | 25 | 濁度 | 度 | <0.1 | 1度以下 |
| | 26 | pH値 | | 7.3 | 7.5程度 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -2.0 | -1程度以上とし、極力0に近づける |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 0 | 2,000 個 /mL以下(暫定) |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 | 0.1mg/L以下 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.1mg/L以下 |
| | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | <0.000005 | 0.00005mg/L以下 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン | mg/L | <0.005 | 0.07mg/L以下 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 | 0.4mg/L以下 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 不検出 | |
| | | 遊離残留塩素 | mg/L | 0.4 | |
| | | 水温 | ℃ | 19.0 | |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 9.2 | |
| | | アルカリ度 | mg/L | 23 | |

不等号<は未満を表す

（２）地下水（水源）

| | | | 単位 | 令和5年度<br>市内水源の平均値 |
|---|---|---|---|---|
| 水質基準項目 | 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 |
| | 2 | 大腸菌 | | 不検出 |
| | 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 |
| | 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 |
| | 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 |
| | 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 |
| | 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 |
| | 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 |
| | 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 |
| | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 |
| | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.70 |
| | 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 |
| | 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.01 |
| | 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 |
| | 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 |
| | 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 |
| | 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.001 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 |
| | 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 |
| | 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 |
| | 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 |
| | 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 |
| | 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 1.2 |
| | 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 |
| | 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 12 |
| | 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.14 |
| | 38 | 塩化物イオン | mg/L | 10 |
| | 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 22 |
| | 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 110 |
| | 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 |
| | 42 | ジェオスミン | mg/L | <0.000001 |
| | 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | <0.000001 |
| | 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.002 |
| | 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 |
| | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | <0.2 |
| | 47 | pH値 | | 6.4 |
| | 49 | 臭気 | | 異常なし |
| | 50 | 色度 | 度 | 7.1 |
| | 51 | 濁度 | 度 | 3.0 |

不等号<は未満を表す

| | | | 単位 | 令和5年度<br>市内水源の平均値 |
|---|---|---|---|---|
| 水質管理目標設定項目 | 1 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0004 |
| | 2 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0001 |
| | 3 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 |
| | 5 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0002 |
| | 8 | トルエン | mg/L | <0.0005 |
| | 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | <0.008 |
| | 15 | 農薬類 | | <1 |
| | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 22 |
| | 18 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.15 |
| | 19 | 遊離炭酸 | mg/L | 28 |
| | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.001 |
| | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | <0.002 |
| | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | 0.7 |
| | 24 | 蒸発残留物 | mg/L | 110 |
| | 25 | 濁度 | 度 | 3.0 |
| | 26 | pH値 | | 6.4 |
| | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | -2.8 |
| | 28 | 従属栄養細菌 | 個/mL | 16 |
| | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.001 |
| | 30 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 |
| | 31 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | mg/L | 0.000012 |
| 要検討項目 | 4 | モリブデン | mg/L | <0.005 |
| | 39 | キシレン | mg/L | <0.001 |
| 原水管理項目 | 1 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.05 |
| | 6 | 侵食性遊離炭酸 | mg/L | 26 |
| 参考値 | | 大腸菌群 | | 不検出 |
| | | 嫌気性芽胞菌 | | 0 |
| | | 水温 | ℃ | 19.0 |
| | | 電気伝導率 | mS/m | 12.2 |
| | | アルカリ度 | mg/L | 37 |

不等号<は未満を表す

# 参考資料

# 有機フッ素化合物（PFOS/PFOA）水質検査結果

春日井市では令和３年度から有機フッ素化合物のうち、PFOS 及びPFOA の水質検査を実施しています。

令和５年度の検査結果は次のとおりです。

## １　町屋水源及び町屋送水場（浄水場）

【単位：ng/L】

| 区　分 | 原水（井戸水） | | | | | | 浄水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査地点 | 第１水源 | 第２水源 | 第３水源 | 第４水源 | 第５水源 | 第６水源 | 町屋送水場 |
| 令和５年５月 | ＜５ | １０ | ３３ | ＜５ | １２ | ５２ | １８ |
| 令和５年８月 | － | － | ３２ | － | － | ４７ | １８ |
| 令和５年11月 | － | １０ | ３１ | － | １２ | ４７ | ２２ |
| 令和６年２月 | － | － | ２９ | － | － | ４０ | １５ |

## ２　桃山配水場

【単位：ng/L】

| 区　分 | 配水（水道水）※1 | | 送水（水道水）※1※2 |
|---|---|---|---|
| 供給先 | 桃山No. １配水区 | 桃山No. ２配水区 | 東山配水場<br>東神明配水場 |
| 検査地点 | 配水場出口① | 配水場出口② | 配水場出口③ |
| 令和５年５月 | １２ | ５ | ５ |
| 令和５年８月 | 7※3 | ＜５※3 | ＜５ |
| 令和５年11月 | 7※3 | ＜５※3 | ＜５ |
| 令和６年２月 | 8※3 | ＜５※3 | ＜５ |

※１　町屋送水場の浄水は、桃山配水場において、愛知県企業庁から受水した水と混合し、水道水として供給しています。

※２　桃山配水場より市内の他配水場へ送水しています。

※３　配水場出口①及び配水場出口②から水道水を供給している末端給水栓での結果です。

## ３　知多水源、知多配水場（浄水場）及び給水栓

【単位：ng/L】

| 区　分 | 原水（井戸水） | | | | | | 浄水（水道水） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査地点 | 第１水源 | 第２水源 | 第３水源 | 第４水源 | 第５水源 | 第６水源 | 知多配水場 | 給水栓※4 |
| 令和５年５月 | － | － | － | ＜５ | － | － | ＜５ | ＜５ |
| 令和５年８月 | － | － | － | － | － | － | ＜５ | － |
| 令和５年11月 | － | － | － | － | － | － | ＜５ | － |
| 令和６年２月 | － | － | － | － | － | － | ＜５ | － |

※４　知多配水場から水道水を供給している末端給水栓での結果です。

＜備考＞

表中の「＜５」は検査結果が５ng/L 未満であることを示します。

表中の「ー」は検査を実施していません。

国が定める水道水中の暫定目標値は、PFOS 及びPFOA の和として50ng/L です。

令和６年５月発行

編集発行　　春日井市上下水道部

問合せ先　　春日井市上下水道部配水管理事務所　水質担当

〒486-0803　春日井市西山町 1605 番地２

Tel　　0568(81)7157

Fax　　0568(85)4318

E-mail　haikan@city.kasugai.lg.jp